

#### PROJETO DE LEI Nº 101/2023

PLE 101/2023

Autoriza o Executivo Municipal a proceder a alienação de imóveis de sua propriedade, para fins de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal.

O Chefe do Poder Executivo Municipal de Ivaiporã/PR, submete à análise e aprovação do Poder Legislativo o seguinte Projeto de Lei:

- Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, de forma não onerosa (doação) diretamente aos beneficiários que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida, Grupo 1, 2 e 3, parte do lote urbano oriundos da matrícula nº 22.446, compreendendo a metragem de 110.665,32m², do Loteamento VIDA NOVA, de propriedade do Município de Ivaiporã, localizado na cidade de Ivaipora/PR.
- Art. 2º Poderão ser beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida MCMV, pessoas ou famílias que atendam ao estabelecido na legislação do referido programa e atendam os requisitos estabelecidos pela Política Municipal de habitação vigente.
- Art. 3º Os Lotes Urbanos de que trata o Art. 1º desta Lei, serão alienados de forma não onerosa (doados) diretamente aos beneficiários aprovados pelo respectivo Programa junto à Caixa Econômica Federal.

Parágrafo único - As unidades habitacionais que serão, construídas no âmbito deste Programa, serão isentas do pagamento do alvará de construção, do habite-se, do ITBI e do ISSQN incidente sobre as mesmas.

Art. 4° Fica alterada a finalidade constante na AV-11, da matrícula 22.446, passando a constar que o imóvel destinar-se-á para utilização no Programa Minha Casa Minha Vida, Grupo 1, 2 e 3, para a metragem de 110.665,32m<sup>2</sup>.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Adail Bolívar Rother", Gabinete do Prefeito, aos vinte e sete dias do mês de ado novembro do ano de dois mil e vinte e três (27/11/2023).

> Carlos Gil eito Municipal

(43) 3472-4600 (43) 3471-1950

administracao@ivaipora.pr.gov.br

R. Rio Grande do Norte, 1000 · Ivaiporã/PR · 86870-000



### Câmara Municipal de Ivaiporã - Ivaiporã - PR Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12023/11/28020010				
Número / Ano	020010/2023			
Data / Horário	28/11/2023 - 14:13:11			
Ementa	Autoriza o Executivo Municipal a proceder a alienação de imóveis de sua propriedade, para fins de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal.			
Autor	Luiz Carlos Gil - Prefeito Municipal			
Natureza	Legislativo			
Tipo Matéria	Projeto de Lei do Executivo			
Número Páginas	105			
Emitido por	BrunaCaetano			

CÂMARA MUNICIPAL DE IVAIPORA Lido em sessão realizada/ Em,

La discussor Câmara de Vereadores

APROVADO POL 18,12,23

Ata(s) nº 4056

Painao Etraordinaus

La dixunat

Câmara de Vereadores

APROVADO Punonimidade

Em. 18/10:23

unanima

PLE 101/2023



#### MENSAGEM DE JUSTIFICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores Vereadores.

Encaminhamos a esta Casa de Leis, para a devida apreciação e aprovação EM REGIME DE URGÊNCIA o incluso Projeto de Lei nº 101/2023, que autoriza o Executivo Municipal a proceder a alienação de imóveis de sua propriedade, para fins de construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal.

A presente proposta visa autorizar o Executivo Municipal a proceder à alienação de imóveis de sua propriedade, visando à construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal. Considerando a necessidade urgente de expandir a oferta de moradias acessíveis para a população de baixa renda, reconhecemos a importância estratégica de promover parcerias efetivas com programas habitacionais já consolidados, a fim de alcançar resultados expressivos no enfrentamento do déficit habitacional e no fomento à inclusão social.

A iniciativa proposta busca viabilizar a destinação adequada de terrenos públicos subutilizados ou sem destinação específica, por meio da sua alienação para a construção de moradias populares. A parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa Econômica Federal, possibilitará o acesso a recursos financeiros e técnicos especializados, bem como a expertise na implementação de empreendimentos habitacionais de grande escala, otimizando assim o uso dos recursos municipais e garantindo a efetiva execução do projeto.

A construção de unidades habitacionais acessíveis é crucial para promover a inclusão social e melhorar as condições de vida de famílias de baixa renda, proporcionando-lhes a tão almejada segurança e estabilidade residencial. Além disso, a valorização de áreas urbanas e o estímulo à geração de empregos no setor da construção civil são aspectos que contribuirão de maneira significativa para o desenvolvimento econômico local e regional.

Dessa forma, considerando a importância estratégica da parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida e a necessidade premente de ampliar o acesso a moradias dignas para a população de baixa renda, é imprescindível a aprovação do presente projeto



PLE 101/2023

de lei, a fim de viabilizar a concretização de políticas públicas eficazes e de longo alcance, que promovam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável de nosso município.

Do exposto, solicitamos a costumeira prestatividade de Vossas Excelências, na apreciação e aprovação do presente projeto, subscrevendo-nos, outrossim, antecipando-lhes agradecimentos.

Luiz Carlos Cill Prefeito Municipal



Valide aqui este documento

### REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS - ÚNICA CIRCUNSCRIÇÃO

Alcebiades Alves OFICIAL VITALÍCIO

NÚMERO MATRICULA .- 22.446 FLS.

01.-

25 de abril de 1.988.-

IMOVEL.-Lotes de terras sob nº 31 e 32 com a area total de //216.460,00 m2, situado na GLEBA PINDAUVA, secção C,4º parte.deste Municipio e Comerce. Com os seguintes limites e confron tãções.-NORDESTE.-Por tres linhas seca.1º de rumo SE29º00'NW-medindo 240,00 metros.2º de rumo SW57º35'NE medindo 100,00 me tros confronta com o lote nº 32-C- e a 3º de rumo SE32º25'NW-medindo 895.00 metros confronta com os lotes nºs. 33 e 33-E.-A SUDESTE.-Pelo corrego Pindauva segue pela amarração D'Aguaconfronts com terras do quadro urbano desta cidade.NOROESTE. Pelo levantamento do contraforte Pindauva-Pindauvinha confron te com os lótes nºs. 30/34-B/34 e 34-D.-INCRA.-717.088.039.306-3-éree total de 21,7-modulos 18,0- nº de módulos 1,17-fra ção minima de parcelamento 3,0 em nome de Augusto Paulini.PROPRIETARIO.-AUGUSTO PAULINI-brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado neste Municipio e Comarca.T.A.-6.936 e 22.358 matriculas d/Of.-Dou fe.Em data de 25 de abril de 1.988.-

.OF.SUBST.-

R-1-MAT-22.446-PROT-89.932-de 25-04-88.-DATA.-25 de abril de 1.988.-TRANSMITENTE.-AUGUSTO PAULINI-RG.2/R-2.777.641-SC e CPF.123.
359.679-91 e sua esposa ETELVINA MOLINARI PAULINI-RG.2.R-2-7 digo- 2/R-2-275.934-SC vrasileiros, casados, ele agricultor, ela do lar, res. e dom. a Rua Arara 387-Bairro Aventureiro-Joenville-SC neste ato ela por si e representando seu esposo nos // termos da procuração lavrada as fls. 021 livro 08-P do Dist.-

de Alto Pora neste Municipio.-ADQUIRENTE.-EDU DA SILVA-brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado neste Municipio RG: 904.128-PR e CPF.130. 160.599-91.-TITULO.-Compra e venda.-FORMA DO TITULO DATA E / SERVENTUARIO.- scritura Pública lavrada em data de 09 de mar to de 1.988 nas notas do 2º tabelionato desta cidade Sr.Os valdino Chaves da Conceição as fls. 128/129 ligro 009-N-va lor de CZ\$ 983.400.00.-CONDIÇÕES.-As de escriture.-Deixou de apresentar o CND-do IAPAS em virtude dec. lei nº 1.958/82 ar tigo 3º letra C, constante no corpo da escritura. INCRA-O mesmo acima.- SISA-GR-4-ITBI-sob nº 321 expedido em data de ///
22 de março de 1.988.no valor de CZ\$ 19.668.00.-Isento da //
guia Imobiliaria e distribuição sob nº 144/88.-Dou fe.Em data .-OF.SUBST de 25 de abril de 1.988.-



Valide aqui este documento

Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4

# AV-02-MAT. 22.446 - PROT. 227.710 de 16/06/2021./

ALTERAÇÃO E AVERBAÇÃO./

Conforme requerimento passado em Ivaiporã, PR, em data de 08/06/2.021, assinado por ARI PRUDÊNCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, advogado, C.I.RG nº 2.079.873/SSP/PR, CPF/MF nº 396.439.059-34, com endereço profissional à Rua Bandeirantes, nº 255, sala 02, Ivaiporã, PR, neste ato representando ROBERTO HESSMANN DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, C.I.RG nº 7.357.593-1/SSP/PR, CPF/MF nº 004.404.839-48, residente e domiciliado no Sítio Aguilar, Estrada Alto Lajeado, Arapuã, PR. Procedo a alteração da Área Total do C.C.I.R. acima, de 21,7 ha, para C.C.I.R. nº 717.088.039.306-3, com a área total de 21,6460 ha, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR da Cidade e Comarca de Ivaiporã, PR, exercício de 2020. E ainda, procedo a averbação da inclusão do ITR nº 0.390.272-2, com a área total de 21,7 ha, conforme Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União de Imóvel Rural, emitida pela Receita Federal, em data de 10/06/2.021. Considerando o Provimento nº 94, de 28 de março de 2.020, Provimento nº 96, de 27 de abril de 2.020, Provimento nº 99, de 15 de maio de 2020, Portaria nº 79, de 22 de maio de 2020, Provimento nº 101, de 27 de Maio de 2.020, e Provimento nº 105 de 12 de Junho de 2.020, Provimento nº 110 de 22 de Dezembro de 2.020, sendo que os mesmos foram prorrogados pelo Provimento nº 114 de 03 de Março de 2.021, todos do Conselho Nacional de Justiça, os prazos de qualificação e de prática dos atos registrais serão contados ém dobro a partir do dia 29/03/2020. Documentos arquivados neste Oficio sob nº 06/2.021. EMOLS R\$ 68,36 - VRC 315,00. Dou fé. Em data de 15 de julho de 2021.

Selo Digital: 0186225AVAA0000000412421A

Marco Antônio Pedrazzi Valentini.

NA PAULA de S. C. BERTOTTI Oficial RSR.

AV-03-MAT. 22.446 - PROT. 227.710 de 16/06/2.021./

AVERBAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO./

Conforme requerimento passado em Ivaiporã, PR, em data de 08/06/2.021, assinado por ARI PRUDÊNCIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, advogado, C.I.RG nº 2.079.873/SSP/PR, CPF/MF nº 396.439.059-34, com endereço profissional à Rua Bandeirantes, nº 255, sala 02, Ivaiporã, PR, neste ato representando ROBERTO HESSMANN DA SILVA, acima citado e qualificado. Procedo a averbação do NOME e QUALIFICAÇÃO da esposa de EDU DA SILVA, proprietário do imóvel acima, como sendo: FERNANDA HESSMANN DA SILVA, brasileira, casada pelo Regime de Comunhão anterior a Lei nº 6.515/77, do lar, C.I.RG nº de Bens, Universal Continua fls. n.º 2



Valide aqui

VRO Nº2

REGISTRO **GERAL** 



OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS Comarca de Ivaiporã - Estado do Paraná

Matricula 22,446 Folha 2

ÚNICA CIRCUNSCRIÇÃO

0.-. . 7.743.286-8/SSP/PR, CPF/MF nº 882.586.709-30. Considerando o Provimento nº 94, de 28 de março de 2.020, Provimento nº 96, de 27 de abril de 2.020, Provimento nº 99, de 15 de maio de 2020, Portaria nº 79, de 22 de maio de 2020, Provimento nº 101, de 27 de Maio de 2.020, e Provimento nº 105 de 12 de Junho de 2.020, Provimento nº 110 de 22 de Dezembro de 2.020, sendo que os mesmos foram prorrogados pelo Provimento nº 114 de 03 de Março de 2.021, todos do Conselho Nacional de Justiça, os prazos de qualificação e de prática dos atos registrais serão contados em dobro a partir do dia 29/03/2020. Documentos arquivados neste Ofício sob nº 06/2.021. EMOLS R\$ 68,36 - VRC 315,00. Dou fé. Em data de 15 de julho de 2021.

Selo Digital: 0186225AVAA00000004125218

Marco Antônio Pedrazzi Valentini.

ANA PAULA de S. C. BERTOTTI OFICIAL SUBSTITUTA Oficial RSR.

AV-04-MAT. 22.446 - PROT. 227.712 de 16/06/2.021./ ALTERAÇÃO./

Conforme Formal de Partilha de Divórcio Direto Litigioso, expedido nos Autos nº 132/2.006, encerrado em data de 10/12/2.010, assinado pela Dra. Adriana Marques dos Santos, M.Mª Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ivaiporã, PR. Procedo a alteração dos ESTADOS CIVIS de FERNANDA HESSMANN DA SILVA e EDU DA SILVA, proprietários do imóvel acima, de CASADOS, constante no R-01, para DIVORCIADOS, conforme Mandado de decretado por sentença datada de Averbação de Divórcio Litigioso, 18/12/2.009, assinada pela Dr.ª Adriana Marques dos Santos, M.Mª Juíza de Direito da Vara de Família e Anexos da Comarca de Ivaiporã, PR, transitada em julgado em data de 31/03/2.010, e averbado na Certidão de Casamento com Averbação de Divórcio, Matrícula nº 085860 02 55 1966 2 00001 153 0000153 24do CRC da Cidade e Comarca de Manoel Ribas, PR. Permanecendo o imóvel em comum. Considerando o Provimento nº 94, de 28 de março de 2.020, Provimento nº 96, de 27 de abril de 2.020, Provimento nº 99, de 15 de maio de 2020, Portaria nº 79, de 22 de maio de 2020, Provimento n° 101, de 27 de Maio de 2.020, e Provimento n° 105 de 12 de Junho de 2.020, Provimento n° 110 de 22 de Dezembro de 2.020, sendo que os mesmos foram prorrogados pelo Provimento nº 114 de 03 de Março de 2.021, todos do Conselho Nacional de Justiça, os prazos de qualificação e de prática dos atos registrais serão contados em dobro a partir do dia 29/03/2020. Documentos arquivados neste Oficio sob nº 06/2.021.EMOLS R\$ 68,36 - VRC 315,00. Dou fé. Em data de 15 de julho de 2021.

Continua no verso

Documento assinado digitalmente www.registradores.onr.org.bi

www.registradores.onr.org.



este documento

Selo Digital: 0186225AVAA00000004126216

Marco Antônio Pedrazzi Valentini. /



OFICIAL SUBSTITUT Oficial IVAIPORA -PR RSR.

### AV-05-MAT. 22.446 - PROT. 230.814 de 09/12/2021./ AVERBAÇÃO./

Conforme Escritura Pública de Arrolamento, Renúncia e Partilha de Bens, lavrada em data de 07/10/2.021, nas notas da 1ª Serventia Notarial de Ivaiporã, PR, Mariney de Andrade Pellegrini, às fls. 151 à 157, do livro nº 508-N, devidamente assinada pelas partes contratantes. Procedo a averbação de união estável de EDU DA SILVA, co-proprietário do imóvel acima; e APARECIDA MARIA MACIEL, brasileira, solteira, maior, agricultora, C.I.RG nº 5.023.975-6/SSP/PR, CPF/MF nº 518.901.009-00, residente e domiciliada à Rua Jasmim, nº 13, Vila Operária, Ivaiporã, PR, nos termos da Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, e artigo 1.723 e seguinte do Novo Código Civil Brasileiro; e ainda, procedo a averbação do ÓBITO de EDU DA SILVA, ocorrido em 02/04/2.010, conforme Certidão de Óbito, Matrícula nº 0846570155 2010 4 00036 080 0011082 38, do CRC da Cidade e Comarca de Ivaiporã, PR. Documentos arquivados neste Oficio sob nº 12/2.021. EMOLS R\$ 68,36 - VRC 315,00. Dou fé. Em data de 10 de janeiro de 2022.

Selo Digital: F622V.mDqP4.sV9yO-9wbwN.ejbFs

Marco Antônio Pedrazzi Valentini.

Flávia C. A. Dias ESCREVENTE JURAMENTADA Oficial IVAIPORĂ - PR MLG.

R-06-MAT. 22.446 - PROT. 230.814/de 09/12/2021./

ARROLAMENTO DE BENS./

TRANSMITENTE: O ESPÓLIO DE EDU DA SILVA, era brasileiro, divorciado. convivia em união estável, lavrador, C.I.RG nº 904.128/SSP/PR, CPF/MF nº 130.160.599-91, residia à Chácara Sumaré, Vila Nova Porã, Ivaiporã, PR. ADQUIRENTES: Herdeiros-Filhos: ROBERTO HESSMANN DA SILVA, brasileiro, CI.RG no 7.357.593-1/SSP/PR. agricultor, 004.404.839-48, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com <u>VALDIRENE SOBRINHO DA SILVA</u>, brasileira. agricultora, CI.RG n° 6.741.881-6/SSP/PR, CPF/MF 026.154.849-23, residente e domiciliado no Sítio Santa Rita de Cássia, Estrada Lajeado Pinhalzinho, Manoel Ribas, PR; EDINEUZA DA SILVA SOETHE, CI.RG. nº 4,286,479-0/SSP/PR. CPF/MF agricultora, 597.459.599-87, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens. na vigência da Lei nº 6.515/77, com AGUSTINHO SOETHE, brasileiro, agricultor, Continua fls. n.º 3



Valide aqui este documento IVRO Nº2

### REGISTRO GERAL



Matricula 22.446

Folha 3

### OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de Ivaiporã - Estado do Paraná

ÚNICA CIRCUNSCRIÇÃO

Data:\_\_\_\_

Oficial, Marco Antônio Pedrazzi Valentini

Documento assinado digitalmente

www.registradores.onr.org.b

Cl.RG. nº 3.822.739-4/SSP/PR, CPF/MF nº 564.981.799-53, residente e domiciliada no Sítio Santa Rita de Cássia, Estrada Lageado, Bairro Pinhalzinho, Manoel Ribas, PR; LÉA DA SILVA MACEDO, brasileira, comerciante, CI.RG. nº 5.433.058-8/SSP/PR, CPF/MF nº 779.171.979-72, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com AFONSO MACEDO, brasileiro, comerciante, CI.RG. nº 3.812.896-5/SSP/PR, CPF/MF nº 543.925.789-68, residente e domiciliada à Rua Paulista, nº 500, Vila joão XXIII Ivaiporã, PR; VALDIR DA SILVA, brasileiro, solteiro, frentista, CI.RG nº 6.440.918-2/SSP/PR, CPF/MF nº 926.663.029-20, convivente em união estável com VILMA APARECIDA DELFINO. brasileira. viúva, doméstica, CI.RG 5.615.806-5/SSP/PR, CPF/MF nº 145.393.518-50, residente e domiciliado à Rua Quintino Bocaiuva nº 360, Bosque da Saúde, Ivaiporã, PR; e AGUILAR DA SILVA, brasileiro, divorciado conforme autos nº 038.09.023534-4 de Ação Divórcio, com inicio em 21/05/2.009, engenheiro, C.I.RG 4.689.329-8/SSP/PR, CPF/MF nº 926.665.079-04, residente e domiciliado à Rua Francisco da Conceição Machado, nº 1525, casa 93, Fazenda Rio Grande, PR. TÍTULO: Arrolamento de Bens, Renúncia e Partilha de Bens. FORMA DO TÍTULO, DATA E SERVENTUÁRIO: Escritura Pública, lavrada em data de 07/10/2.021, nas notas da 1ª Serventia Notarial de Ivaiporã, PR, Mariney de Andrade Pellegrini, às fls. 151 à 157, do livro 508-N. VALOR: R\$ 357.600,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais). VALOR DO IMÓVEL DECLARADO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITCMD: R\$ 357.600,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais). CONDIÇÕES: ÁREA OBJETO DA PRESENTE: Somente a parte ideal de 50% pertencente ao ora Transmitente, ficando o imóvel distribuído na seguinte proporção: 20% para cada Herdeiro-Filho, ficando os mesmos proprietários em comum com Fernanda Hessmann da Silva. A Convivente Aparecida Maria Maciel, citada e qualificada na escritura, na qualidade de companheira do "de cujus", renunciou a todo e qualquer direito a concorrência da herança do mesmo, nos termos da Escritura Pública de Renúncia, lavrada em data de 08/09/2.021, nas notas da 1ª Serventia Notarial de Ivaiporã, PR, às fls. 097 e 098, do livro nº 507-N, juntamente com as demais condições estipuladas no corpo da Escritura. GR-PR (causa-mortis), com a base de cálculo de R\$ 746.000,00, recolhidas em datas de 29/09/2.021, 30/09/2.021, 01/10/2.021 e 04/10/2.021, no valor total de R\$ 29.840,00, incluindo o imóvel registrado sob nº 1.046, deste Ofício e bens móveis. Declaração Sistema ITCMD WEB-PR sob nº

Valide este documento clicando Ink a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/de/s/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4

Continua no verso





Valide aqui

Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4

Folhas 3v° flas

202100039719-2, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda - PR. INCRA: 717.088.039.306-3, área total 21,6460 ha. ITR pago. NIRF: 0.390.272-2, área total 21,7 ha. Apresentou registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR sob: PR-4111506-0CDB.61AA.8764.49F5.926F.CF76.85DD.D71F, emitido em data de 15/01/2.021. FUNREJUS sob nº 7375187-7, recolhido em data de 07/10/2.021, no valor de R\$ 1.492,00. Isento da Distribuição. Emitida DOI. Documentos arquivados neste Ofício sob nº 12/2.021. EMOLS R\$ 935,70 - VRC 4.312,00 - PRENOTAÇÃO R\$ 2,17 - ARQUIVAMENTO R\$ 1,52. Dou fé. Em data de 10 de janeiro de 2022.

Selo Digital: F622V.mDqP4.sVTyO-9wbP5.ejbFR

Flávia C. A. Dies escrevente juramentada

Marco Antônio Pedrazzi Valentini.

IVAIPORĂ - PR Oficial MLG.

AV-07-MAT. 22.446 - PROT. 230.815/de 09/12/2021. AVERBAÇÃO./

Conforme Escritura Pública de Arrolamento e Partilha de Bens, lavrada em data de 07/10/2.021, nas notas da 1ª Serventia Notarial Ivaiporã, PR, Mariney de Andrade Pellegrini, às fls. 158 à 164, livro 508-N, devidamente assinada pelas partes contratantes. Procedo a averbação do ÓBITO de FERNANDA HESSMANN DA SILVA, co-proprietária do imóvel acima, ocorrido em 28/08/2.020, conforme Certidão de Óbito, Matrícula nº 1295510155 2020 4 00002 189 0000514 12, do CRC da Cidade de Arapuã, Comarca de Ivaiporã, PR. Documentos arquivados neste Oficio sob nº 12/2.021. EMOLS R\$ 68,36 - VRC 315,00. Dou fé. Em data de 10 de janeiro de 2022.

Selo Digital: F622V.mDqP4.sVhyO-9wE84.ejbFb

Flávia C. A. Dias
ESCREVENTE JURAMENTADA

IVAIPORĂ - PR

Marco Antônio Pedrazzi Valentini.

Oficial MLG.

R-08-MAT. 22.446 - PROT. 230.815 de 09/12/2021./

ARROLAMENTO.

TRANSMITENTE: O ESPÓLIO DE FERNANDA HESSMANN DA SILVA, brasileira, divorciada, aposentada, C.I.RG nº 7.743.286-8/SSP/PR, CPF/MF nº 882.586.709-30, residente e domiciliada no Sítio Aguilar, Bairro Alto Lageado, Arapuã, PR.

ADQUIRENTES: Herdeiros-Filhos: ROBERTO HESSMANN DA SILVA, brasileiro, agricultor, CI.RG nº 7.357.593-1/SSP/PR, CPF/MF nº 004.404.839-48, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com VALDIRENE SOBRINHO DA SILVA, Continua fls. n.º 4





Valide aqui este documento

VRO Nº2

REGISTRO **GERAL** 



Matricula 22.446

Folha 4

#### OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de Ivaiporã - Estado do Paraná

### ÚNICA CIRCUNSCRIÇÃO

Data:

Oficial, Marco Antônio Pedrazzi Valentini brasileira. agricultora, CI.RG no 6.741.881-6/SSP/PR. CPF/MF 026.154.849-23, residente e domiciliado no Sítio Santa Rita de Cássia, Estrada Lajeado Pinhalzinho, Manoel Ribas, PR; EDINEUZA DA SILVA SOETHE, brasileira. agricultora. CI.RG. no 4.286.479-0/SSP/PR. CPF/MF 597.459.599-87, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com AGUSTINHO SOETHE, brasileiro, agricultor, CI.RG. nº 3.822.739-4/SSP/PR, CPF/MF nº 564.981.799-53, residente e domiciliada no Sítio Santa Rita de Cássia, Estrada Lageado, Bairro Pinhalzinho, Manoel Ribas, PR; <u>LÉA DA SILVA MACEDO</u>, brasileira. comerciante, Cl.RG. nº 5.433.058-8/SSP/PR, CPF/MF nº 779.171.979-72. casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com AFONSO MACEDO, brasileiro, comerciante, CI.RG. nº 3.812.896-5/SSP/PR, CPF/MF nº 543.925.789-68, residente e domiciliada à Rua Paulista, nº 500, Vila joão XXIII Ivaiporã, PR; VALDIR DA SILVA, brasileiro, solteiro, frentista, CI.RG nº 6.440.918-2/SSP/PR, CPF/MF nº 926.663.029-20, convivente em união estável com VILMA APARECIDA SANTANA DELFINO, brasileira. viúva, doméstica. CI.RG 5.615.806-5/SSP/PR, CPF/MF nº 145.393.518-50, residente e domiciliado à Rua Quintino Bocaiuva nº 360, Bosque da Saúde, Ivaiporã, PR: e AGUILAR DA SILVA, brasileiro, divorciado conforme autos nº 038.09.023534-4 de Ação Divórcio. com inicio em 21/05/2.009, engenheiro, 4.689.329-8/SSP/PR, CPF/MF nº 926.665.079-04, residente e domiciliado à Rua Francisco da Conceição Machado, nº 1525, casa 93, Fazenda Rio Grande, PR. TÍTULO: Arrolamento e Partilha de Bens. FORMA DO TÍTULO, DATA E SERVENTUÁRIO: Escritura Pública, lavrada em data de 07/10/2.021, nas notas da 1ª Serventia Notarial de Ivaiporã, PR, Mariney de Andrade Pellegrini, às fls. 158 à 164, do livro 508-N. VALOR: R\$ 357.600,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais). VALOR DO IMÓVEL DECLARADO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DE ITCMD: R\$ 357.600,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais). CONDIÇÕES: ÁREA OBJETO DA PRESENTE: Somente a parte ideal de 50% pertencente a ora Transmitente, ficando o imóvel distribuído na seguinte proporção: 20% para cada Herdeiro-Filho, ficando os mesmos proprietários em comum da área total do imóvel, juntamente com as demais condições estipuladas no corpo da Escritura. GR-PR (causa-mortis), com a base de cálculo de R\$ 728.000,00, recolhidas em datas de 29/09/2.021, 01/10/2.021 e 04/10/2.021, no valor total de R\$ 29.120,00, incluindo o imóvel registrado sob nº 1.046, deste Ofício. Continua no verso



Valide este documento clicando Vink a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4



Valide aqui

Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4

Folhas 4v°

Declaração Sistema ITCMD WEB-PR sob n° 202100039520-3, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda - PR. INCRA: 717.088.039.306-3, área total 21,6460 ha. ITR pago. NIRF: 0.390.272-2, área total 21,7 ha. Apresentou registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR sob: PR-4111506-0CDB.61AA.8764.49F5.926F.CF76.85DD.D71F, emitido em data de 15/01/2.021. FUNREJUS sob n° 7376198-8, recolhido em data de 07/10/2.021, no valor de R\$ 1.456,00. Isento da Distribuição. Emitida DOI. Documentos arquivados neste Ofício sob n° 12/2.021. EMOLS R\$ 935,70 - VRC 4.312,00 - PRENOTAÇÃO R\$ 2,17 - ARQUIVAMENTO R\$ 1,52. Dou fé. Em data de 10 de janeiro de 2022.

Selo Digital: F622V.mDqP4.sVAyO-9wp4u,ejbF9

Flávia C. A. Dias ESCREVENTE JURAMENTADA

Marco Antônio Pedrazzi Valentini.

IVAIPORĀ - PR Oficial MLG.

R-09-MAT, 22.446 - PROT, 235,620 de 17/10/2022./ IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE./

Procedeu-se o presente registro para constar a Imissão Provisória de Posse, por Mandado de Registro, expedido nos autos nº 0002577-61.2022.8.16.0097, assinado digitalmente em data de 30/09/2.022, pelo Analista Judiciário, Guilherme dos Santos Bortolato; e em cumprimento à determinação de 30/09/2,022 do M. M. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ivaiporã, PR -PROJUDI, Dr. José Chapoval Cacciacarro, proferida na Ação de Desapropriação c/c Pedido de Imissão Provisória da Posse, proposta contra ROBERTO HESSMANN DA SILVA e sua esposa VALDIRENE SOBRINHO DA SILVA. EDINEUZA DA SILVA SOETHE e seu esposo AGUSTINHO SOETHE, LÉA DA SILVA MACEDO e seu esposo AFONSO MACEDO, VALDIR DA SILVA e sua convivente VILMA APARECIDA SANTANA DELFINO, e AGUILAR DA SILVA, acima citados, foi cedida ao MUNICIPIO DE IVAIPORA, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 75.741.330/0001-37, com sede à Praça dos Três Poderes, nº 500, Ivaiporã, PR, a imissão provisória na posse da área total do imóvel desta Matrícula, tendo sido comprovado o depósito no valor de R\$ 2.886.300,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e trezentos reais), destinado à construção de um conjunto habitacional no local. Isento de FUNREJUS, nos termos do Artigo 3º, VII, "b", 19 da Lei Estadual nº 12.216/1998. Isento da Distribuição. Emitida DOI. Documentos arquivados neste Ofício sob nº 10/2022. EMOLS R\$ 1.060,75 - VRC 4.312,00 - PRENOTAÇÃO R\$ 2,46 -ARQUIVAMENTO R\$ 1,72. Selo Digital: F622V.4AqPF.fuHsI-ZyyXY.r9GCG, Ivaipora, PR, 26 de outubro de 2022. Dou fé. FCAD.

ANA PAULA de S. C. BERTOTTI CI ICIAL SUBSTITUTA WAIPORĂ PR

Oficial: Marco Antônio Pedrazzi Valentini





Valide aqui este documento

LIVRO Nº2

REGISTRO **GERAL** 



Matricula

22.446

Folha

5

### OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Comarca de Ivaiporã - Estado do Paraná

### ÚNICA CIRCUNSCRIÇÃO

ata:		
ata	 10.00	 

Oficial, Murco Antônio Pedruzzi Valentini

R-10-MAT. 22.446 - PROT. 239.664 de 20/07/2023./ DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL./

EXPROPRIADOS: ROBERTO HESSMANN DA SILVA. brasileiro. agricultor, CI.RG nº 7.357.593-1/SSP/PR, CPF/MF nº 004.404.839-48. casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com VALDIRENE SOBRINHO DA SILVA, brasileira, agricultora, CI.RG nº 6.741.881-6/SSP/PR, CPF/MF nº 026.154.849-23, residente e domiciliado no Sítio Santa Rita de Cássia, Estrada Lajeado Pinhalzinho. Manoel Ribas, PR; EDINEUZA DA SILVA SOETHE, brasileira, agricultora. CI.RG. nº 4.286.479-0/SSP/PR, CPF/MF nº 597.459.599-87, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77. com AGUSTINHO SOETHE, brasileiro, agricultor, CI.RG. nº 3.822.739-4/SSP/PR, CPF/MF nº 564.981.799-53, residente e domiciliada no Sítio Santa Rita de Cássia, Estrada Lageado, Bairro Pinhalzinho, Manoel Ribas, PR; LÉA DA SILVA MACEDO, brasileira, comerciante, CI.RG. nº 5.433.058-8/SSP/PR, CPF/MF nº 779.171.979-72, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, com AFONSO MACEDO, brasileiro, comerciante, CI.RG. nº 3.812.896-5/SSP/PR. CPF/MF nº 543.925.789-68, residente e domiciliada à Rua Paulista, nº 500, Vila joão XXIII Ivaipora, PR; VALDIR DA SILVA, brasileiro, solteiro, frentista, CI.RG nº 6.440.918-2/SSP/PR, CPF/MF nº 926.663.029-20, convivente em união estável com VILMA APARECIDA SANTANA DELFINO, brasileira, viúva, doméstica, CI.RG nº 5.615.806-5/SSP/PR, CPF/MF nº 145.393.518-50, residente e domiciliado à Rua Quintino Bocaiuva nº 360, Bosque da Saúde, Ivaiporã, PR; e AGUILAR DA SILVA, brasileiro, divorciado conforme autos nº 038.09.023534-4 de Ação de Divórcio, com inicio em 21/05/2.009, engenheiro, C.I.RG nº 4.689.329-8/SSP/PR, CPF/MF nº 926.665.079-04, residente e domiciliado à Rua Francisco da Conceição Machado, nº 1525, casa 93, Fazenda Rio Grande,

EXPROPRIANTE: MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ/MF nº 75.741.330/0001-37, com sede à Rua Rio Grande do Norte, nº 1.000, Ivaiporã, PR. TÍTULO: Desapropriação Judicial. FORMA DO TÍTULO, DATA E SERVENTUÁRIO: Mandado de Registro de Desapropriação, expedido nos Autos nº 0002577-61.2022.8.16.0097 de Desapropriação, assinado digitalmente por Luis Antônio Pereira, Analista Judiciário da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ivaiporã, PR -

Segue no Verso

Documento assinado digitalmente www.registradores.onr.org.bi



Valide este documento clicando link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/decs/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4



Valide aqui este documento

Valide este documento clicando no link a seguir: https://assinador-web.onr.org.br/docs/4M5DZ-427SZ-JC9DN-2GMR4

PROJUDI, em data de 19/06/2023, em cumprimento ao respeitável despacho exarado pelo Dr. José Chapoval Cacciacarro, M.M. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ivaipora, PR. VALOR: R\$ 2.763.175,55 (dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). CONDIÇÕES: A presente Desapropriação Judicial destina-se à execução do projeto de construção de Loteamento Popular, nos termos da Lei Municipal nº 3.716 /2022, e Decreto nº 14.080/2022, juntamente com as demais condições estipuladas no corpo do Mandado de Registro de Desapropriação. INCRA: 717.088.039.306-3, área total 21,6460 ha. ITR pago. NIRF: 0.390.272-2, área total 21,7 ha. Apresentou registro no Cadastro Ambiental Rural - CAR sob: PR-4111506-0CDB.61AA.8764.49F5.926F.CF76.85DD.D71F, emitido em data de 15/01/2021. Isento de recolhimento do ITBI. Isento de recolhimento do FUNREJUS. Isento da Distribuição. Emitida DOI. Documentos arquivados neste Ofício sob nº 07/2023. EMOLS R\$ 1.060,75 VRC 4.312,00 - SELO RI2 R\$ 8,00 - PRENOTAÇÃO R\$ 2,46 - SELO RI3 R\$ 0,25 - ARQUIVAMENTO R\$ 1,72 - SELO RI3 R\$ 0,25. Selo Digital: SFRI2.t5NLv.FhfYW-yWqZI.F622q, Ivaipora, PR, 21 de julho de 2023. Dou fé. FKF.

> JAA PAULA da S. C. BERTOTTI KIAL SUBSTITUTA MAIPORA PR

Oficial: Marco Antônio Pedrazzi Valentinis

#### AV-11-MAT. 43.800 - PROT. 232.338 de 04/04/2022./ ALTERAÇÃO.

Conforme requerimento passado em Ivaiporã, PR, em data de 24/07/2023, assinado pelo Prefeito Municipal LUIZ CARLOS GIL, brasileiro, divorciado, empresário, C.I.RG nº 1.884.233-5/SSP/PR, CPF/MF nº 375.014.459-15, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do Norte, nº 1.000, Ivaiporã, PR, neste ato representando o MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, proprietário do imóvel acima. Procedo a alteração da FINALIDADE da Desapropriação Judicial constante no R-10 acima, para constar que o imóvel da presente Matricula foi declarado de utilidade pública e destina-se à construção de um conjunto habitacional de casas populares, nos termos da Lei Municipal nº 3.772/2022, assinada pelo Prefeito Municipal de Ivaiporã, PR, Luiz Carlos Gil, em data de 26/10/2022; e Decreto nº 14.193/2022, assinado pelo Prefeito Municipal de Ivaipora, PR, Marcelo dos Reis, em data de 27/09/2022. Documentos arquivados digitalmente vinculados ao protocolo. EMOLS R\$ 77,49 - VRC 315,00 - SELO RI2 R\$ 8,00. Selo Digital: SFRI2.K5xQv.Rffuh-FrsZ4.F622q, Ivaipora, PR, 18 de agosto de 2023. Dou fé. FKF. ANA PAULA de S. C. BERTOTTI

Oficial: Marco Antônio Pedrazzi Valentini

W KIAL SUBSTITUTA NAIPORA -PR

CERTIFICO, nos termos do § 1º art. 19 Lei n.º 6.015 de 31/12/73, alterada pela Lei 6.216 de 30/06/75, que a presente fotocópia é reprodução fiel da Matricula n.º 22.446, fotocopiada em sua integra e servirá como CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.

CERTIFICO, que consultando os livros desta serventia verifiquei constar ainda pendente de análise o(s) seguinte(s) protocolo(s): Protocolo: 241441, Título: Averbação de limites e confrontações

, Data: 25/10/2023, Vencimento: 24/11/2023, Situação: Diligenciado

, Apresentante: MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

FUNARPEN SELO DE FISCALIZAÇÃO SFRI2.75Edv.CLfwu

nPKZ3.F622q https://selo.funarpen.com.br Buscas R\$ 4,44 Certidão de Inteiro Teor Matricula R\$ 34.24 SELO RI2 (FUNARPEN) SELO RI3 (FUNARPEN) R\$ 1.50 ISS: R\$ 1,55 FUNREJUS: R\$ 9,64 FUNDEP: R\$ 1 93 TOTAL = R\$ 61.30.

Ivaiporã, 27 de outubro de 2023 Certidão emitida às 10:44:07







#### GEOTECHNICA - GEOTECNOLOGIAS E ENGENHARIA GEOGRÁFICA

contato@geotch.com.br | www.geotch.com.br | 43 99970-3303 Rua Sete de Setembro, 1542, Centro, Manoel Ribas - PR. CEP: 85260-000

#### MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel: Lote 31 e 32-REM

Município: Ivaiporã U.F: PR

Comarca: Ivaiporã - PR

Área: 110.655,32 m<sup>2</sup>

#### LIMITES e CONFRONTANTES

A NORDESTE: Por uma linha seca de rumo SE32º25'NW, medindo 559,36 metros. confrontando com os lotes nºs de 01 a 10 da quadra 09, Vila Nova Porã nº1, com a Rua Casemiro de Abreu, com os lotes nºs de 01 a 10 da guadra 10, Vila Nova Porã nº1, com a Rua José Carlos Emidio, com os lotes nºs de 01 a 08 da quadra 11, Vila Nova Porã nº1, com a Rua Pedro Alvares Cabral e com o Lote 33-B.

A SUDESTE: Por quatro linhas secas: 1ª de rumo SW60°21'37'NE, medindo 42,46 metros. 2ª de rumo NW29°38'23'SE, medindo 154,25 metros, 3ª de rumo NW85°15'8"SE, medindo 131,39 metros e a 4ª de rumo NW87°3'9"SE, medindo 190,44 metros, ambas confrontando com o Lote 31 e 32-A.

A SUDOESTE: Por uma linha seca de rumo NW32°43'SE, medindo 153,11 metros, confronta com a Chácara nº 70-E.

A NOROESTE: Pelo levantamento da Rua Mangueira, no rumo SW27°3'NE, medindo 151,50 metros e pelo levantamento da Rua Dirceu Antônio Correia de Melo, no rumo SW61°17'NE, medindo 224,70m

Ivaiporã 21/11/2023

LEANDRO DE SOUZA


HILLESHEIM:085422

06908

Assinado de forma digital por LEANDRO DE SOUZA HILLESHEIM:08542206908

Dados: 2023.11.21 15:59:09 -03'00'

Leandro de Souza Hillesheim Geógrafo - CREA-PR: 185423/D

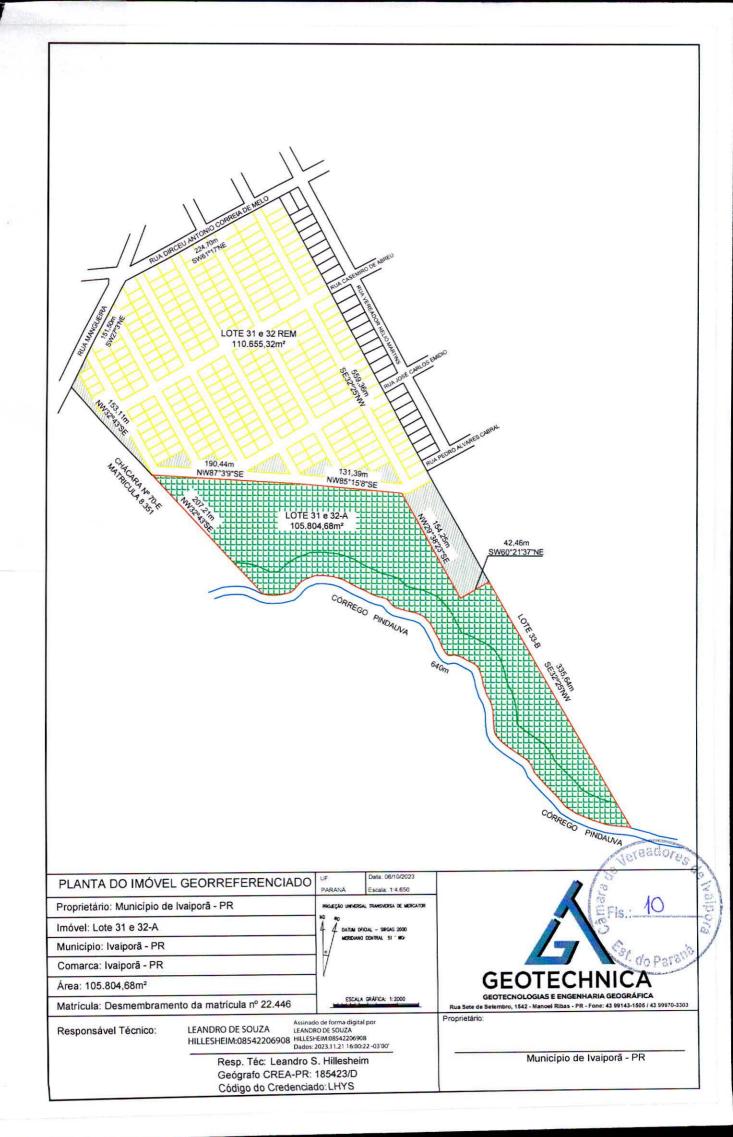



## **MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações**

INFRA-ESTRUTURA

#### **IDENTIFICAÇÃO:**

Proponente Construtora : PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. : PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Empreendimento

: LOTEAMENTO CÉU AZUL

Endereço

: RUA ASCÂNIO MENDONÇA ESQUINA COM RUA TICO TICO

Cidade

: IVAIPORÃ - PR.

#### **TERRAPLENAGEM**

1.1 8	1.1 SONDAGEM				
1.1.1	Sondagem	A Sondagem foi realizada pelo ensaio do tipo "SPT" (Standard Penetration Test), realizada por empresa terceirizada especializada e conforme norma técnica específica. Serão executados tantos furos quanto forem necessários (de acordo com a NBR 6484).			

1.2 TRABALHOS EM TERRA				
1.2.1	Serviços Topográficos	Os serviços de terraplenagem serão executados dentro das normas Técnicas Brasileiras, para estabelecer as cotas de níveis previstos no projeto, para construção da obra, sendo estes serviços executados pela construtora. Foi realizado, por um profissional habilitado, todo o Levantamento Planialtimétrico do imóvel, sendo que, durante a implantação da obra, os níveis serão determinados, conforme projetos, também por profissional habilitado.		
1.2.2	Ensaios Tecnológicos	Serão executados ensaios de compactação de aterros, ensaios de concreto, estudo de estabilidade de taludes com altura superior a um metro.		



1.2.3	Estabilidade do solo	Corte: O material dos cortes, considerado de boa qualidade, poderá ser utilizado para aterro / compensação, sendo que os taludes terão inclinação máxima de 60°.  Aterro: Os serviços de aterro serão executados em camadas de 40 cm no máximo, com material de boa qualidade e umidade, perfeitamente compactada, sendo que os taludes terão inclinação máxima de 45°. Independentemente de divergências entre levantamento topográfico ou planialtimétrico, projetos e execução dos serviços de movimentações de terra, serão asseguradas as seguintes condições mínimas aos lotes do empreendimento:  • A distância da edificação ao pé ou crista de taludes internos e arrimos no empreendimento será de 1,50 metros no mínimo.  • Previsão de contenção (arrimo) com sistema de drenagem ou talude com proteção vegetal e sistema de drenagem para ocorrência de desnível superior a 1,00 m; Sistema de drenagem nos pés do taludes com altura superior a 1,00 metro e drenagem nos pés e cristas dos taludes com altura superior a 1,50 metro.  • Em ocorrência de talude com desnível superior a 6,00m, serão implantadas bermas e canaletas de drenagem, ou apresentado estudo técnico de estabilidade.  • Os taludes ocuparão, no máximo, 12% da área de cada lote.  • Previsão de guarda-corpo para desníveis superiores a 1,00 m em áreas comuns de circulação ou acesso e distâncias do talude inferiores a 1,00 m.
1.2.4	Equipamentos	Os equipamentos de utilização para a execução da terraplanagem serão:  • Trator de esteiras com lâmina ou com placa de empuxo ("pusher");  • Escavadeira hidráulica ou pá – carregadeira;  • Caminhão transportador/basculante;  • Motoniveladora;  • Rolo Pé de Carneiro;
1.2.5	Empréstimo e Bota-fora	Não será necessário o empréstimo de solo, transporte do volume de descarte estabelecido em projeto com distância média de até 3,0 quilômetros.
1.2.6	Limpeza do terreno	O serviço de retirada de camada vegetal será em torno de 20 a 30 centímetros de espessura, sendo executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvore ou vegetação que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

### 2 ÁGUA POTÁVEL

2.1 A	ABASTECIMEN	TO DE ÁGUA POTÁVEL
2.1.1	Concepção Geral	Os projetos obedecerão às Normas da Concessionária ou Órgão Responsável, e estarão devidamente aprovados por estes órgãos.  O sistema de água potável será composto pelos seguintes itens:  Ligação do empreendimento na rede existente com fornecimento de materiais a cargo da Construtora e mão de obra a cargo da Construtora;  Ligação do empreendimento na rede pública e Hidrômetro, sobresponsabilidade da Construtora;  Adução de água tratada em tubos e conexões de PVC, com fornecimento de materiais a cargo da Construtora e mão de obra a cargo da Construtora.



Abertura de Valas
<ul> <li>As valas localizadas nos passeios, serão executadas nas seguintes condições:</li> </ul>
<ul> <li>O eixo das tubulações de água deve ser localizado a uma distância mínima de 0,75 m do alinhamento dos lotes;</li> </ul>
<ul> <li>A rede de distribuição de água será executada com recobrimento mínimo no passeio de 0,65 m e 0,90 m nas travessias de rua;</li> </ul>
<ul> <li>A distância mínima entre as tubulações de água e de esgoto (quando houver) deve ser de 0,60 m, e a tubulação de água deve ficar, no mínimo, 0,20 m acima da tubulação de esgoto.</li> </ul>
<ul> <li>As valas serão executadas mecanicamente com equipamento retroescavadeira;</li> </ul>
<ul> <li>A largura da vala será entre 0,50 m e 0,75 para a cota de corte de 0 a 2 m de profundidade.</li> </ul>
Assentamento de Tubos:
<ul> <li>O assentamento da tubulação seguirão paralelamente a abertura da vala;</li> </ul>
<ul> <li>A fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento;</li> </ul>
<ul> <li>A descida dos tubos na vala será feita manualmente ou mecanicamente em função do tipo do material e do seu diâmetro, sempre com muito cuidado, estando os mesmos limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos;</li> </ul>
<ul> <li>Nas tubulações de água, a bolsa preferencialmente deve ficar voltada contra o fluxo do líquido. Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos;</li> </ul>
<ul> <li>As tubulações serão assentadas em solos estáveis com capacidade de</li> </ul>

2.1.2 Execução dos serviços

#### Montagem das Tubulações:

Na montagem das tubulações com junta elástica e junta elástica integrada, proceder conforme descrição abaixo:

- Limpar cuidadosamente com estopa comum o interior da bolsa e o exterior da ponta;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa (JE);

suporte compatíveis com a tubulação a ser assentada.

- Aplicar o lubrificante recomendado pela fábrica ou glicerina, água de sabão de coco, ou outro aprovado pela fiscalização, no anel de borracha e na superfície externa da ponta. Não usar óleo mineral, graxa, sebo ou lubrificante derivado de petróleo;
- Riscar com giz, na ponta do tubo, um traço de referência, a uma distância da extremidade igual à profundidade da bolsa menos 10 mm;
- Introduzir a ponta chanfrada do tubo até a marca referenciada;
- Usar alavancas para o acoplamento de tubos com diâmetros até 150 mm;
- Não forçar a introdução dos tubos além das marcas pré-estabelecidas.

#### Reaterro de Valas e Adensamento:

- O reaterro da vala só poderá ser executado após a realização dos testes de estanqueidade da tubulação;
- O material para o reaterro da vala deve ser de boa qualidade, livre de materiais que possam danificar a tubulação posteriormente;
- nas tubulações (água) será executado um recobrimento mínimo final no passeio de 0,80m e 1,10m na rua;
- O reaterro será executado em camadas de 15 a 20 centímetros para assegurar sua homogeneidade em todo o reaterro;
- A camada final do reaterro não deverá ultrapassar 20 centímetros de espessura.
- O reaterro e adensamento serão executados por processos mecânicos.



Т		
2.1.2	Captação	A rede de distribuição de água potável será feita por um sistema baseado no cálculo "rede em malha".  A rede será executada com recobrimento mínimo no passeio de 0,65m e 0,90m na rua, distância em relação ao alinhamento predial de 0,75m conforme normas do manual de projetos hidrossanitários da SANEPAR.  O consumo "per capita" adotado para cálculos : 150 l/hab./dia.  Coeficiente do dia de maior K1=1,2 e coeficiente da hora de maior consumo K2=1,50 conforme manual de projetos hidrossanitários da SANEPAR. Taxa de ocupação: 5 habitantes por economia.
2.1.3	Sistema	A água que abastece o loteamento será de companhia publica de fornecimento de água. Sendo de responsabilidade da construtora a instalação da tubulação que vai do hidrômetro a residência.
2.1.4	Reservação	
2.1.5	Materiais	Conforme especificações e quantitativos de projeto.
2.1.6	Ligações	Ligação em rede existente DN100mm localizada no cruzamento da rua Mangueira com Ascânio Mendonça.  A ligação da rede de água potável em rede projetada.  A ligação da rede de água do hidrômetro até a residência será executada com tubulação de Ø 25mm.  O fornecimento e a instalação do cavalete será de responsabilidade da Construtora.

2.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				
2.2.1	Sistema	A obra não contará com sistema de combate a incêndio, devido à mesma se tratar de residências isoladas.		

3 1	3 ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
3.1	Concepção Geral	O sistema adotado será do tipo biodigestor e sumidouro, o qual se aplica primordialmente ao tratamento de esgoto doméstico. Os esgotos provenientes da cozinha serão coletados e conduzidos à caixa de gordura, sendo que os demais esgotos serão coletados e conduzidos à caixa de inspeção, todos destinados ao biodigestor e depois ao sumidouro para infiltração no solo.		
3.2	Materiais	Todas as tubulações e conexões de águas servidas (esgoto) deverão ser executadas em PVC rígido. Os tubos e conexões serão das marcas: Plastilit, Chiva, Amanco, Krona, Multilit ou outra que atenda as mesmas normas e especificações.		
3.3	Poços de Visita e Inspeção	Será executada escavação dos buracos para assentamento das caixas de gordura e de inspeção, conforme locação definida em projeto.  Caixa de gordura:  Será quadrada com dimensões internas de 0, 30 m de largura x 0,30 m comprimento x 0,30 m de altura em material pré-fabricado em concreto.  Caixa de inspeção:  Será quadrada 0,60x0,60m, ou circular Ø 0,60 m, com profundidade mínima de 0,30 m feita em material pré-fabricado em concreto.		
3.4	Declividade da rede	Os tubos de ligação ao biodigestor terão uma declividade de 2% a 3%.		

		Sistema Biodigestor:
3.5	Lançamento Final	A vala será aberta com as dimensões e nas posições estabelecidas no projeto. Sistema Biodigestor com tanque em polietileno capacidade 700L, que funciona como um reator de fluxo ascendente. Verificar demais detalhes na prancha complementar e memorial de dimensionamento do sistema.  A implantação do sistema de tratamento deverá seguir as seguintes distâncias mínimas:  • 1,50 metros de construções, limites de terreno, sumidouro, valas de infiltração, ramal predial de água e alinhamento predial.  • 1,50 metros de limites de terreno.  • 3,00 metros de árvores e qualquer ponto da rede pública de abastecimento de água.  Sumidouro:  A vala será aberta com as dimensões e nas posições estabelecidas no projeto. Será feito um furo com trado, diâmetro final com 1,0m e profundidade útil de 2,25m. Após isso será instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré come instalado um tubo no vortical DN100mm que contiré com se contiré com tubo no vortical DN100mm que contiré com tubo no vortical DN100mm que contiré com se contiré com tubo no vortical DN100mm que contire que contire do la continua do la con
		isso será instalado um tubo na vertical DN100mm, que servirá como inspeção e/ou limpeza, com furos com diâmetros de 2,50cm feitos a cada 20cm além de tubo instalado na horizontal DN100mm que vem da fossa séptica. Após isso, toda a vala aberta será preenchida com pedra rachão n° 3 ou 4, sendo que ela deve ser instalada até a parte de cima do sumidouro.
3.6	Ligações Domiciliares	A ligação da rede de esgoto da residência será da seguinte forma: os esgotos provenientes da cozinha serão coletados e conduzidos à caixa de gordura. Os demais esgotos serão coletados e conduzidos à caixa de inspeção, após todos destinados ao biodigestor e depois ao sumidouro para infiltração no solo.

### 4 DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

4.1 DF	4.1 DRENAGEM EM RUAS				
4.1.1	Concepção Geral	Sistema de coleta e remoção das águas pluviais precipitadas nas áreas urbanizadas, reconduzindo-as através de uma rede subterrânea coletora ao local adequado.			
4.1.2	Serviços Topográficos	A equipe de funcionários e a área técnica farão a locação de acordo com o projeto. A escavação será executada pelo loteador, sob a orientação da empresa executora e da Responsável Técnica e obedecendo ao projeto. A profundidade da valeta deve ser tal que após o reaterro, o tubo fique coberto por 0,70 m de terra para tubos com diâmetro de 40 e 60 cm e 1,00 m para tubos com diâmetro superior a 60 cm, tomando como parâmetro o nível superior da tampa da boca de lobo. Depois de cada etapa da obra estar concluída, inclusive o reaterro, poderá ser feita a compactação mecânica, que será executada pelos funcionários do loteador e deverá seguir o seguinte dispositivo:  - a compactação em áreas limitadas será obtida por meio de soquetes mecânicos ou soquetes de mão apropriados, até que a camada sobre os tubos seja de, no mínimo o especificado anteriormente. O aterro e a compactação deverão ser feitos simultaneamente de ambos os lados, até a mesma altura;  - os equipamentos pesados de terraplenagem e compactação não deverão operar a uma distância inferior a 1,50m do tubo, enquanto uma espessura de material equivalente a 1,00m não tiver sido colocada sobre o mesmo;  - máquinas leves e motoniveladoras poderão operar dentro dos limites descritos anteriormente, depois que uma cobertura máxima de 0,30m tenha sido colocada por cima do tubo.			



4.1.3	Materiais	A tubulação empregada será do tipo Tubular de Concreto e terá o diâmetro interno conforme projeto de águas pluviais. Os tubos de concreto simples serão classe PS-2 do tipo macho e fêmea e devem obedecer as exigências da ABNT NBR 8890:2007.
4.1.4	Dispositivos de Drenagem	Bocas de Lobo tubo Ø 40 e 60 conforme projeto Rede de Águas Pluviais, todas com uma grelha em aço ou concreto. Serão constituídas de laje de fundo de concreto simples, com FCK 15 Mpa, com espessura de 5 cm. A boca de lobo será executada com tubos de concreto posicionados na vertical ou tijolos maciços assentes com argamassa e fechamento com grelha de aço ou concreto. Nas ligações com a rede serão executadas juntas de argamassa proporcionando a vedação do sistema. A tampa será de aço com barras aço CA-50, colocado a cada 10 cm. Poços de visita, caixas de passagem e tampões seguir as orientações do projeto
4.1.5	Declividade	Declividade dos tubos na rede será entre 1% e 2 %.
4.1.6	Lançamento	O destino final das águas pluviais será em rede existente, conforme orientações, localização e coordenadas de acordo com o projeto.

4.2 DR	RENAGEM DE L	OTES
4.2.1	Concepção Geral	Todos os lotes ficarão acima do nível da rua, com caimento para a mesma, sendo que o sistema de drenagem pluvial se dará em área pública, conforme item anterior. Serão adotados dispositivos de drenagem nas cristas e pés de taludes conforme item 1.2.3, que terão escoamento para as caixas de passagem localizadas dentro dos lotes que por sua vez serão conduzidas por um tubo de PVC instalado sob o lote/passeio até a sarjeta, interligando assim os dispositivos de drenagem dos taludes ao sistema de captação.  Muros de arrimo localizados nas laterais dos lotes com altura superior a 1,00 metro receberão dispositivos de drenagem do tipo canaleta de concreto na parte superior do muro, sendo que as canaletas serão direcionadas até a frente do lote onde esta localizado uma caixa de passagem feita em concreto. A partir desta caixa será instalado sob o passeio um tubo de PVC DN 75mm, sendo mesmo direcionado até a sarjeta.  Muros de arrimo localizados nos fundos dos lotes com altura superior a 1,00 metro receberão dispositivos de drenagem do tipo canaleta de concreto na parte superior do muro, sendo que as canaletas serão interligadas com uma caixa de passagem localizada no fundo do terreno e será direcionada até a sarjeta através de tubo de PVC DN75mm instalados sob o lote/passeio.  Taludes localizados nos fundos dos lotes, receberão dispositivos de drenagem do tipo canaleta de concreto instalado no pé do talude, para taludes com altura até 1,50 m e no pé e na crista para taludes com altura superior a 1,50m. A drenagem das cristas preverá descida das águas pluviais através de canaletas. A canaleta de drenagem será direcionada até uma caixa de passagem feita em concreto localizada no fundo do lote, e a partir dela será instalado sob o lote um tubo de PVC DN 75mm que será direcionado até a frente do lote. Quando houver desnível do lote em relação ao passeio, será instalado outra caixa de passagem na frente do lote e a partir desta será instalado outra caixa de passagem na frente do lote e mesmo será direcionado até a sarjeta.



4.2.2	Materiais	A tubulação de escoamento empregada será do tipo meia cana pré moldada fabricada em concreto simples ou canaletas de concreto simples moldada in loco, e terão diâmetro de 200 mm. Tubo de PVC DN 75mm; Caixa de passagem em concreto.
4.2.3	Dispositivos de Drenagem	Serão instaladas canaletas de drenagem em concreto nos pés e cristas dos taludes, direcionando as águas pluviais até as caixas de passagem.
4.2.4	Declividade	- A declividade dos tubos será entre 1% e 2 %.
4.2.5	Lançamento	O destino final das águas pluviais será caixas de passagem instaladas dentro dos lotes, sendo direcionadas até a sarjeta por meio de um tubo de PVC Ø 75 mm, instalado sob o passeio/lote.

4.3 DRENAGEM EM ÁREAS DE USO COMUM DE CONDOMÍNIOS		
4.3.1	Concepção Geral	Aplicável somente para condomínios.
4.3.2	Materiais	
4.3.3	Declividade	

## 5 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES

5.1 PA	5.1 PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE LOTEAMENTO		
5.1.1	Controle Tecnológico		
5.1.2	Serviços Topográficos	A locação da obra com a marcação das larguras das ruas, posicionamento dos meios-fios e nivelamento do greide das ruas será executada com equipamento topográfico do tipo estação total ou nível. Será executada terraplanagem para a escavação do material no terreno até atingir-se o nível previsto para a plataforma (corte) e para o depósito e compactação do material até atingir-se o mesmo nível (aterro) especificado em projeto. Toda a vegetação e material orgânico serão removidos e os materiais empregados na terraplanagem serão os do próprio terreno, sempre que possível.	
5.1.3	Tipos de Pavimento	Será realizada Pavimentação Asfáltica em todas as vias publicas do conjunto habitacional.	
5.1.4	Materiais	MATERIAL BETUMINOSO Será empregada a emulsão RM-1C	



5.1.5	Pavimentação Asfáltica	Os serviços de pavimentação consistem em: a) Execução de camada de base de brita graduada, com espessura de 12 cm; São designadas bases de brita graduada as bases constituídas exclusivamente de produtos de britagem; este tipo de base será executado pela mistura de materiais ou frações de materiais, na unidade dosadora de agregados, conforme normas do DNER. A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuídas no leito da rua; o espalhamento com moto niveladora será feito logo após o material ser colocado na pista com caminhão, em camadas ou leiras, após o espalhamento o agregado umedecido deverá ser compactado, por meio de rolos, vibratórios ou outros equipamentos que atendam as necessidades do teste CBR. b) Imprimação; Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base excluída antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, com objetivo de promover condições da aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base. A área a ser imprimada deve se encontrar ligeiramente umedecida. A imprimação será realizada com caminhão espargidor, devidamente calibrado para execução dos serviços, o tráfego sobre áreas imprimidas só deve ser permitido depois de decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação e quando estiver convenientemente curado. A imprimação será executada com CM –30 na taxa de 1,5 kg / m²; c) Revestimento asfáltico; O revestimento asfáltico deverá ser constituído de uma camada final de 0,04 m de preparo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.). O espalhamento da massa asfáltica deverá ser feito com vibroacabadora e compactado com equipamento adequado (rolo pneumático e rolo metálico – liso). Nas caixas de coleta pluvial deverá ser feito um rebaixe para facilitar a captação das águas. O revestimento asfáltico só poderá ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base e após a liberação do engenheiro.
5.1.6	Pavimentação Poliédrica	N/A
5.1.7	Sinalização Vertical	A sinalização vertical consiste em placas do tipo:  R-1 – "Parada Obrigatória" -  Em vias urbanas recomenda-se que ambas devem ser no mínimo retrorefletivas, com dimensões e padrões conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito , Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação.
5.1.8	Sinalização Horizontal	A pintura da faixa de pedestre será feita com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. As faixas terão comprimento de 3,0 m por 0,30 m de largura. Terão espaçamento máximo entre eles de 0,50 m.
5.1.9	Placas de Identificação	Serão colocadas nas esquinas placas de identificação dos nomes das ruas, locadas conforme projeto.

5.2 GU	5.2 GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES DE CONCRETO		
5.2.1	Tipo	As guias e sarjetas serão em concreto conforme projeto, sobre lastro de terra e sub-base mecanicamente compactada, prevendo ainda guias rebaixadas de acesso para pedestres e veículos.	
5.2.2	Materiais	As guias serão executadas em concreto com resistência mínima de 10 Mpa ou conforme norma da Prefeitura.	



5.3 PISO DE ESTACIONAMENTO e ACESSO DE VEÍCULOS (condomínios)		
5.3.1	Tipo	Aplicável somente para condomínios.
5.3.2	Materiais	

5.4 PA	SSEIO PÚBLIC	O (loteamentos)
		O passeio público será executado conforme projeto de implantação, o mesmo será da seguinte forma: será executado uma faixa de grama com largura de 0,40m junto ao meio fio, uma faixa em concreto alisado na largura de 0,55m, piso tátil direcional com largura de 0,20m e após isso uma faixa de concreto alisado na largura de 0,50m. A espessura do concreto alisado será de no mínimo 4 cm. Nas esquinas serão executadas rampas de acesso da via pública ao passeio conforme projeto.  Os rebaixamentos de calçadas serão construídos na direção do fluxo da travessia de pedestres.  Em calçadas estreitas onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura de, no mínimo, 1,20 m, pode ser feito o rebaixamento de rampas laterais com inclinação de até 5 %, conforme figura abaixo, item 6.12.7.3.3 (NBR 9050/2020):
5.4.1	Tipo	Alinhamento do imóvel
		Calçada de sobre R. Calçada
		Area Verde
		Sarjeta Moio Fio
		Faixa de Travessia Pista
5.4.2	Materiais	Concreto alisado, piso tátil e grama

5.5 VI	5.5 VIA DE PEDESTRE (condomínios)	
5.5.1	Tipo	Aplicável somente para condomínios.
5.5.2	Materiais	
5.5.3	Execução dos Serviços	



#### 6 ENERGIA E ILUMINAÇÃO

6.1 REDE DE ENERGIA		
6.1.1	Concepção Geral	Será executada de acordo com projeto aprovado e dentro das normas que regem os serviços. A rede será pública, composta de postes de concreto armado locados conforme projeto. Fornecimento e instalação da rede de energia elétrica sob responsabilidade da construtora, sendo que a rede será interligada em rede existente próxima a Rua Colibri e Rua Ascânio Mendonça.
6.1.2	Padrão de Entrada de Energia	Fornecimento e instalação sob responsabilidade da Construtora.

6.2 ILUMINAÇÃO EXTERNA		
6.2.1	Descrição Geral	Fornecimento e instalação sob responsabilidade da Construtora.

6.3 EQUIPAMENTOS: PORTEIRO ELETRÔNICO, INTERFONE, ANTENA COLETIVA, ETC.			
6.3.1	Descrição Geral	Haverá apenas tubulação e fiação subterrânea para antena de TV, conforme projeto elétrico das residências.	

7 TEL	EFONE	
7.1	Concepção Geral	A rede será aérea, vindo do poste de luz e seguindo até a residência por tubulações subterrânea.

8 GÁS	8 GÁS				
8.1	Concepção Geral	Não haverá tubulação nem estocagem de cilindros de gás.			

#### 9 OBRAS ESPECIAIS

9.1 MUROS DE ARRIMO / CONTENÇÃO				
9.1.1	Local	Será executado muro de arrimo com alturas variáveis conforme localização e especificações de projeto.		



9.1.2	Tipo	Para muros com altura até 1,0m será executado em alvenaria com blocos cerâmicos. Muro de arrimo com altura superior a 1,0m será executado em pedra argamassada. Para muros com desnível maior que 1,0 metro, prever drenagem na parte superior do muro. Para muros com altura superior a 1,0 metro, deverá ser previsto sistema de drenagem na face do muro em contato com o solo, do tipo drenagem vertical com brita. Será executado revestimento com chapisco nas faces expostas dos muros.
9.1.3	Guarda-Corpo	

9.2 OUTROS			
9.2.1	Acesso	A testada/rampa de acesso as unidades habitacionais será em cimento alisado espessura 4 cm com largura de 0,90 cm e inclinação máxima de 8,33%; será previsto também eventual construção de escadas para acesso as unidades habitacionais, assim como guarda-corpo quando necessário. Para as unidades do tipo PCD, a rampa de acesso será em cimento alisado espessura 4cm com largura de 1,20 m e inclinação máxima de 8,33%. As inclinações a partir de 5% em rotas acessíveis atenderão aos requisitos para rampas constantes na NBR 9050.	

10 PAISAGISMO				
10.2.1	Local	No passeio público será plantada um total de uma árvore por lote conforme orientações do projeto de arborização.  Proteção vegetal executada em leivas em todo o contorno/perímetro da calçada da residência e nas laterais da rampa de acesso, nos taludes, e no passeio público.		
10.2.2	Características	No passeio público, será executado cobertura vegetal em leivas A grama da área perimetral das calçadas receberam camada vegetal de proteção de grama, executada em leivas.		

Ivaiporã, 04 de Outubro de 2023.

Município de Ivaiporã CNPJ: 75.741.330/0001-37 Proprietário

José Ferreira Pacheco Netto Eng. Civil CREA-PR: 27.960/D Responsável Técnico





### **MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações**

HABITAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO:

Proponente Construtora : PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. : PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Empreendimento : LOTEAMENTO CÉU AZUL
Endereço : RUA ASCÂNIO MENDONÇA ESQUINA COM RUA TICO TICO
Cidade : IVAIPORÃ – PR.

#### 1 INFRA-ESTRUTURA

	FUNDAÇÃO				
1	Tipo de fundação.	O projeto de fundação foi feito com base na sondagem geotécnica, sendo que foi adotada a fundação tipo Radier de acordo com NBR 6120, NBR 6122, armado com fibras de aço ou poliméricas conforme NBR 15.530/2007 e NBR 16942, com espessura determinada em projeto. A locação da fundação será iniciada após a conclusão dos trabalhos em terra e será feita cuidadosamente observando-se, especialmente, que o nível do Radier indicado no projeto deverá se referir à parte mais alta do terreno, nas proximidades da residência. Em função das condições locais do terreno, poderão ser adotadas soluções diversas de fundação, desde que indicada tecnicamente.			

#### 2 SUPRA-ESTRUTURA

	ESTRUTURA CONVENCIONAL - LAJE DE COBERTURA EM CONCRETO ARMADO				
1	Tipo de estrutura e principais características	Este serviço somente será iniciado após a verificação de conformidade, dos serviços antecedentes, de paredes de concreto. As lajes serão em concreto armado (10 cm de espessura), projetadas de acordo com NBR 6118/2007, o concreto utilizado é um concreto normal com aditivo de fibras de polipropileno e tela soldada Q-138 de aço CA-60. Sua resistência é definida de acordo com o projeto. O sistema consiste, em lajes moldadas in loco, sendo utilizadas formas de madeira compensada plastificada espessura 18 mm, sustentadas por vigamento em madeira e escoras de madeiras (pontaletes). O aço utilizado é o CA-60, as armaduras e devidos reforços estão especificados em projeto e atendem a NBR 7480/2007.  A armadura das lajes terão cobrimento mínimo de 30 mm e fck do concreto de 20 Mpa conforme projeto estrutural.			



#### 3 PAREDES EM CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL

	PAREDES EM CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL					
1	Paredes em Concreto	Concepção Geral	Este serviço somente será iniciado após a verificação de conformidade, dos serviços antecedentes, de fundações. As paredes serão em concreto (10 cm de espessura), projetadas de acordo com NBR 16055/2012, o concreto utilizado é um concreto normal com características de auto adensável ou concreto celular com incorporação de ar de acordo com a NBR 17071/2022. Sua resistência é definida de acordo com o projeto. O sistema consiste, em paredes integrais de concreto, interligadas através de uma tela centrada e armadura adicional nos vãos de portas e janelas, ou seja, paredes moldadas em etapa única, com vãos de portas e janelas e elementos de fixação embutidos, espessura mínima das paredes com até 3m de altura = 10 cm. A armadura a ser usada consiste de tela soldada Q-61 de aço CA-60 ou telas de malha fabricada com fibra de vidro 4mm de acordo com a NBR 16941/2021.			

### 4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

	COBERTURA				
1	Estrutura metálica, composta de tesouras e terças metálicas o projeto. O aço utilizado na estrutura será resistente á cor devidamente protegido por uma camada antioxidação.  Os beirais terão pestanas metálica e forro em PVC.				
2	Fixação e apoio da estrutura na edificação.	A estrutura será grampeada por meio de parafusos brocante conforme especificações de projeto:  Ligações entre vigas/suportes e colunas: Parafuso brocante cabeça sextavada flangeada 5/16" 4.8x 25 mm 14 fios.  Ligações entre cartolas (ripas) e caibros: Parafuso brocante cabeça sextavada flangeada zincado 1/4" 4.2x 13 mm.			
3	Tipo de telha.	Como cobertura, será utilizada telhas de fibrocimento, cor clara, espessura 6 mm e sem amianto. (Marcas: Eternit, Imbralit, Brasilit, Multilit). As telhas serão fixadas individualmente pregadas, parafusadas ou amarradas.			
4	Tipo de condutores.	Não serão, utilizados.			

IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS					
ITEM	LOCAL	REQUISITO MÍNIMO	COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA		
1	Baldrame ou embasamento e/ou	Visa bloquear a umidade ascendente.	As paredes receberam impermeabilização cimentícia de base acrílica de modo a		

	alvenaria do térreo e/ou interface estrutura de concreto-alvenaria	Sistema rígido.	conformar um barrado de h= 0,60 m de altura em todo o perímetro externo aplicada conforme recomendações do fabricante. Marcas: Sika, Denver.
2	Piso térreo em contato com o solo	Camada drenante sob o piso - 5 cm de brita.	Em toda extensão do pavimento térreo em contato com o solo haverá camada de brita de 5 cm de espessura.
3	Banheiros (área interna ao box)	Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	Todos os banheiros, receberão no piso e nas paredes adjacentes internas h= 0,20 m do piso acabado (rodapé), impermeabilização com impermeabilizante de base acrílica da marca Vedaja, Betumat ou Denvertec. O ralo será fixado na estrutura e possuirão detalhes específicos de arremate e reforços de impermeabilização.
4	Juntas entre esquadrias e alvenaria/estrutura	Visa bloquear infiltrações e realizar a calafetação da janela. Sistema flexível.	Aplicação de selante poliuretano - PU, em todos os vãos entre as esquadrias e a alvenaria/estrutura. Marcas: Tytan, Tekbond.

### **5 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA**

AMBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	ТЕТО
Sala	mesmo material. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. Será executada soleira em pedra natural na largura	superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas,	pintura, recebera correções superficiais realizado con argamassa colante AC I. Textura e Pintura acrílica (2 demãos (sob fundo selador) da
Dormitórios e Girculação	Revestimento com cerâmica esmaltada PEI-4 e rodapés de 5 cm no mesmo material. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte.	revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas,	correções superficiais realizado con argamassa colante AC I. Textura e Pintura acrílica (2 demãos



Banheiro	Revestimento com cerâmica esmaltada PEI-4. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. No box o desnível máximo será de 15 mm, e caimento em direção ao ralo.	As paredes, previamente ao revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas, realizado com argamassa colante AC-I. Azulejo liso até a altura de 1,50 m em todas as paredes. Azulejos da marca Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. Textura. Pintura com tinta acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner, Eucatex, Ciacollor, com tonalidades médias ou claras.	A laje, previamente à pintura, recebera correções superficiais realizado com argamassa colante AC-I. Textura e Pintura Acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner, Eucatex, Ciacollor com tonalidades médias ou claras.
Cozinha	Revestimento com cerâmica esmaltada PEI-4. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. Será executada soleira em pedra natural na largura idêntica a da parede acabada.	As paredes, previamente ao revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas, realizado com argamassa colante AC-I.	A laje, previamente à pintura, recebera correções superficiais realizado com argamassa colante AC-I. Textura e Pintura acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner, Eucatex, Ciacollor com tonalidades médias ou claras.
Tanque e Faces das Paredes Externas	A calçada perimetral será executada juntamente com o Fundação Radier.		Beirais com forro em PVC (marcas: Perin, Polifort, Plasbil ou Multilit). O fechamento da cobertura do tanque será em réguas de PVC, tanto o forro como as laterais. Réguas de PVC 6mm marca Eternit, Brasilit, Imbralit, Plasbil ou Multilit.

Referente as especificações dos pisos cerâmicos a serem utilizados são, do tipo classe A:

- COF (Coeficiente de atrito) COF Classe II ≥ 0,40;
- Resistência mecânica a flexão: Tipologia do Produto: Semi grês ≥ 22 Mpa, ou seja maior ou igual que 220kgf/cm²;
- Índice de absorção: Classe Bllb (6% < x < 10%)</li>
- Resistência a abrasão: Classe PEI-4.

**Obs.:** Por se tratar de paredes de concreto, não será executado o chapisco como revestimento base antes da execução do azulejo nas paredes da cozinha, banheiro e na parede do tanque. Serão seguidas as exigências do Código de Práticas CAIXA para aplicação do revestimento cerâmico sem a execução de chapisco, conforme item 11.3.3.



#### 6 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS


	PORTAS							
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO (m)	MARCA				
Sala (porta externa)	Alumínio	Uma folha de abrir, em alumínio, com vidro liso (transparente), espessura 4mm.	0,90 x 2,10	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa				
Dormitório 1	Porta Madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree	Uma folha de abrir com vistas de no mínimo 5 cm dos dois lados. Caixilhos em madeira tipo pinus de primeira qualidade com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) ou somente Batente de aço sem vista chumbado com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) sobre proteção antiferrugem de fábrica e uma folha de abrir em madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree.	0,80 x 2,10	MGM, Eucatex.				
Dormitório 2	Porta Madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree	Uma folha de abrir com vistas de no mínimo 5 cm dos dois lados. Caixilhos em madeira tipo pinus de primeira qualidade. Pintura em esmalte sintético (duas demãos) ou somente Batente de aço sem vistas chumbado com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) sobre proteção antiferrugem de fábrica e uma folha de abrir em madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree.	0,80 x 2,10	MGM, Eucatex.				
Banheiro	Porta Madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree	Uma folha de abrir com vistas de no mínimo 5 cm dos dois lados. Caixilhos em madeira tipo pinus de primeira qualidade. Pintura em esmalte sintético (duas demãos) ou somente Batente de aço sem vistas chumbado com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) sobre proteção antiferrugem de fábrica e uma folha de abrir em madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree.	0,80 x 2,10	MGM, Eucatex				

		JANELAS E BASCULANTES		
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Sala	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Será executada 1 janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada	1,50 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa

		lado do vão da esquadria (Ver detalhe		
Dormitório 1	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	pingadeira).  Janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	1,20 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Dormitório 2	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	1,50 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Cozinha	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	1,20 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Banheiro	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Maxim - Ar, com vidro mini boreal espessura 3mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 1,50 m com Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	0,80 x 0,60	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Alçapão	Alumínio que atenda as especificações da NBR 15575.	Porta de acesso em alumínio tipo veneziana	0,60 x 0,60	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa

<sup>\*</sup> Todas as esquadrias de Alumínio serão na linha 20, conforme indicação dos fornecedores, em anexo documentação encaminhada pelos mesmos.



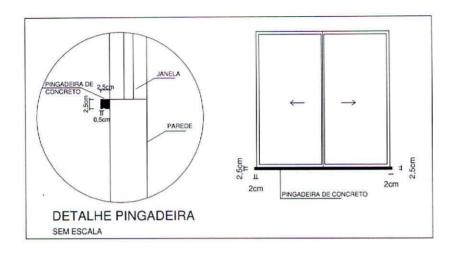

FECHADURAS					
ESQUADRIA	TIPO E MODELO	MARCA			
Porta Sala (entrada)	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho cilíndrico, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.			
Porta Dormitório 1	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho gorge, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.			
Porta Dormitório 2	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho gorge, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.			
Porta Banheiro	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho tipo banheiro, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.			

	BATENTES							
ITEM	AMBIENTE E LOCAL	RELACAO A		FIXAÇÃO	TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO			
1	Porta – entrada Sala	Rente	Alumínio.	Chumbada com argamassa	Não há.			
2	Porta – dormitório 1	Rente	Madeira, esmalte sintético ou aço esmalte sintético	Espuma expansiva com parafuso e bucha ou Chumbada com argamassa	Não há.			
3	Porta – dormitório 1	Rente	Madeira, esmalte sintético ou aço esmalte sintético	Espuma expansiva com parafuso e bucha ou Chumbada com argamassa	Não há.			
4	Porta - banheiro	Rente	Madeira, esmalte sintético ou aço esmalte sintético	Espuma expansiva com parafuso e bucha ou Chumbada com argamassa	Não há.			



VIDROS					
ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO					
4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.	were and two				
4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.					
4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.	***************************************				
4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.					
4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.					
3 mm, mini boreal, incolor, fixado com borracha vedante.					
	ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO  4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.  4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.				

#### 7 INSTALAÇÕES

As instalações em geral terão altura para o posicionamento de comandos e controles conforme a NBR 9050, conforme a representação abaixo:

1,20 (Máx.)	Interruptor	Campainha e Acionador manual (alarme)	Tomada	Interfone, telefone e atendimento automático	Quadro de luz	Comando de aquecedor	Registro de pressão	Comando de janela	Maçaneta de porta	Dispositivo de inserção e retirada de produtos	de Dracinão	
0,00	- 1.1 - 1.1 1.1	11	-1  -1  -1   -1	  -    -  -	-	-    -	E.I <del>I.I.</del> E.I.		1.1			0,80 0,60 0,40 (Min.)

Nas instalações elétricas o circuito elétrico da unidade habitacional será disposto por 5 circuitos independentes, sendo estes:

- 1 Iluminação geral Disjuntor 25A;
- 2 Tomadas gerais com ocupação de 100W até 300W (quarto, sala de jantar/estar) Disjuntor 25A;
- 3 Destinado ao chuveiro Disjuntor 2x32A;
- 4 Tomadas da cozinha/área de serviço com ocupação prevista de até 300W Disjuntor 25A;
- 5 Tomadas de uso específico de até 600W, localizadas na cozinha Disjuntor 25A;
- O circuito geral será protegido por disjuntor 2x50A
- O Disjuntor residual 63A será ligado ao sistema de aterramento do circuito geral



AMBIENTE	LUZ TETO	ARANDELA	INTERRUPTOR	TOMADA	ANTENA	TELEFONE
Sala	1	0	1 simples	1 dupla	1	1
Dormitório 1 (solteiro)	1	0	1	3 (sendo 1 interruptor + tomada)	0	0
Dormitório 2 (casal)	1	0	1	2 simples (sendo 1 interruptor + tomada)	0	0
Banheiro	1	0	1	1+1(para chuveiro)	0	0
Circulação / Sala de Jantar	1	0	1	1 simples	0	0
Cozinha	1	0	1 duplo	4 simples (sendo 1 interruptor duplo + tomada)	0	0
Área externa	0	1	0	1 dupla	0	0

Marcas: Tomadas, interruptores e plafons serão: Ilumi, Mec Tronic, Perlex. Arandelas serão: Olivo, Perlex, Decolux, Ilumi.

Todas as instalações hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais serão executadas conforme projetos aprovados pela concessionária. Todos os serviços serão executados conforme a boa técnica e às recomendações dos fabricantes.

A caixa d' água será do tipo polietileno com capacidade para 500 litros apoiada em estrutura metálica (ver detalhe apoio caixa d' água). Será executada também tubulação de extravasão da caixa d' água, a qual conduzirá a água para a parte externa da cobertura.

Nas instalações sanitárias serão executados ponto de ventilação (respiro) para a rede de esgoto do banheiro e será executada caixa de gordura nas instalações da rede de esgoto.

O sistema de tratamento de esgoto será do tipo sistema biodigestor e sumidouro, sendo dimensionado para uma família de 4 contribuintes de acordo com a NBR 7229/93 e NBR 8160/83. O sistema ficará localizado no recuo frontal da unidade habitacional, e deverá atender as especificações de projeto.





INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS					
AMBIENTE	ÁGUA FRIA	ÁGUA QUENTE	ESGOTO		
Banheiro	3	0	3		
Cozinha	1	0	1		
Lavanderia - Área Externa	2	0	2		

Marcas: Tubos e conexões serão: Plastilit, Amanco, Tigre, Krona, Multilit, Fortlev.

110			LOUÇAS	E ME	TAIS	
		Bancada		erial		-
		Bancada	Dimensões	- C x	L (m)	-
			Mat	erial		-
		Cuba	Dimensões - C	хLх	Prof. (m)	-
1	Pia de cozinha		Válvula		Material	-
	(por conta do		valvula		Marcas	7.
	cliente)		0:12		Material	-
		Metais	Sifão		Marcas	
		Metals	Torneira metá cromada cor arejador e acionamento p alavanca ou cru	n oor	Marcas	Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti
	Louça com coluna, com dimensão		Material		The same of the special control of the same of the sam	Louça branca esmaltada fixada com parafuso de latão cromado, apoiada sobre a coluna
2	Lavatório de banheiro	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	Marca			Eternit, Logasa, Lorenzetti ou Incepa.
		Torneira metálica cromada com arejador e acionamento por alavanca ou cruzeta.		ſ	Marca	Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti
3	Vaso sanitário		a acoplada com uplo acionamento		Marca	Eternit, Logasa, Lorenzetti ou Incepa.
4	Equipamento s para portadores de necessidade s especiais (somente nas unidades adaptadas)	Geral	Serão reservadas, no mínimo, 3% do total de unidades construídas para portadores de necessidades especiais. Essas unidades adaptadas receberão equipamentos para portadores de necessidades especiais que atendem as especificações técnicas mínimas do item 2.9 do anexo IV da portaria N°465, de três de outubro de 2011. Sendo que cada unidade será equipada somente com os equipamentos que correspondem à necessidade do portador de necessidades especiais, sendo ela física, auditiva, visual, intelectual ou nanismo. Todos os kits para portadores de necessidades serão conforme especificações mínimas do programa e da NBR 9050:2020.			



Barras de Apoio para a bacia sanitária	As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas na NBR 9050:2020, com seção transversal entre 30 mm e 45 mm.  De acordo com o item 7.7.2.2.1 da NBR 9050:2020, junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral devem ser instaladas barras de apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária, conforme detalhes do projeto arquitetônico.  Ainda de acordo com o item 7.7.2.2.2 da NBR 9050:2020, junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral, conforme detalhes do projeto arquitetônico.  De acordo com o item 7.7.2.2.3 da referida norma, para bacias sanitárias com caixa acoplada, que possuam altura que não permita a instalação da barra descrita anteriormente, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), devendo ter uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da superfície superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral.  Marcas: Real Metais, PHD SYSTEMS, Marte Metais.
Banco articulado	Os boxes da unidades adaptáveis serão providos de banco do tipo articulado ou removível com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras. O banco e dispositivos de fixação devem suportar um esforço de 150 kg.  Marca: Real Metais, PHD SYSTEMS, Marte Metais.
Barras de Apoio para o chuveiro	Os boxes para chuveiros serão providos de barras de apoio de 90º na parede lateral ao banco, e na parede de fixação do banco deve ser instalada uma barra vertical, conforme detalhes do projeto arquitetônico. Na parede de fixação do banco será instalada uma barra vertical com altura mínima de 0,75 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, a uma distância de 0,85 m da parede lateral ao banco. Na parede lateral ao banco serão instaladas duas barras de apoio, uma vertical e outra horizontal, obedecendo aos seguintes parâmetros:



Dr.	
Barras de Apoio para o Lavatório	As barras de apoio dos lavatórios podem ser horizontais e verticais. Quando instaladas, devem ter uma barra de cada lado conforme ilustrado no projeto arquitetônico das unidades adaptadas, e garantir as seguintes condições:  a) Ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto; b) Ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da barra para permitir o alcance; c) Garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da torneira; d) As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a altura do lavatório; e) As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com comprimento mínimo de 0,40 m, garantindo a condição da alínea a); f) Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
	Nas unidades adaptadas, os acessórios para sanitários serão instalados dentro da faixa de alcance acessível estabelecida na Seção 4 da NBR 9050:2020. Será instalado porta-objeto, cabide, saboneteira, toalheiro, papeleira e puxador horizontal na porta do sanitário. Para a instalação dos mesmos devem ser obedecidos os seguintes critérios:  a) Papeleiras - No caso de papeleiras de sobrepor que por suas dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de fácil alcance. Não podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para não atrapalhar o
Acessórios para sanitários acessíveis (unidades	acesso à barra. b) Cabide - Deve ser instalado cabide junto a lavatórios, boxes de chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, com localização conforme detalhes do projeto arquitetônico das unidades adaptadas. c) Porta-objeto - Deve ser instalado um porta-objeto junto ao lavatório, ao mictório e à bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. Recomenda-se que o porta-objeto não seja instalado atrás de portas. O porta-objeto não pode ter cantos agudos e superfícies cortantes ou abrasivas.
adaptadas)	<ul> <li>d) Saboneteira - Deve ser instalada na faixa de alcance que varia entre 0,80m a 1,20m do piso acabado, junto a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.</li> <li>e) Toalheiro - Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa de alcance que varia entre 0,80m a 1,20m do piso acabado, próximo a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.</li> <li>f) Puxador Horizontal - A porta do sanitários acessíveis devem ter, no lado oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado à maçaneta. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com afastamento de no mínimo 40 mm entre o puxador e a superfície da porta. O puxador horizontal deve ter comprimento mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do batente (do lado das dobradiças). Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na sua inexistência, a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado.</li> </ul>

777.07 E W			Material		PVC			
		Tanque	Dimensões - Volume (litros)		20 litros			
			Marca		Astra, Metasul, Brasipla.			
			Válvula	Material	PCV			
5	Tanque de	THE THE CANADA T		Marca	Plastilit, Krona, Astra.			
	lavar roupa		Sifão	Material	PVC			
		Metais		Marca	Plastilit, Krona, Astra.			
			Torneira metálica cromada com arejador e acionamento por alavanca ou cruzeta.	Marca	Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti			
6	Registros		Acabamento de registro metálico de alavanca ou cruzeta. Marcas: Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti.					
7	Kits de complemento	Kit 5 peças	Nas unidades tipo padrão, será instalado os seguintes acessórios para os banheiros: Kit 5 peças metal cromado: 1 saboneteira, 1 papeleira, 1 Porta toalha argola, 1 oalheiro reto, 1 cabide. Marcas: Real Metais, Girosul, Pem Metais, Imperatriz metais.					

# **8 COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO**

	COMPLEMENTOS						
VI 000/100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (		Material	A calçada perimetral será executada juntamente com o Fundação Radier.				
1	Calçada perimetral	Largura, espessura, juntas	No contorno do perímetro da residência, sua largura sofrerá variações. Para a unidade tipo padrão, no tanque/área de serviço sua largura será de 1,30m e no restante da calçada perimetral sua largura será de 0,70m.  Para a unidade tipo PcD, em frente a porta da sala e da cozinha sua largura será de 1,20m, em frente ao tanque/área de serviço sua largura será de 1,70m e no restante da calçada perimetral sua largura será de 0,70m.  Será executada uma faixa de grama ao redor da calçada perimetral, e nos locais onde não possui a calçada perimetral, como forma de proteção contra carreamento de solo, com uma largura de 20 cm.				
2	Acesso	espessura 5 cm com também eventual cor assim como guarda-co Para as unidades d espessura 4cm com la a partir de 5% em rot na NBR 9050. Será executada uma	acesso as unidades habitacionais será em cimento alisado largura de 0,90 cm e inclinação máxima de 8,33%; será previsto estrução de escadas para acesso as unidades habitacionais, orpo quando necessário.  o tipo PCD, a rampa de acesso será em cimento alisado argura de 1,20 m e inclinação máxima de 8,33%. As inclinações as acessíveis atenderão aos requisitos para rampas constantes faixa de grama ao redor do acesso às unidades, como forma de amento de solo, com uma largura de 20 cm.				
3	Limpeza	Após a execução paro as regularizações fin	cial e total dos serviços serão realizadas limpezas. Compreende ais de terra, com eliminação de excessos e de depressões, teste de fechaduras, esquadrias, outras instalações e limpeza				

Identificação dos lotes / Após a conclusão dos serviços de pintura nas fachadas serão instaladas placas de PVC indicando a numeração predial, além disso, serão instalados piquetes de madeira nos cantos dos lotes para demarcar a divisa entre os terrenos.

Ivaiporã, 04 de Outubro de 2023.

Município de Ivaiporã CNPJ: 75.741.330/0001-37 Proprietário José Ferreira Pacheco Netto Eng. Civil CREA-PR: 27.960/D Responsável Técnico



# MEMORIAL DE CÁLCULO Volume de Corte e Aterro

PROPONENTE E CONTRUTORA: PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL: RUA DOS CAIGUANGUES, 867 - SERRINHA

CNPJ: 02.510.948/0001-12

EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO CÉU AZUL

CIDADE: IVAIPORÃ - PARANÁ

#### 1. OBRAS DE TERRAPLANAGEM E MEDIDAS DE CONTROLE

Os serviços de terraplenagem serão executados dentro das normas Técnicas Brasileiras, para estabelecer as cotas de níveis previstos no projeto, para construção da obra, sendo estes serviços executados pela construtora. Serão executados ensaios de compactação de aterros, ensaios de concreto, estudo de estabilidade de taludes com altura superior a um metro. Foi realizado, por um profissional habilitado, todo o Levantamento Planialtimétrico do imóvel, sendo que, durante a implantação da obra, os níveis serão determinados, conforme projetos, também por profissional habilitado.

Deverão ser observadas as recomendações das normas técnicas brasileiras, bem como as Resoluções CONAMA n°s 302/2002, 303/2002 e 307/2002 na realização das obras e nos procedimentos de corte, nivelamento, transporte e destinação final de solos e material de escavação excedente;

#### Corte:

O material dos cortes, considerado de boa qualidade, poderá ser utilizado para aterro / compensação, sendo que os taludes terão inclinação máxima de 60°.

#### Aterro:

Os serviços de aterro serão executados em camadas de 40 cm no máximo, com material de boa qualidade e umidade, perfeitamente compactada, sendo que os taludes terão inclinação máxima de 45º.

Independentemente de divergências entre levantamento topográfico ou planialtimétrico, projetos e execução dos serviços de movimentações de terra, serão asseguradas as seguintes condições mínimas aos lotes do empreendimento:

 a) A distância da edificação ao pé ou crista de taludes internos e arrimos no empreendimento será de 1,50 metros no mínimo;

- b) Previsão de contenção (arrimo) com sistema de drenagem ou talude com proteção vegetal e sistema de drenagem para ocorrência de desnível superior a 1,00 m; Sistema de drenagem nos pés do taludes com altura superior a 1,0 metro e drenagem nos pés e cristas dos taludes com altura superior a 1,50 metro;
- c) Em ocorrência de talude com desnível superior a 6,00m, serão implantadas bermas e canaletas de drenagem, ou apresentado estudo técnico de estabilidade;
- d) O serviço de retirada de camada vegetal será em torno de 20 a 30 centímetros de espessura, sendo executado de modo a não deixar raízes ou tocos de árvore ou vegetação que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra;
- e) Caso seja necessário o empréstimo de solo ou bota-fora, será estabelecido local em projeto com distância de transporte de até 3,0 quilômetros;

#### 2. CONTROLE DE RESÍDUOS DA OBRA

Todos os resíduos devem ser armazenados separadamente embalagens plásticas, papel, gesso, vidro, químicos devem ficar em local coberto.

As sobras de metais, papel e plástico são encaminhados para reciclagem. Os tocos de madeira que não possam ser reaproveitados em outras obras são utilizados como lenha. A caliça da obra quando possível é utilizada em aterro dentro da própria obra. Quando não há possibilidade de utilização faz-se a retirada através de empresa especializada.

Todas as saídas de resíduos da obra devem ser registradas na ficha interna de Controle para Saída de Resíduos da Obra

Os resíduos deverão ser acondicionados de forma segregada em recipiente devidamente identificado correspondente a cada tipo. As formas usuais de armazenamento de resíduos são caçamba ou contêiner, sendo o tamanho relacionado com a geração de resíduos e freqüência de coleta, podendo também ser um recipiente menor, como bags ou tambores.

Os locais de acondicionamento serão localizados em pontos estratégicos no canteiro, sendo fácil acesso para armazenagem e coleta por empresas responsáveis. Para resíduos de Classe A serão depósitos em baias de madeira ou caçambas, para o caso de resíduos de Classe B, C e D, serão acondicionados em baias cobertas.

Será através da coleta municipal da Prefeitura de Ivaiporã, atendendo a legislação e normativas pertinentes aos resíduos coletados, fornecendo Declaração de recebimento do resíduo coletado identificando tipo e quantidade coleta.

# 3. ÁREAS DAS SEÇÕES

Depois de encontradas as cotas de nível do terreno natural e definidas as cotas do terreno final após a terraplanagem, foram levantadas as seções transversais do terreno, definidas como: 01-01 a 06-06, como mostra o projeto de "Terraplanagem - Prancha 01/02 e 02/02". A partir dessas seções foram obtidas as áreas de corte e aterro, sendo que cada seção dos cortes transversais foi dividida em até 06 (seis) subseções conforme distâncias apresentadas na tabela 02. A Tabela 01 mostra os dados obtidos.

Tabela 01: Área das Seções

SEÇÕES 1		ÁREA CORTE (m²)	ÁREA DE ATERRO (m²)
		4,96	
01-01	2	11,78	
01-01	3	14,9	
	4	12,5	
	5		
	6		
	1		7,69
	2	1,54	19,80
02-02	3	1,70	11,51
	4		8,91
	5		
	6		
	1		8,92
	2	9,53	5,10
03-03	3		15,64
	4		19,31
	5		
	6		
	1	1,53	
	2	19,90	
04-04	3	28,15	
	4	16,72	
	5	12,50	
	6	13,80	
	1		
	2	27,13	1,56
05-05	3	7,25	5,74
	4		11,36
	5		6,25
	6		3,82



	1		
	2	21,94	3,20
06-06	3	1,45	16,46
	4		18,58
	5		15,00
	6		14,92

#### 4. VOLUME DE CORTE E ATERRO

Utilizando o processo simplificado para estimativa dos volumes por trapézios, a média das áreas de corte ([A1+B1]/2) de duas seções consecutivas multiplicada pela distancia entre seções (L), equivale ao volume de corte entre seções.

Da mesma forma, a média das áreas de aterro ([A1+B1]/2) de duas seções consecutivas multiplicada pela distancia entre seções (L), equivale ao volume de aterro entre seções.

A soma dos volumes de corte e de aterro entre todas as seções representa o volume de corte e de aterro total da terraplanagem.

Assim:

$$V = L \times (A1 + A2)/2$$

- √ V = Volume estimado de terra entre duas seções sucessivas;
- √ A1 e A2 = áreas (de corte ou aterro) das seções transversais sucessivas;
- ✓ L/2 = distância entre as seções A1 e A2;

Tabela 02: Volumes entre Seções

SEÇÕES		VOLUME DE CORTE (m³)	VOLUME DE ATERRO (m³)	DISTÂNCIA ENTRE SEÇÕES (m)
	1	23,56		9,50
INÍCIO	2	55,96		9,50
ATÉ	3	70,78		9,50
01-01	4	59,38		9,50
	5			9,50
	6			9,50
	1	135,90	105,35	27,40
01-01	2	343,87	271,26	27,40
ATÉ	3	431,55	157,69	27,40
AIE	4	342,50	122,07	27,40



TOTAL	(m3)	6.818,08	6.404,40	
	6		290,94	19,50
	5		292,50	19,50
FIM	4		362,31	19,50
ATÉ	3	28,28	320,97	19,50
06-06	2	427,83	62,40	19,50
	1			19,50
	6		353,06	31,30
1000000	5		430,38	31,30
06-06	4		646,35	31,30
ATÉ	3	249,62	437,26	31,30
05-05	2	1192,53	98,91	31,30
	1			31,30
	6	318,78	44,12	23,10
	5	288,75	72,19	23,10
05-05	4	386,23	131,21	23,10
ATÉ	3	734,00	66,30	23,10
04-04	2	773,04	18,02	23,10
	1	35,34		23,10
	6	93,84		13,60
	5	85,00		13,60
04-04	4	113,70	262,62	13,60
ATÉ	3	191,42	212,70	13,60
03-03	2	264,93	69,36	13,60
	1	10,40	121,31	13,60
	6			20,10
03-03	5		0.0,10	20,10
ATÉ	4	01,17	373,16	20,10
02-02	3	34,17	388,53	20,10
	2	126,73	449,24	20,10
	1		244,22	20,10
02-02	5 6			27,40 27,40

# 5. CONCLUSÕES

- ✓ O volume estimado de corte total é de 6.818,08 m³;
- √ O volume estimado de aterro compactado é de: 6.404,40 m³;
- ✓ O volume estimado de corte utilizado para o aterro é de: 6.404,40 m³;
- ✓ O volume estimado de descarte de terra é de: 413,68 m³.





O material dos cortes, considerado de boa qualidade, poderá ser utilizado para aterro / compensação. Entretanto os volumes de terra dos itens anteriores podem variar, considerando que este método tem uma margem de erro de 2% para mais e para menos, que o levantamento planialtimétrico também pode ter variações e que pode haver a existência de rachões ou cortes com solo de má qualidade. Também haverá variações com relação ao coeficiente de empolamento, já que, devido à grande extensão do conjunto habitacional, este pode apresentar variações.

Ivaiporã, 04 de Outubro de 2023.

Palmas Engenharia e Construções Ltda. Construtora



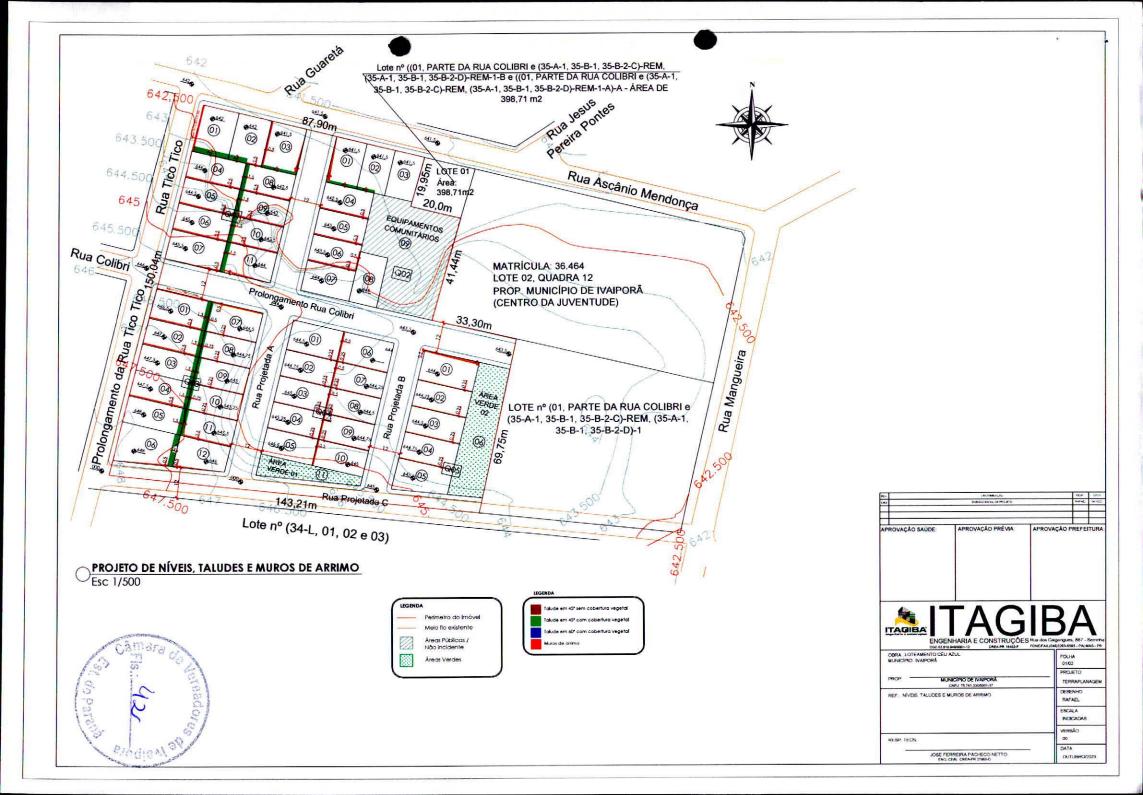

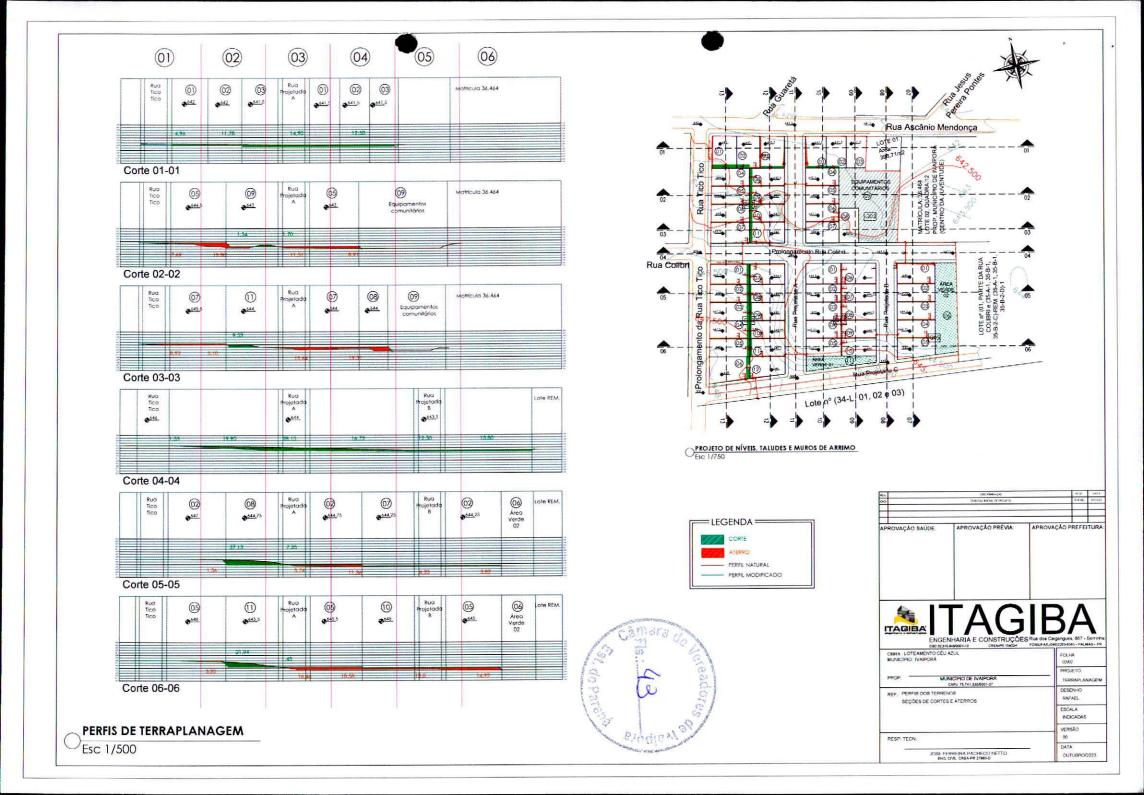



# **MEMORIAL DESCRITIVO - Especificações**

HABITAÇÃO

## **IDENTIFICAÇÃO:**

Proponente

: PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Construtora : PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Empreendimento : LOTEAMENTO CÉU AZUL

Endereço : RUA ASCÂNIO MENDONÇA ESQUINA COM RUA TICO TICO
Cidade : IVAIPORÃ – PR.

#### 1 INFRA-ESTRUTURA

	FUNDAÇÃO					
1	Tipo de fundação.	O projeto de fundação foi feito com base na sondagem geotécnica, sendo que foi adotada a fundação tipo Radier de acordo com NBR 6120, NBR 6122, armado com fibras de aço ou poliméricas conforme NBR 15.530/2007 e NBR 16942, com espessura determinada em projeto. A locação da fundação será iniciada após a conclusão dos trabalhos em terra e será feita cuidadosamente observando-se, especialmente, que o nível do Radier indicado no projeto deverá se referir à parte mais alta do terreno, nas proximidades da residência. Em função das condições locais do terreno, poderão ser adotadas soluções diversas de fundação, desde que indicada tecnicamente.				

## 2 SUPRA-ESTRUTURA

	ESTRUTURA C	ONVENCIONAL - LAJE DE COBERTURA EM CONCRETO ARMADO
1	Tipo de estrutura e principais características	Este serviço somente será iniciado após a verificação de conformidade, dos serviços antecedentes, de paredes de concreto. As lajes serão em concreto armado (10 cm de espessura), projetadas de acordo com NBR 6118/2007, o concreto utilizado é um concreto normal com aditivo de fibras de polipropileno e tela soldada Q-138 de aço CA-60. Sua resistência é definida de acordo com o projeto. O sistema consiste, em lajes moldadas in loco, sendo utilizadas formas de madeira compensada plastificada espessura 18 mm, sustentadas por vigamento em madeira e escoras de madeiras (pontaletes). O aço utilizado é o CA-60, as armaduras e devidos reforços estão especificados em projeto e atendem a NBR 7480/2007.  A armadura das lajes terão cobrimento mínimo de 30 mm e fck do concreto de 20 Mpa conforme projeto estrutural.



## 3 PAREDES EM CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL

		PARED	ES EM CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL
1	Paredes em Concreto	Concepção Geral	Este serviço somente será iniciado após a verificação de conformidade, dos serviços antecedentes, de fundações. As paredes serão em concreto (10 cm de espessura), projetadas de acordo com NBR 16055/2012, o concreto utilizado é um concreto normal com características de auto adensável ou concreto celular com incorporação de ar de acordo com a NBR 17071/2022. Sua resistência é definida de acordo com o projeto. O sistema consiste, em paredes integrais de concreto, interligadas através de uma tela centrada e armadura adicional nos vãos de portas e janelas, ou seja, paredes moldadas em etapa única, com vãos de portas e janelas e elementos de fixação embutidos, espessura mínima das paredes com até 3m de altura = 10 cm. A armadura a ser usada consiste de tela soldada Q-61 de aço CA-60 ou telas de malha fabricada com fibra de vidro 4mm de acordo com a NBR 16941/2021.

# 4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

		COBERTURA
1	Estrutura.	Estrutura metálica, composta de tesouras e terças metálicas conforme projeto. O aço utilizado na estrutura será resistente á corrosão e devidamente protegido por uma camada antioxidação.  Os beirais terão pestanas metálica e forro em PVC.
2	Fixação e apoio da estrutura na edificação.	<ul> <li>A estrutura será grampeada por meio de parafusos brocante conforme especificações de projeto:</li> <li>Ligações entre vigas/suportes e colunas: Parafuso brocante cabeça sextavada flangeada 5/16" 4.8x 25 mm 14 fios.</li> <li>Ligações entre cartolas (ripas) e caibros: Parafuso brocante cabeça sextavada flangeada zincado 1/4" 4.2x 13 mm.</li> <li>Ligações de espelhos aos seus suportes: Parafuso brocante cabeça phillips flangeada zincado 4.2x 13 mm.</li> <li>Ligações entre estrutura metálica e elementos em concreto: Chumbados mecânico para concreto linha TB 3/8x2.3/4 zincado.</li> <li>Ligações entre os perfis: serão totalmente parafusados.</li> <li>Todos os elementos de fixação serão galvanizados.</li> </ul>
3	Tipo de telha.	Como cobertura, será utilizada telhas de fibrocimento, cor clara, espessura 6 mm e sem amianto. (Marcas: Eternit, Imbralit, Brasilit, Multilit). As telhas serão fixadas individualmente pregadas, parafusadas ou amarradas.
4	Tipo de condutores.	Não serão, utilizados.

IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS				
ITEM	LOCAL	REQUISITO MÍNIMO	COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA	
1	Baldrame ou embasamento e/ou	Visa bloquear a umidade ascendente.	As paredes receberam impermeabilização cimentícia de base acrílica de modo a	

	alvenaria do térreo e/ou interface estrutura de concreto-alvenaria	Sistema rígido.	conformar um barrado de h= 0,60 m de altura em todo o perímetro externo aplicada conforme recomendações do fabricante. Marcas: Sika, Denver.
2	Piso térreo em contato com o solo	Camada drenante sob o piso - 5 cm de brita.	Em toda extensão do pavimento térreo em contato com o solo haverá camada de brita de 5 cm de espessura.
3	Banheiros (área interna ao box)	Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	Todos os banheiros, receberão no piso e nas paredes adjacentes internas h= 0,20 m do piso acabado (rodapé), impermeabilização com impermeabilizante de base acrílica da marca Vedaja, Betumat ou Denvertec. O ralo será fixado na estrutura e possuirão detalhes específicos de arremate e reforços de impermeabilização.
4	Juntas entre esquadrias e alvenaria/estrutura	Visa bloquear infiltrações e realizar a calafetação da janela. Sistema flexível.	Aplicação de selante poliuretano - PU, em todos os vãos entre as esquadrias e a alvenaria/estrutura. Marcas: Tytan, Tekbond.

# **5 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA**

AMBIENTE	PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO
Sala	mesmo material. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. Será executada soleira em pedra natural na largura	revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas, realizado com argamassa colante AC-I. Textura. Pintura acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner,	argamassa colante AC- I. Textura e Pintura acrílica (2 demãos
Dormitórios e Circulação	Revestimento com cerâmica esmaltada PEI-4 e rodapés de 5 cm no mesmo material. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte.	revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas,	realizado com argamassa colante AC I. Textura e Pintura acrílica (2 demãos (sob fundo selador) da



Banheiro	Revestimento com cerâmica esmaltada PEI-4. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. No box o desnível máximo será de 15 mm, e caimento em direção ao ralo.	As paredes, previamente ao revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de travamento das fôrmas metálicas, realizado com argamassa colante AC-I. Azulejo liso até a altura de 1,50 m em todas as paredes. Azulejos da marca Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. Textura. Pintura com tinta acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner, Eucatex, Ciacollor, com tonalidades médias ou claras.	A laje, previamente à pintura, recebera correções superficiais realizado com argamassa colante AC-I. Textura e Pintura Acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner, Eucatex, Ciacollor com tonalidades médias ou claras.
Cozinha	Revestimento com cerâmica esmaltada PEI-4. Marcas: Incefra, Almeida, Cristofoleti, Cecafi ou Rochaforte. Será executada soleira em pedra natural na largura idêntica a da parede acabada.	As paredes, previamente ao revestimento, recebem correções superficiais e tamponamentos dos furos provenientes dos dispositivos de	A laje, previamente à pintura, recebera correções superficiais realizado com argamassa colante AC-I. Textura e Pintura acrílica (2 demãos) (sob fundo selador) da marca Renner, Eucatex, Ciacollor com tonalidades médias ou claras.
Tanque e Faces das Paredes Externas	A calçada perimetral será executada juntamente com o Fundação Radier.		Beirais com forro em PVC (marcas: Perin, Polifort, Plasbil ou Multilit). O fechamento da cobertura do tanque será em réguas de PVC, tanto o forro como as laterais. Réguas de PVC 6mm marca Eternit, Brasilit, Imbralit, Plasbil ou Multilit.

Referente as especificações dos pisos cerâmicos a serem utilizados são, do tipo classe A:

- COF (Coeficiente de atrito) COF Classe II ≥ 0,40;
- Resistência mecânica a flexão: Tipologia do Produto: Semi grês ≥ 22 Mpa, ou seja maior ou igual que 220kgf/cm²;
- Índice de absorção: Classe Bllb (6% < x < 10%)</li>
- Resistência a abrasão: Classe PEI-4.

**Obs.:** Por se tratar de paredes de concreto, não será executado o chapisco como revestimento base antes da execução do azulejo nas paredes da cozinha, banheiro e na parede do tanque. Serão seguidas as exigências do Código de Práticas CAIXA para aplicação do revestimento cerâmico sem a execução de chapisco, conforme item 11.3.3.



# 6 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

	PORTAS				
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO (m)	MARCA	
Sala (porta externa)	Alumínio	Uma folha de abrir, em alumínio, com vidro liso (transparente), espessura 4mm.	0,90 x 2,10	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa	
Dormitório 1	Porta Madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree	Uma folha de abrir com vistas de no mínimo 5 cm dos dois lados. Caixilhos em madeira tipo pinus de primeira qualidade com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) ou somente Batente de aço sem vista chumbado com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) sobre proteção antiferrugem de fábrica e uma folha de abrir em madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree.		MGM, Eucatex.	
Dormitório 2	Porta Madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree	Uma folha de abrir com vistas de no mínimo 5 cm dos dois lados. Caixilhos em madeira tipo pinus de primeira qualidade. Pintura em esmalte sintético (duas demãos) ou somente Batente de aço sem vistas chumbado com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) sobre proteção antiferrugem de fábrica e uma folha de abrir em madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree.	0,80 x 2,10	MGM, Eucatex.	
Banheiro	Porta Madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree	Uma folha de abrir com vistas de no mínimo 5 cm dos dois lados. Caixilhos em madeira tipo pinus de primeira qualidade. Pintura em esmalte sintético (duas demãos) ou somente Batente de aço sem vistas chumbado com Pintura em esmalte sintético (duas demãos) sobre proteção antiferrugem de fábrica e uma folha de abrir em madeira semi-oca acabamento Duraplac/Duratree.		MGM, Eucatex	


		JANELAS E BASCULANTES		
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Sala	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Será executada 1 janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada	1,50 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa

		lado do vão da esquadria (Ver detalhe		
Dormitório 1	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	pingadeira).  Janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	1,20 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Dormitório 2	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	1,50 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Cozinha	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Janela com 2 folhas (2 folha móvel) com vidro liso (transparente) espessura 4mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 0,90 m. Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	1,20 x 1,20	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Banheiro	Alumínio e vidro que atenda as especificações da NBR 15575.	Maxim - Ar, com vidro mini boreal espessura 3mm, com caixilho e trinco acoplados. Peitoril h= 1,50 m com Peitoril em elemento moldado in loco em concreto, assente com inclinação mínima de 3% para o lado externo da edificação e transpasse de no mínimo 2 cm de cada lado do vão da esquadria (Ver detalhe pingadeira).	0,80 x 0,60	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa
Alçapão	Alumínio que atenda as especificações da NBR 15575.	Porta de acesso em alumínio tipo veneziana	0,60 x 0,60	CRV Metalúrgica Ltda, MGM ou Alumasa

da NBR 15575.

\* Todas as esquadrias de Alumínio serão na linha 20, conforme indicação dos fornecedores, em anexo documentação encaminhada pelos mesmos.



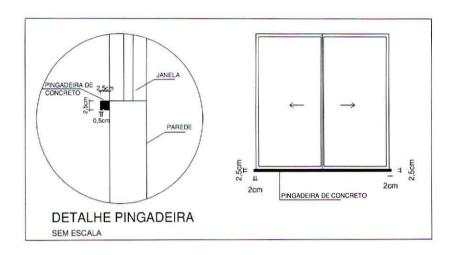

FECHADURAS			
ESQUADRIA	TIPO E MODELO	MARCA	
Porta Sala (entrada)	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho cilíndrico, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.	
Porta Dormitório 1	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho gorge, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.	
Porta Dormitório 2	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho gorge, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.	
Porta Banheiro	Fechadura de embutir metálica tipo alavanca, com fecho tipo banheiro, instalada na altura de 1 metro do piso acabado.	Soprano, Pado, MGM.	

	BATENTES				
ITEM	AMBIENTE E LOCAL	LARGURA EM RELAÇÃO A PAREDE	MATERIAL / ACABAMENTO	FIXAÇÃO	TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO
1	Porta – entrada Sala	Rente	Alumínio.	Chumbada com argamassa	Não há.
2	Porta – dormitório 1	Rente	Madeira, esmalte sintético ou aço esmalte sintético	Espuma expansiva com parafuso e bucha ou Chumbada com argamassa	Não há.
3	Porta – dormitório 1	Rente	Madeira, esmalte sintético ou aço esmalte sintético	Espuma expansiva com parafuso e bucha ou Chumbada com argamassa	Não há.
4	Porta - banheiro	Rente	Madeira, esmalte sintético ou aço esmalte sintético	Espuma expansiva com parafuso e bucha ou Chumbada com argamassa	Não há.

	VIDROS			
ESQUADRIA ESPESSURA, MODELO E ASSENTAMENTO				
Porta Entrada Sala	4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.			
Sala	4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.			
Cozinha	4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.			
Janela Dormitório 1	4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.			
Janela Dormitório 2	4 mm, liso, incolor, fixado com borracha vedante.			
Basculante Banheiro	3 mm, mini boreal, incolor, fixado com borracha vedante.			

#### 7 INSTALAÇÕES

As instalações em geral terão altura para o posicionamento de comandos e controles conforme a NBR 9050, conforme a representação abaixo:

Interruptor	Campainha e Acionador manual (alarme)	Tomada	Interfone, telefone e atendimento automático	Quadro de luz	Comando de aquecedor	Registro de pressão	Comando de janela	de porta	Dispositivo de inserção e retirada de produtos	de Dracicão	
Q S	&_±_\$	Ø	\$\$	\$\\ -\\ +\\ -\\ \\$		<b>☆</b>	Q		<b>♦</b> -+-+-+->	Q	1,20 (Máx.) 1,00 0,80 0,60 0,40 (Mín.)
											0,00

Nas instalações elétricas o circuito elétrico da unidade habitacional será disposto por 5 circuitos independentes, sendo estes:

- 1 Iluminação geral Disjuntor 25A;
- 2 Tomadas gerais com ocupação de 100W até 300W (quarto, sala de jantar/estar) Disjuntor 25A;
- 3 Destinado ao chuveiro Disjuntor 2x32A;
- 4 Tomadas da cozinha/área de serviço com ocupação prevista de até 300W Disjuntor 25A;
- 5 Tomadas de uso específico de até 600W, localizadas na cozinha Disjuntor 25A;
- O circuito geral será protegido por disjuntor 2x50A
- O Disjuntor residual 63A será ligado ao sistema de aterramento do circuito geral



AMBIENTE	LUZ TETO	ARANDELA	INTERRUPTOR	TOMADA	ANTENA	TELEFONE
Sala	1	0	1 simples	1 dupla	1	1
Dormitório 1 (solteiro)	1	0	1	3 (sendo 1 interruptor + tomada)	0	0
Dormitório 2 (casal)	1	0	1	2 simples (sendo 1 interruptor + tomada)	0	0
Banheiro	1	0	1	1+1(para chuveiro)	0	0
Circulação / Sala de Jantar	1	0	1	1 simples	0	0
Cozinha	1	0	1 duplo	4 simples (sendo 1 interruptor duplo + tomada)	0	0
Área externa	0	1	0	1 dupla	0	0

Marcas: Tomadas, interruptores e plafons serão: Ilumi, Mec Tronic, Perlex. Arandelas serão: Olivo, Perlex, Decolux, Ilumi.

Todas as instalações hidráulicas, sanitárias e de águas pluviais serão executadas conforme projetos aprovados pela concessionária. Todos os serviços serão executados conforme a boa técnica e às recomendações dos fabricantes.

A caixa d' água será do tipo polietileno com capacidade para 500 litros apoiada em estrutura metálica (ver detalhe apoio caixa d' água). Será executada também tubulação de extravasão da caixa d' água, a qual conduzirá a água para a parte externa da cobertura.

Nas instalações sanitárias serão executados ponto de ventilação (respiro) para a rede de esgoto do banheiro e será executada caixa de gordura nas instalações da rede de esgoto.

O sistema de tratamento de esgoto será do tipo sistema biodigestor e sumidouro, sendo dimensionado para uma família de 4 contribuintes de acordo com a NBR 7229/93 e NBR 8160/83. O sistema ficará localizado no recuo frontal da unidade habitacional, e deverá atender as especificações de projeto.





INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS					
AMBIENTE	ÁGUA FRIA	ÁGUA QUENTE	ESGOTO		
Banheiro	3	0	3		
Cozinha	1	0	1		
Lavanderia - Área Externa	2	0	2		

Marcas: Tubos e conexões serão: Plastilit, Amanco, Tigre, Krona, Multilit, Fortlev.

			LOUÇAS	E ME	TAIS		
		_	Mate	erial		-	
		Bancada	Dimensões	- C x	L (m)	-	
			Mate	erial		-	
		Cuba	Dimensões - C	хLх	Prof. (m)	-	
1	Pia de cozinha		Válvula		Material		
	(por conta do		vaivuia		Marcas		
	cliente)		O:t=-		Material	-	
		Metais	Sifão		Marcas		
		ivietais	Torneira metálica cromada com arejador e acionamento por alavanca ou cruzeta		Marcas	Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti	
		Louça com coluna, com dimensão	Material			Louça branca esmaltada fixada com parafuso de latão cromado, apoiada sobre a coluna	
2	Lavatório de banheiro	o de mínima de	Ma	Marca		Eternit, Logasa, Lorenzetti ou Incepa.	
		com arejado	etálica cromada or e acionamento oca ou cruzeta.	e acionamento Marca		Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti	
3	Vaso sanitário		a acoplada com uplo acionamento Marca			Eternit, Logasa, Lorenzetti ou Incepa.	
4	Equipamento s para portadores de necessidade s especiais (somente nas unidades adaptadas)	Geral	Serão reservadas, no mínimo, 3% do total de unidades construídas para portadores de necessidades especiais. Essas unidades adaptadas receberão equipamentos para portadores de necessidades especiais que atendem as especificações técnicas mínimas do item 2.9 do anexo IV da portaria N°465, de três de outubro de 2011. Sendo que cada unidade será equipada somente com os equipamentos que correspondem à necessidade do portador de necessidades especiais, sendo ela física, auditiva, visual, intelectual ou nanismo. Todos os kits para portadores de necessidades serão conforme especificações mínimas do programa e da NBR 9050:2020.				



	As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas na NBR 9050:2020, com seção transversal entre 30 mm e 45 mm.
Barras Apoio pa a baci sanitár	De acordo com o item 7.7.2.2.1 da NBR 9050:2020, junto à bacia sanitária, quando houver parede lateral devem ser instaladas barras de apoio e transferência. Uma barra reta horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação) a uma distância de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar posicionada a uma distância de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitária, conforme detalhes do projeto arquitetônico.  Ainda de acordo com o item 7.7.2.2.2 da NBR 9050:2020, junto à bacia sanitária, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com comprimento mínimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), com uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral, conforme detalhes do projeto arquitetônico.  De acordo com o item 7.7.2.2.3 da referida norma, para bacias sanitárias com caixa acoplada, que possuam altura que não permita a instalação da barra descrita anteriormente, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89 m do piso acabado (medido pelos eixos de fixação), devendo ter uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à parede, distância mínima de 0,04 m da superfície superior da tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direção à parede lateral.
Banco articulad	suportar um esforço de 150 kg.  Marca: Real Metais, PHD SYSTEMS, Marte Metais.
Barras Apoio p o chuve	ara   vertical e outra nonzontal, obedecendo dos seguintes parametros.



da borda frontal do lavatório até o eixo da torneira; d) As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m 0,80 m, medido a partir do piso acabado até a face superior da barra acompanhando a altura do lavatório; e) As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m d piso e com comprimento mínimo de 0,40 m, garantindo a condição d alínea a); f) Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba at o eixo da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede o fundo para garantir o alcance.  Nas unidades adaptadas, os acessórios para sanitários serão instalado dentro da faixa de alcance acessível estabelecida na Seção 4 da NB 9050:2020. Será instalado porta-objeto, cabide, saboneteira, toalheir papeleira e puxador horizontal na porta do sanitário. Para a instalaçã dos mesmos devem ser obedecidos os seguintes critérios:  a) Papeleiras · No caso de papeleiras de sobrepor que por sua dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acess ao papel deve ser livre de fácil alcance. Não poders er instalada dabaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para não atrapalhar acesso à barra.  b) Cabide · Deve ser instalado cabide junto a lavatórios, boxes o chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitários acessíveis conforme detalhes do projeto arquitetónico das unidades adapitadas. c) Porta-objeto · Deve ser instalado um porta-objeto junto ao lavatóri ao mictório e à bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, co porfundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas ot transferência e manobra e na utilização das barras de apoi e transferência e para na utilização das barras de apoi e) Toalheiro · Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa d alcance que varia entre 0,80 m a 1,20m do piso acabado, porta-objeto não pode ter cantos agudos e superfícies cortantes o do subado da abace da máxima de 0,25 m, em local que na interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. e) Toalheiro · Dev	Barras de	As barras de apoio dos lavatórios podem ser horizontais e verticais. Quando instaladas, devem ter uma barra de cada lado conforme ilustrado no projeto arquitetônico das unidades adaptadas, e garantir as seguintes condições:  a) Ter um espaçamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no mínimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto; b) Ser instaladas até no máximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da barra para permitir o alcance; c) Garantir o alcance manual da torneira de no máximo 0,50 m, medido
dentro da faixa de alcance acessível estabelecida na Seção 4 da NB 9050:2020. Será instalado porta-objeto, cabide, saboneteira, toalheiro papeleira e puxador horizontal na porta do sanitário. Para a instalaçã dos mesmos devem ser obedecidos os seguintes critérios:  a) Papeleiras - No caso de papeleiras de sobrepor que por sua dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acess ao papel deve ser livre e de fácil alcance. Não podem ser instalada abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para não atrapalhar acesso à barra. b) Cabide - Deve ser instalado cabide junto a lavatórios, boxes o chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitária, uma altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, com localizaçã conforme detalhes do projeto arquitetônico das unidades adaptadas. c) Porta-objeto - Deve ser instalado um porta-objeto junto ao lavatóri ao mictório e à bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, co profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas área de transferência e manobra e na utilização das barras de apoi abrasivas. d) Saboneteira - Deve ser instalada na faixa de alcance que varia entre 0,80 m a 1,20m do piso acabado, junto a área do boxe, co profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. e) Toalheiro - Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa da lacance que varia entre 0,80 m a 1,20m do piso acabado, próximo a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. e) Toalheiro - Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa da lacance que varia entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, próximo a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio. f) Puxador Horizontal - A porta do sanitários acessíveis devem ter, lado oposto ao da abertura da porta, puxador horiz		da borda frontal do lavatório até o eixo da torneira; d) As barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido a partir do piso acabado até a face superior da barra acompanhando a altura do lavatório; e) As barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com comprimento mínimo de 0,40 m, garantindo a condição da alínea a); f) Ter uma distância máxima de 0,50 m do eixo do lavatório ou cuba até o eixo da barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.
dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acess ao papel deve ser livre e de fácil alcance. Não podem ser instalada abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para não atrapalhar acesso à barra.  b) Cabide - Deve ser instalado cabide junto a lavatórios, boxes o chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitária, uma altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, com localizaçã conforme detalhes do projeto arquitetônico das unidades adaptadas.  c) Porta-objeto - Deve ser instalado um porta-objeto junto ao lavatória ao mictório e à bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, co profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas área de transferência e manobra e na utilização das barras de apoi porta-objeto não pode ter cantos agudos e superfícies cortantes o atransivas.  d) Saboneteira - Deve ser instalada na faixa de alcance que varia ento 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, junto a área do boxe, co profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas o transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.  e) Toalheiro - Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa da alcance que varia entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, próximo a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.  f) Puxador Horizontal - A porta do sanitários acessíveis devem ter, i lado oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado maçaneta. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmet entre 25 mm e 35 mm, com afastamento de no mínimo 40 mm entre puxador e a superfície da porta. O puxador horizontal deve t comprimento mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do batente (do lad das dobradiças). Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na si		dentro da faixa de alcance acessível estabelecida na Seção 4 da NBF 9050:2020. Será instalado porta-objeto, cabide, saboneteira, toalheiro papeleira e puxador horizontal na porta do sanitário. Para a instalação dos mesmos devem ser obedecidos os seguintes critérios:
d) Saboneteira - Deve ser instalada na faixa de alcance que varia ent 0,80m a 1,20m do piso acabado, junto a área do boxe, co profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas o transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.  e) Toalheiro - Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa o alcance que varia entre 0,80m a 1,20m do piso acabado, próximo a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que na interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barra de apoio.  f) Puxador Horizontal - A porta do sanitários acessíveis devem ter, lado oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado maçaneta. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmet entre 25 mm e 35 mm, com afastamento de no mínimo 40 mm entre puxador e a superfície da porta. O puxador horizontal deve to comprimento mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do batente (do lac das dobradiças). Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na se	para sanitários acessíveis	dimensões devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso ao papel deve ser livre e de fácil alcance. Não podem ser instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para não atrapalhar o acesso à barra.  b) Cabide - Deve ser instalado cabide junto a lavatórios, boxes de chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e boxes de bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado, com localização conforme detalhes do projeto arquitetônico das unidades adaptadas. c) Porta-objeto - Deve ser instalado um porta-objeto junto ao lavatório ao mictório e à bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, con profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio Recomenda-se que o porta-objeto não seja instalado atrás de portas. O porta-objeto não pode ter cantos agudos e superfícies cortantes of
f) Puxador Horizontal - A porta do sanitários acessíveis devem ter, lado oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado maçaneta. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmet entre 25 mm e 35 mm, com afastamento de no mínimo 40 mm entre puxador e a superfície da porta. O puxador horizontal deve t comprimento mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do batente (do lado das dobradiças). Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na se		d) Saboneteira - Deve ser instalada na faixa de alcance que varia entro 0,80m a 1,20m do piso acabado, junto a área do boxe, con profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.  e) Toalheiro - Deve ser instalada um toalheiro tipo reto na faixa de alcance que varia entre 0,80m a 1,20m do piso acabado, próximo a área do boxe, com profundidade máxima de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barra
puxador ao piso acabado.		f) Puxador Horizontal - A porta do sanitários acessíveis devem ter, no lado oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado maçaneta. Os puxadores horizontais para portas devem ter diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com afastamento de no mínimo 40 mm entre puxador e a superfície da porta. O puxador horizontal deve te comprimento mínimo de 0,40 m, afastado 0,10 m do batente (do lado das dobradiças). Devem ser instalados na altura da maçaneta e, na su inexistência, a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo de lado das dobradiças.

		Tanque	Material		PVC			
			Dimensões - Volume	(litros)	20 litros			
			Marca		Astra, Metasul, Brasipla.			
			Válvula	Material	PCV			
5	Tanque de		Válvula	Marca	Plastilit, Krona, Astra.			
	lavar roupa		Sifão	Material	PVC			
				Marca	Plastilit, Krona, Astra.			
			Torneira metálica cromada com arejador e acionamento por alavanca ou cruzeta.	Marca	Imperatriz Metais, Docol, Incepa ou Lorenzetti			
6	Registros	cruzeta. Marcas: Imperatriz Metais,						
7	Kits de complemento	Kit 5 peças	vas unidades tipo padrão, será instalado os seguintes acessórios para os banheiros: (it 5 peças metal cromado: 1 saboneteira, 1 papeleira, 1 Porta toalha argola, 1 valheiro reto, 1 cabide. Marcas: Real Metais, Girosul, Pem Metais, Imperatriz metais.					

# 8 COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO

		C	OMPLEMENTOS
		Material	A calçada perimetral será executada juntamente com o Fundação Radier.
1	Calçada perimetral	Largura, espessura, juntas	No contorno do perímetro da residência, sua largura sofrerá variações. Para a unidade tipo padrão, no tanque/área de serviço sua largura será de 1,30m e no restante da calçada perimetral sua largura será de 0,70m.  Para a unidade tipo PcD, em frente a porta da sala e da cozinha sua largura será de 1,20m, em frente ao tanque/área de serviço sua largura será de 1,70m e no restante da calçada perimetral sua largura será de 0,70m.  Será executada uma faixa de grama ao redor da calçada perimetral, e nos locais onde não possui a calçada perimetral, como forma de proteção contra carreamento de solo, com uma largura de 20 cm.
2	Acesso	espessura 5 cm com também eventual cor assim como guarda-co Para as unidades d espessura 4cm com la partir de 5% em rot na NBR 9050.  Será executada uma	acesso as unidades habitacionais será em cimento alisado largura de 0,90 cm e inclinação máxima de 8,33%; será previsto estrução de escadas para acesso as unidades habitacionais, or po quando necessário. To tipo PCD, a rampa de acesso será em cimento alisado argura de 1,20 m e inclinação máxima de 8,33%. As inclinações as acessíveis atenderão aos requisitos para rampas constantes faixa de grama ao redor do acesso às unidades, como forma de amento de solo, com uma largura de 20 cm.
3	Limpeza	Após a execução par as regularizações fin	cial e total dos serviços serão realizadas limpezas. Compreende lais de terra, com eliminação de excessos e de depressões, teste de fechaduras, esquadrias, outras instalações e limpeza



Identificação dos lotes / unidades Após a conclusão dos serviços de pintura nas fachadas serão instaladas placas de PVC indicando a numeração predial, além disso, serão instalados piquetes de madeira nos cantos dos lotes para demarcar a divisa entre os terrenos.

Ivaiporã, 04 de Outubro de 2023.

Município de Ivaiporã CNPJ: 75.741.330/0001-37 Proprietário José Ferreira Pacheco Netto Eng. Civil CREA-PR: 27.960/D Responsável Técnico







Protocolo: 01.20233909316319 Apucarana, 20 de Janeiro de 2023.

PALMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Email projetos3.itagiba@gmail.com, -

VIABILIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA COPEL

Em atendimento à sua solicitação, comunicamos que há viabilidade técnica/operacional para implantação de rede de energia elétrica no empreendimento abaixo identificado:

lergia cictilica iic		Ofício: 002/2023
Empreendimer	to Loteamento Céu Azul	Olicio. 002/2023
Local	Rua Tico Tico - CEP 86870-000	50
Município	IVAIPORA	Unidades: 50

Informamos, ainda, que para a determinação do custo da obra e de seu prazo de execução é necessária a apresentação do projeto definitivo do empreendimento, devidamente aprovado por órgão competente.

Poderá, ainda, optar pela contratação particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboração do projeto e execução da obra, cuja relação está disponível no site www.copel.com, através do caminho: O que você quer fazer? / Fornecedores e parceiros / Cadastro de fornecedores / Consulta / Informações / Construção de redes por particular # Empreiteiras. As normas técnicas aplicáveis estão disponíveis no mesmo endereço, através do caminho: O que você quer fazer? / Fornecedores e parceiros / Normas Técnicas / Projeto de redes de distribuição e Montagens de redes de distribuição.

Atenciosamente,

Aprovado Eletronicamente MARCOS ROBERTO PEREIRA VPRNRT - DV PROJ DE REDES NORTE

Recebido em	





# LAUDO TÉCNICO

LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME CNPJ: 21.270.212/0001-69

EXECUÇÃO DE SONDAGEM -SPT

LOTE N° (01 PARTE DA RUA COLIBRI E 35-A-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D) REM-1-B e ((01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D) REM-1-A)REM IVAIPORÃ - PR





#### 01 - OBJETIVO

Constitui objeto deste laudo a execução de 5 (cinco) furos de sondagem de simples reconhecimento de solo com SPT para aplicação na Engenharia Civil, com a finalidade de determinar os tipos de solos em suas respectivas profundidades de ocorrência, a posição do nível d'água e os índices de resistência á penetração (N) a cada metro de profundidade.

## 02 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Considerando a execução dos serviços de sondagem, declara-se que foram obedecidas todas as normas brasileiras relativa ao assunto:

NBR 9603/88 - Sondagem a Trado

NBR 7250/82 – Identificação e descrição de amostras de solo obtidas em sondagem de simples reconhecimento dos solos;

NBR 6484 / 2020 "Solo - Sondagens de simples reconhecimento com SPT - Método de ensaio"

NBR 6502/1995 " "Rochas e solos " Terminologia"

NBR 7181/1984 " "Solo " Análise granulométrica " Método de ensaio"

NBR 8036/1983 " "Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios "Procedimento"

NBR 13441/1995 " "Rochas e solos "Simbologia"

# 03 - LOCALIZAÇÃO

Os trabalhos foram executados conforme croqui Anexo 01.

#### 04 - APARELHAGEM DAS SONDAGENS

- 1-Torre com Roldana;
- 2-Tubos de Revestimentos;
- 3-Composição de Perfuração ou Cravação SONDA CD100E SERIE 157/2021;
- 4-Trado-Concha ou Cavadeira:
- 5-Trado Helicoidal;
- 6-Amostrador-Padrão;





3

7-Cabeça de Bater;

8-Martelo Padronizado para Cravação do Amostrador

9-Medidor de Nível d'água:

10-Trena;

11-Recipiente para Amostras;

12-Ferramentas Gerais Necessárias Á Operação da Aparelhagem;

# 05 - MÉTODO DE EXECUÇÃO DAS SONDAGENS

Para a execução das sondagens, inicialmente determinou-se em planta, na área a ser investigada, a posição e a quantidade de pontos a serem sondados. Nesta obra em questão, foram executados 05 (cinco) furos de sondagem, sendo a profundidade dos furos e suas classificações estão contidas no relatório de cada Furo, Anexo 02

O Experimento constitui basicamente na cravação de um amostrador padrão no solo, conectado a composição de cravação, a elevação do martelo é feita de maneira automática, com acionamento mecânico/hidráulico, através da queda de um peso de 65 Kg (martelo), caindo de uma altura determinada (75 cm). As características do amostrador estão especificadas na NBR 6484/2020.

Para se iniciar a sondagem, posicionou-se a composição de cravação no local definido do terreno. Iniciou-se o furo desde o ponto de instalação do equipamento na cota coincidente com a superfície do terreno. Com a ferramenta de trado helicoidal, perfurou-se até um metro de profundidade. Recolheu-se e acondicionou-se uma amostra representativa de solo. Em uma das extremidades de uma composição haste de 1" (uma polegada), acoplou-se o amostrador padrão (1 3/8" e 2", diâmetros internos e externos respectivamente). Foi cravado então o amostrador que consiste na queda de 65cm um martelo até a altura de 75 cm (setenta e cinco centímetros) acima do topo da composição de hastes e o deixou-se cair em queda livre. Este procedimento foi realizado até a profundidade de 45 cm (quarenta e cinco centímetros) do amostrador padrão no solo. Contou-se o numero de quedas do martelo necessário para a cravação de cada segmento de 15 cm (quinze centímetros) do total de 45cm (quarenta e cinco centímetros).

A soma do numero de golpes necessários a penetração dos últimos 30 cm (trinta centímetros) do amostrador é designada por "N". O procedimento com os padrões acima é chamado "Standard Penetration Test" SPT.

SFIs: 61



Quando se retirou o amostrador do furo, foi recolhida e acondicionada a amostra contida em seu bico, prosseguiu-se a abertura de mais um metro de furo até alcançar o metro seguinte, para tal, utilizou-se do trado helicoidal que removeu a matéria até a cota do próximo ensaio com o amostrador padrão.

Da maneira acima descrita, a sondagem avançou em profundidade, medindo a resistência a cada metro e retirando com o amostrador, amostras do tipo de solo encontrado.

#### 06 - ANALISE DOS RESULTADOS

As amostras de solo coletadas a cada metro foram classificadas tátil-visualmente. Foram definidas as camadas de solos com suas respectivas espessuras ou horizontes.

De posse dos perfis individuais preliminares de cada sondagem obtidos após classificação tátil-visual, do nível d'água e da cota do terreno no início da perfuração, desenhou-se com as respectivas convenções, o perfil do subsolo de cada sondagem feita no terreno.

O desenho das sondagens mostra todas as camadas ou horizontes de solo encontrados, a posição do nível d'água quando houver, o número de golpes "N" necessários á cravação dos 30 últimos centímetros do amostrador e demais informações uteis foram observadas.

#### TABELA DOS ESTADOS DE COMPACIDADE E DE CONSISTÊNCIA

SOLO	ÍNDICE DE RESISTENCIA Á PENETRAÇÃO "N"	DESIGNAÇÃO
	≤ 4	FOFA (0)
	5 a 8	POUCO COMPACTA (0)
AREIAS E SILTES ARENOSOS	9 a 18	MEDIAMENTE COMPACTA(O)
AKENOSOS	19 a 40	COMPACTA(O)
	> 40	MUITO COMPACTA(O)
	≤2	MUITO MOLE
	3 a 5	MOLE
ARGILAS E	6 a 10	MÉDIA (O)
SILTES ARGILOSOS	11 a 19	RIJA(O)
	20 a 30	MUITO RIJA
	> 30	DURA (O)

Tabela 1- Tabela dos Estados de Compacidade e de Consistência (NBR 6484/2020)





#### 07 - RESULTADOS

Conforme estudo do solo, realizado por 5 (cinco) furos de sondagem na área em questão, foi possível observar por meio da analise tátil-visual das amostras coletadas que o subsolo apresentou furos e camadas parecidos de solo conforme ilustra o anexo 02 deste laudo técnico.

Analisando o perfil do solo, pode-se resumir que o tipo de solo que caracteriza a região é solo argiloso originário de decomposição de rocha basáltica.

solo apresentado possui capacidade para suportar carga, porém, cabe um engenheiro projetista definir com base nas cargas implantadas, serem qual o tipo de fundação bem como a profundidade de paralisação.

Não foi encontrada a presença de lençol freático até a profundidade de pesquisa.

Foi realizado um total de 32,29 metros de sondagem.

Maringá, 08 de agosto de 2023.

LYA MAGDA BARBOSA:294696398

Assinado de forma digital por LYA MAGDA BARBOSA:29469639855 Dados: 2023.08.08 15:57:05 -03'00'

GONZALEZ ENGENHARIA E TOPOGRAFIA ME CNPJ 21.270.212/0001-69 Eng<sup>a</sup> Civil LYA MAGDA BARBOSA Crea 116477/D – PR

#### 08 - ANEXOS

Anexo 01- Croqui de Localização dos furos


Anexo 02- Relatório de Sondagem

Anexo 03 - Relatório fotográfico

A seguir, os anexos propostos.



## ANEXO 01 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS FUROS

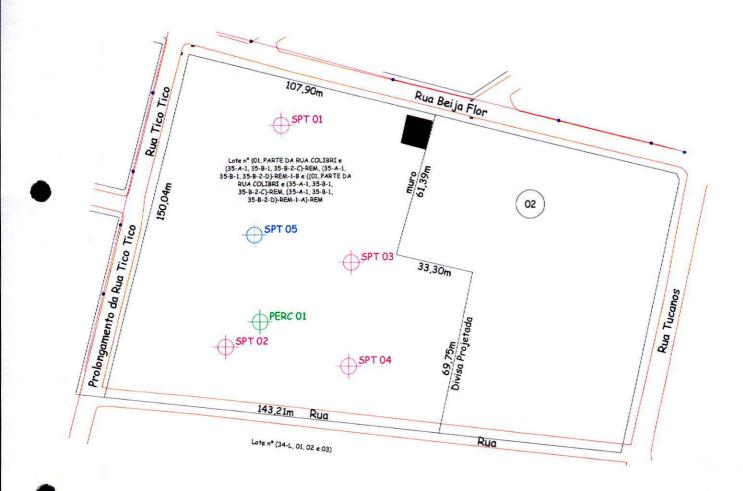


Sond n	Coordena	das	Cota
SPT 01	N:7320353.742	E:433625.068	642,30
SPT 02	N:7320259.574	E:433601.067	644,70
SPT 03	N:7320295.645	E:433654.641	644,10
SPT 04	N:7320251.530	E:433653.387	644,15
SPT 05	N:7320307.380	E:433613.447	645,25
Perc 01	N:7320270.403	E:433615.720	644,40





### **ANEXO 02**

#### RELATÓRIO DE SONDAGEM

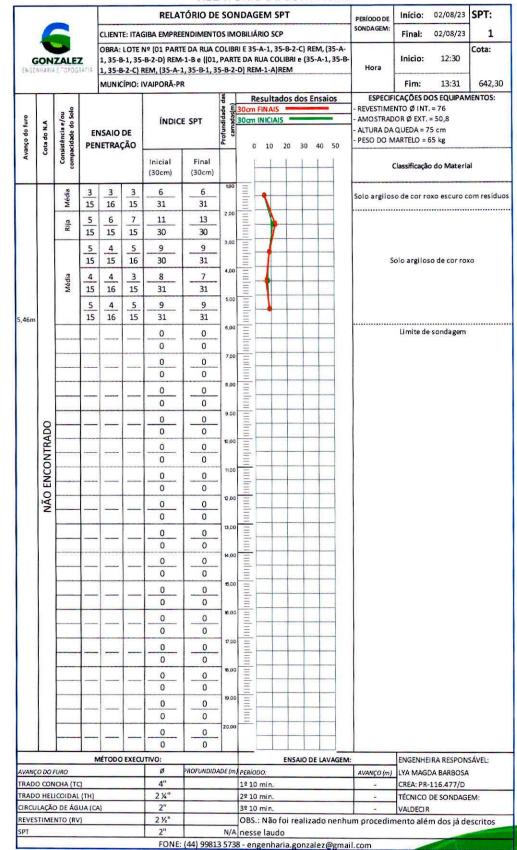



Avenida Brasil, 1225 sala 9 Fone: 44-3025-3833/9813-5738 CEP 87050-000 - Zona 3 | Maringa PR



CLIENTE: ITAGII						RELATÓRIO DE SONDAGEM SPT								PERÍODO DE SONDAGEM:	Início:	03/08/23	SPT:	
						IBA EMPRE	BA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SCP								Final:	03/08/23	2	
GONZALEZ 35-8-1,35-8-					4º (01 PARTE DA RUA COLIBRI E 35-A-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 2-D) REM-1-B e ((01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35-A-1, 35-B-1, Λ, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D) REM-1-A)REM								Inicio:	10:10	Cota:			
MUNICÍPIO: IVAIPORÃ-PR															Fim:	Fim: 11:22 644,7		
Avanço do furo	Cota do N.A	5 %		NSAIO NETRA	38	ÍNDICE SPT		Profundidade das						ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:  - REVESTIMENTO Ø INT. = 76  - AMOSTRADOR Ø EXT. = 50,8  - ALTURA DA QUEDA = 75 cm  - PESO DO MARTELO = 65 kg				
		27	2 00 100			(30cm)	(30cm)	1,00	-						Classificação do Material			
		Mole	4	- remove -		7	5	. 3555	Ξ.	*				-				
			15	15	16	30	31	2,00	Ξ.	1	-			-				
		a	15	16	15	<u>6</u> 31	7 31			1				1	Solo argilos	so de cor rox	0	
5,46m		Média	4	4	5	8	9	3,00	=	-					Solo arginoso de cor roxo			
		adi	15	16	15	31	31		mlan	1								
			6	6	7	12	13	4,00							Solo argiloso de cor marrom varie			
		Rija	15	16	15	31	31		= .									
		~	7	8_	8	15	16	5,00			1			Solo a		ariegado		
			15	15	16	30	31	6,00				,						
				-		0	0		III IIII					-	Limite de sondagem			
				-			<del> </del>	7,00		-								
						0	0	*	=-									
	ENCONTRADO					0	0	8,00										
						0	0		ШНШ									
						0	0	9,00										
			***********		***************************************	0	0		=									
						0	0	10,00	Œ.									
	NO					0	0	11,00	Ξ.									
	ENC					0	00	100	Hilling									
	NÃO E					0	0	12,00	Ē.	-				-				
	N					0	0						-	-				
			<b></b>			1 0	0	13,00	=					1				
			-			0	0	"	Ξ.									
						0	0	14,00	-									
						0	0		=									
						0	0	15,00										
						0	0	15,00	Ξ.					_				
						0	0							-				
						0	0	17,00	=					-				
			-	-		0	0							-				
			-		-	0	0	16,00	Ξ.									
			-			0	0											
						0	0	19,00										
						0	0											
						_ 0	0	20,00										
						0	0		<u> </u>									
	0.00	1100	M	ÉTODO	EXECU	TIVO:	paori mora	1051			ENS	AIO D	E LAVAGEM			RA RESPONSÁ	VEL:	
AVANÇO DO FURO         Ø         PROFUNDIDADE (m)           TRADO CONCHA (TC)         4"									PERIODO: 1º 10 min.					AVANÇO (m)	CREA: PR-1			
TRADO HELICOIDAL (TH) 2 1/4"								2º 10 min.					-		E SONDAGEN	1:		
CIRCULAÇÃO DE ÁGUA (CA) 2"							3º 10 min.					741	VALDECIR		1741			

N/A nesse laudo

FONE: (44) 99813 5738 - engenharia.gonzalez@gmail.com

Avenida Brasil, 1225 sala 9 Fone: 44-3025-3833/9813-5738 CEP 87050-000 - Zona 3 | Maringá PR

OBS.: Não foi realizado nenhum procedimento além dos já descritos

2"

REVESTIMENTO (RV)



						RELA	TÓRIO D	E SO	NDA	AGEN	1 3 1				PERÍODO DE	Início:	02/08/23	371.	
	1		Ì	CLIENT	E: ITAC	GIBA EMPRI	ENDIMENT	OS IN	ЮВІІ	IÁRIO	SCP				SONDAGEM:	Final:	02/08/23	3	
-	Service And Assess	ZALEZ E TOPOSA		1, 35-B	3-1,35	№ (01 PAR -B-2-D) REN REM, (35-A-	л-1-В е ((01	, PAR	TE D	A RUA	COLIB	RI e (3			Hora	Inicio:	13:40	Cota:	
				MUNK	ÍPIO: I	VAIPORĂ-P	R									Fim:	15:00	644,10	
								e das	20.	Resu	Itados	dos	Ensaid	s	- REVESTIME	The state of the s	OS EQUIPAM	IENTOS:	
o,		/on Solo				ÍNDIC	E SPT	Profundidade			30cm FINAIS 30cm INICIAIS				- AMOSTRAD				
do fu	do N.	ncia e sde do	EN	ISAIO	DE			ofunc							- ALTURA DA				
Avanço do furo	Cota do N.A	Consistência e/ou compacidade do Solo	PEN	ETRA	ÇÃO		1	- A				20	30 4	0 5	PESO DO N	MARTELO =	65 Kg		-
ď	202	S				Inicial (30cm)	Final (30cm)				-	-			)	Classificaçã	io do Materia	4	
		a	3	3	2	6	5	1,00	=										1
		Mole	15	16	15	31	31			1									
			3	3	4	6	7	2.00											
			15	16	15	31	31	3,00	Ξ										
			_3_	4	4		8	3.00	Ξ	-		-			S	solo argilo	so de cor rox	ю	
		Média	15	15	15	30	30	4.00				-							
		Σ	15	16	16	31	32			-	-	-							
					-		The second second	5,00	=	-	-	-							
16-			15	16	<u>5</u> 15	31	9 31		Ξ		-		-						
,46m					-	0	0	6,00	E	_	-	-					e sondagem		1
			_	-		0	0		Ξ										
						0	0	7,00	Ξ										
						0	0												
						0	0	00,6	Ξ										
						0	0		Ξ										
	0					0	0	9,00	Ξ			-							
	ENCONTRADO					0	0	10,00	LE										
	E		_	_	-	0	0			_			-						
	8					0	0	11,00	Ξ		-	-	-						
	EN					0	0		Ξ	-	+	-	-	-					
	NÃO					0	0	12,00	E	_	1			-					
	Z		-			0	0				1								
						0	0	13,00	Ξ										
				_		0	0												
						0	0	14,00											
						0	0	]	Ξ										
		-		_		_0_	0	15,00											
						0	0	18,00			-								
			_	-		0	0	-	Ē			-	-						
					-	0	0	17,00			-	-	-						
			-	-	-	0	0												COSTICIA
				_		0	0	18,00	Ē	-									1610000160
						0	0											A	(3)
						0	0	19.00										Pulsa,	3
						0	0		=									Ę	1 Fls: 67
				nille-prince		0	0	20,00										8	15
						0	0												Fls.: GT
			М	ÉTODO	EXECU	1	haa		-		EN	ISAIO I	E LAV	AGEM:			IRA RESPONS	ÁVEL:	Too Parano
	O DO F	CHA (TC	Y			ø 4"	PROFUNDIDA	ADE (m	-	<i>iopo:</i> L0 mir	10				AVANÇO (m)	The second second	DA BARBOSA 116.477/D		The man of
		COIDAL				2 1/4"			_	0 mir							DE SONDAGE	M:	1
IRCU	LAÇÃC	DE ÁGI	JA (CA	)		2"			39 :	0 mir	١.				1.	VALDECIR			
FVES	TIME	NTO (RV	)			2 1/2"			ОВ	S.: Na	o foi	realiz	ado n	enhu	m procedin	nento alé	m dos já de	scritos	



						REL	ATÓRIO D	E SC	ONDA	GEM	SPT				PERÍODO DE	Início:	03/08/23	SPT:	
				CLIENT	E: ITAC	GIBA EMPRE	ENDIMENT	OS IM	OBILIA	RIO SC	P				SONDAGEM:	Final:	03/08/23	4	
		ZALEZ E TÖFOSK	AFIA	35-B-1 B-2-C)	, 35-B- REM, (	Nº (01 PAR 2-D) REM-1 35-A-1, 35-	-B e ((01, P) B-1, 35-B-2-	ARTE	DA RU	A COLIE					Hora	Inicio:	9:08	Cota:	
				MUNIC	ÍPIO: I	VAIPORÃ-P	R	Tvo		Da auda		4	!·		ECDEC	Fim:	10:07 DOS EQUIPAN	644,15	
Avanço do furo	Cota do N.A	Consistência e/ou compacidade do Solo		ISAIO IETRA	-	ÍNDIC	E SPT	Profundidade das	30cm 30cm	FINAIS INICIAI	is =		Ensaid		- REVESTIME - AMOSTRAI - ALTURA DA - PESO DO M	ENTO Ø INT DOR Ø EXT. A QUEDA = 7	. = 76 = 50,8 75 cm	IEN IOS:	
4		Comp				Inicial (30cm)	Final (30cm)									Classificaçã	ão do Materia	il	
			<u>3</u> 15	3 15	3 16	<u>6</u> 30	6 31	1,00		•					Solo arg		or roxo com p stanho	igmentos	
			3	4	4	7	8	2,00		1									
			15 4	15 4	16 4	30 8	31	3,00		-				_					
		Média	15	16	15	31	31	4,00		1						Solo argilo	oso de cor rox	10	
			3 15	3 16	3 16	<u>6</u> 31	<u>6</u> 32	1,50		+			-						
200			4 15	5	4	9	9	5,00		1									
,46m			15	16	16	0	32 0	6,00								Limite d	e sondagem		
						0	0	7.00											
			_	-	_	0	0		IIIIIIII										
						0	0	8,00											
	0				_	_ 0	_ 0	9,00	Ξ										
	ENCONTRADO					0	0	10,00											
	CON			_	_	0	0	11,00	milimi										
			*************			0	0												
	NÃO		_		_	0	0	12.00	III										
						0	0	13,00	-										
						0	0	14,00											
						0	0	15,00											
			_	-	_	0	0		ШШ										
	-					0	0 0	16,00	HIHHH										
				y		0	0	17,00											
						0	0	18.00											Jereadores
			_	_	_	0	0											1	8
			-		_	0_0	0 0	19,00	THE COLUMN COLUM										0
			_		_	0	0	20,00										E.	Fis.: 68
			М	ÉTODO	EXECU	TIVO:	0	_			ENS	AIO D	E LAVA	AGEM:		ENGENHEI	RA RESPONSA	VEL:	S
RADO		CHA (TC	V			ø 4"	PROFUNDIDA	VDE (m								The second latter of the second late	A BARBOSA		Colo Para
		COIDAL	71 - 12			2¼"			1º10							7	116.477/D DE SONDAGEN	<b>1</b> :	Pharma
		DE ÁGI		)		2"			3º 10	min.					-	VALDECIR			
EVEST	TIMEN	NTO (RV	)			2 1/2"			OBS.		foi re	aliza	do ne	nhum	procedime	nto além	dos já descr	itos nesse	



							ATÓRIO I				<b>γ</b> Τ			PERÍODO DE SONDAGEM:	Início:	02/08/23	SPT:		
						SIBA EMPRE								SUNDAGEM:	Final:	02/08/23	5		
		ALEZ		35-B-1 B-2-C)	, 35-B- REM, (	№ (01 PART 2-D) REM-1- 35-A-1, 35-E	-B e ((01, P. 3-1, 35-B-2	ARTE	A RUA	COLIBRI				Hora	Inicio:	15:20	Cota:		
	_			MUNIC	CÍPIO: I	VAIPORĂ-PI	R	19			le e de		Paras.	FEDERA	Fim:	17:37	645,25		
Avanço do furo	Cota do N.A	Consistência e/ou compacidade do Solo		ISAIO IETRA		ÍNDICE SPT		Profundidade das	Resultados dos Ensaios   30 cm FINAIS     30 cm INICIAIS					ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS:  - REVESTIMENTO Ø INT. = 76  - AMOSTRADOR Ø EXT. = 50,8  - ALTURA DA QUEDA = 75 cm  - PESO DO MARTELO = 65 kg					
ά.		Comp				Inicial (30cm)	Final (30cm)								Classificação	o do Material			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Média	<u>3</u>	3 16	3 15	<u>6</u> 31	6 31	1,00		1									
			1	2	_3_	3	5	2,00											
		Mole	15 2	15 2	16 1	30 4	31 3	3,00											
		M	15	16	15	31	31	4,00							Solo argiloso de cor roxo				
			15	2 16	<u>3</u> 15	31	5 31	5,00		1					Solo al gillos	S de coi TOXC			
		Média	3 15	<u>4</u> 15	5 15	<del>7</del> 30	<u>9</u> 30		11111111	#									
		Rija	5	6 15	7 15	<u>11</u> 30	<u>13</u> 30	6,00	=-	-									
		Média	4	4	_5_	8	9	7,00	=-	4									
		Rija	15 5	16	15 _7	31	31 13	8,00		1									
		æ	15 15	15 16	15 17	30 31	30	9,00	111111111111111111111111111111111111111										
	ADO	Dura	15	15	15	30	30	10,00	===			1		Solo argilos		o com ponto	s variegad		
10,45m	ENCONTRADO		16 15	17 15	20 15	33 30	37	-				**			e pigment	os brancos			
	ENC	Marian de la companya				0 0	0	- 1100							Li mite de	sondagem			
	NÃO			_		0 0	0	12,00		-									
						0	0	13,00	1										
						0	0	¥,00	=======================================										
						0	0	15,00	=	-									
					-	0	0	15,00	<u> </u>										
						0	0	-											
						0	0	17,00	-										
				_	_	0	0	18,00											
						0	0	19,00	111111111										
						0	0	20,00	Ξ.										
						0	0									10000	2007 ×		
VANÇO	DO FU	RO	М	ÉTODO	FXECO.	rivo:	PROFUNDIDA	ADE (m	PERÍOD	0:	ENSAI	U DE LA	VAGEM:	AVANÇO (m)		A RESPONSÁN BARBOSA	VEL:		
		HA (TC)				4"			19 10					- AVANÇO (m)	CREA: PR-1:				
		OIDAL (	тн)			2 1/4"			2º 10							SONDAGEM	:		
		DE ÁGU	A (CA)			2"			3º 10			9565			VALDECIR	100 0			
	IMEN.	TO (RV)				2 1/2"		100			reali	zado n	enhum p	procedimen	to além do	s já descrito	s nesse		
SPT						2"	IE: (44) 99		laudo							1000 man (1)			




# ANEXO 03 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









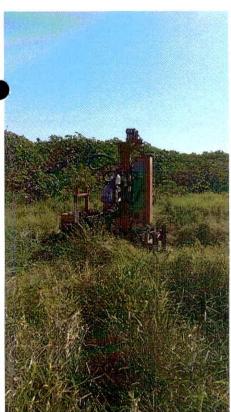






Avenida Brasil, 1225 sala 9 Fone: 44-3025-3833/9813-5738 CEP 87050-000 - Zona 3 | Maringa PR

This document was created by an application that isn't licensed to use <u>novaPDF</u>. Purchase a license to generate PDF files without this notice.








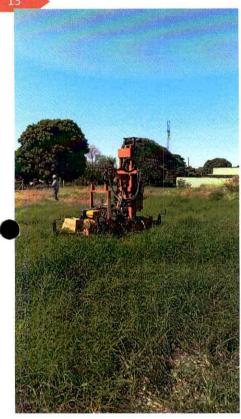






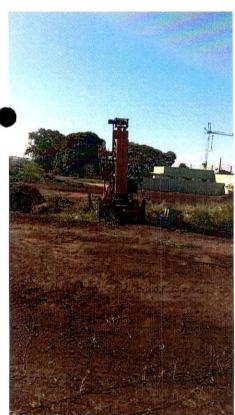



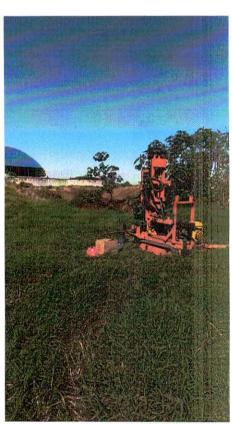



















Avenida Brasil, 1225 sala 9 Fone: 44-3025-3833/98|3-5738 CEP 87050-000 - Zona 3 | Maringa PR

This document was created by an application that isn't licensed to use <u>novaPDF</u>. Purchase a license to generate PDF files without this notice.





# LAUDO TÉCNICO

Execução de Testes de Percolação Terreno para Unidades Habitacionais

LOTE N° (01 PARTE DA RUA COLIBRI E 35 A-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D) REM-1-B e ((01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 35-B 1, 35-B-2-D) REM-1-A)REM IVAIPORÃ - PR

Requerente: ITAGIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS



### SUMÁRIO

1 - OBJETIVO	03
2 - REFÊRENCIAS NORMATIVAS	03
3 – LOCALIZAÇÃO – CROQUI	03
4 - MÉTODO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO DE PERCOLAÇÃO	03
5 - RESULTADO DOS TESTES DE PERCOLAÇÃO	04
6 – ANEXO 1 Fotos	06





### 1 - OBJETIVO

Constitui objeto deste laudo a execução de 01 (um) Teste de Percolação que tem por objetivo determinar o índice de absorção de água pelo solo


Os trabalhos foram realizados no Lote nº (01 PARTE DA RUA COLIBRI E 35 A-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D) REM-1-B e ((01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C) REM, (35-A-1, 35-B 1, 35-B-2-D) REM-1-A)REM-localizado no perímetro Urbano do Município de Ivaiporã- PR entre os dias 02/08/2023 a 03/08/2023.

### 2 - REFERÊNCIAS NORMATIVAS

NBR 13969/97 – TANQUES SÉPTICOS – Unidade de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação.

NBR 7229/93 - Projeto, Construção e operação de sistemas de tanques sépticos

### 3 - LOCALIZAÇÃO-CROQUI

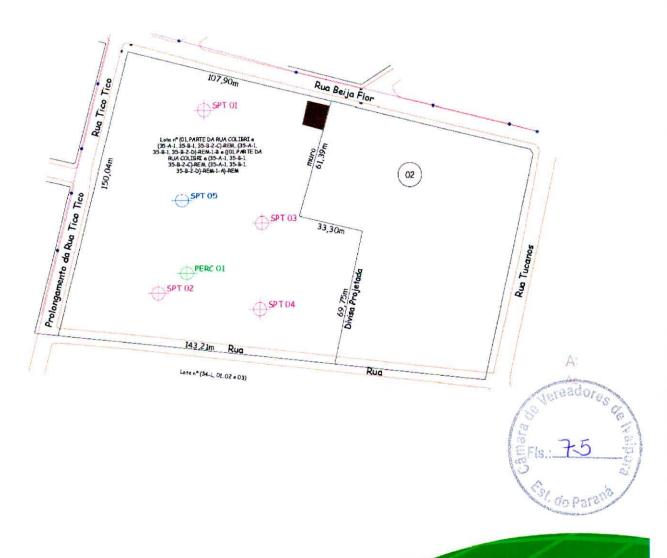




### 4 - MÉTODO DE EXECUÇÃO DO ENSAIO DE PERCOLAÇÃO

Em uma área de um metro quadrado cada, retirou-se a camada superficial do solo, em seguida abriu-se no centro uma cavidade de 30x30x30cm, cujo fundo coincidiu com o plano útil de absorção. Foi raspado o fundo e os lados de cada cavidade com a ponta de uma faca para que ficasse bem áspero, retirou-se do fundo a terra solta e preenchida com uma camada de 5 cm de brita nº 1, bem limpa. Em seguida foi mantida a cavidade cheia de água durante 4 horas. No dia seguinte foram cheias as valas com água, aguardando que a mesma escoasse completamente, em seguida enchida novamente as valas com água até a altura de 15 cm e cronometrados o período de rebaixamento de 15 cm para 14 cm, correspondente as alturas de água de cada vala.

Este procedimento faz com que as condições do terreno no local estudado se aproximem dos apresentados em épocas de grandes chuvas.

O Procedimento acima foi repetido em todas as cavidades abertas ao longo do terreno estudado e com os tempos obtidos, em cada uma delas determinou-se através da curva do gráfico de tempo de infiltração por coeficiente de infiltração, a capacidade de absorção do terreno em L/M2/DIA.

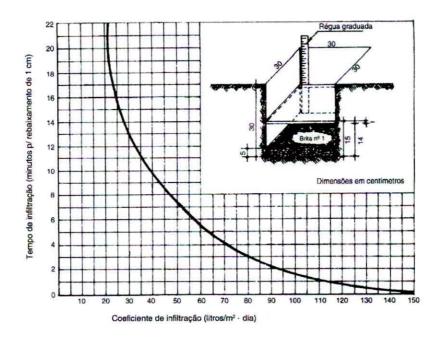



### 5 - RESULTADO DOS TESTES DE PERCOLAÇÃO

Conforme estudo do solo, realizado por 01 (um) testes de percolação disposto na área em questão, foi possível estimar a capacidade de absorção do solo no terreno estudado.

Cava Numero	Tempo (min)de rebaixamento de 15cm para 14 cm	Taxa máxima de aplicação diária (Litros/m².dia)	Nível do Lençol freático
TP- 1	6'55"	52	Não encontrado

O coeficiente de infiltração foi de 52,00 Litros/m2/dia

Maringá, 09/08/2023

LYA MAGDA Assinado de forma digital por LYA MAGDA BARBOSA:29469639855 Dados: 2023.08.08 17:22:42 -03'00'

Eng<sup>a</sup> Lya Magda Barbosa Crea 116477/D-PR LYA M BARBOSA ENGENHARIA ME CNPJ 21.270.212/0001-69






### Anexo 01 - Fotos





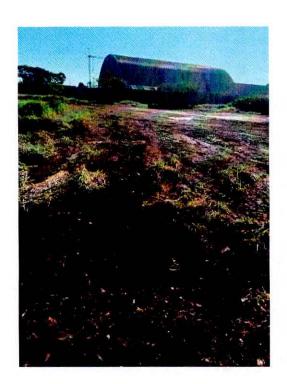





### Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

### CREA-PR

# **ART de Obra ou Serviço** 1720234246662

Substituição sem Custo à 1720234245380

1. Responsável Técnico

LYA MAGDA BARBOSA

Titulo profissional:

**ENGENHEIRA CIVIL** 

Empresa Contratada: LYA M BARBOSA - ENGENHARIA - ME

RNP: 1709432225

Carteira: PR-116477/D

Registro/Visto: 57924

2. Dados do Contrato

Contratante: ITAGIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP

CNPJ: 34.005.160/0001-45

R DOS CAIGANGUES, S/N

SERRINHA - PALMAS/PR 85555-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 26/06/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor: R\$ 7.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA BEIJA FLOR - LOTEAMENTO CÉU AZUL, S/N VILA JOÃO DE BARRO - IVAIPORA/PR 86870-000

Data de Início: 26/06/2023

Previsão de término: 15/08/2023

Proprietário: MUNICIPIO DE IVAIPORA

CNPJ: 75.741.330/0001-37

Quantidade

4. Atividade Técnica

[Laudo] de sondagem geotécnica a percussão

[Laudo] de ensaio de percolação de solo

p percussão 5,00 UNID e solo 1,00 UNID

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL

### 7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por LYA MAGDA BARBOSA, registro Crea-PR PR-116477/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 15/08/2023 e hora 13h07. 8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

ITAGIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SCP - CNPJ: 34.005.160/0001-45

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br Central de atendimento: 0800 041 0067



**ART** Isenta


Unidade


Registrada em: 15/08/2023









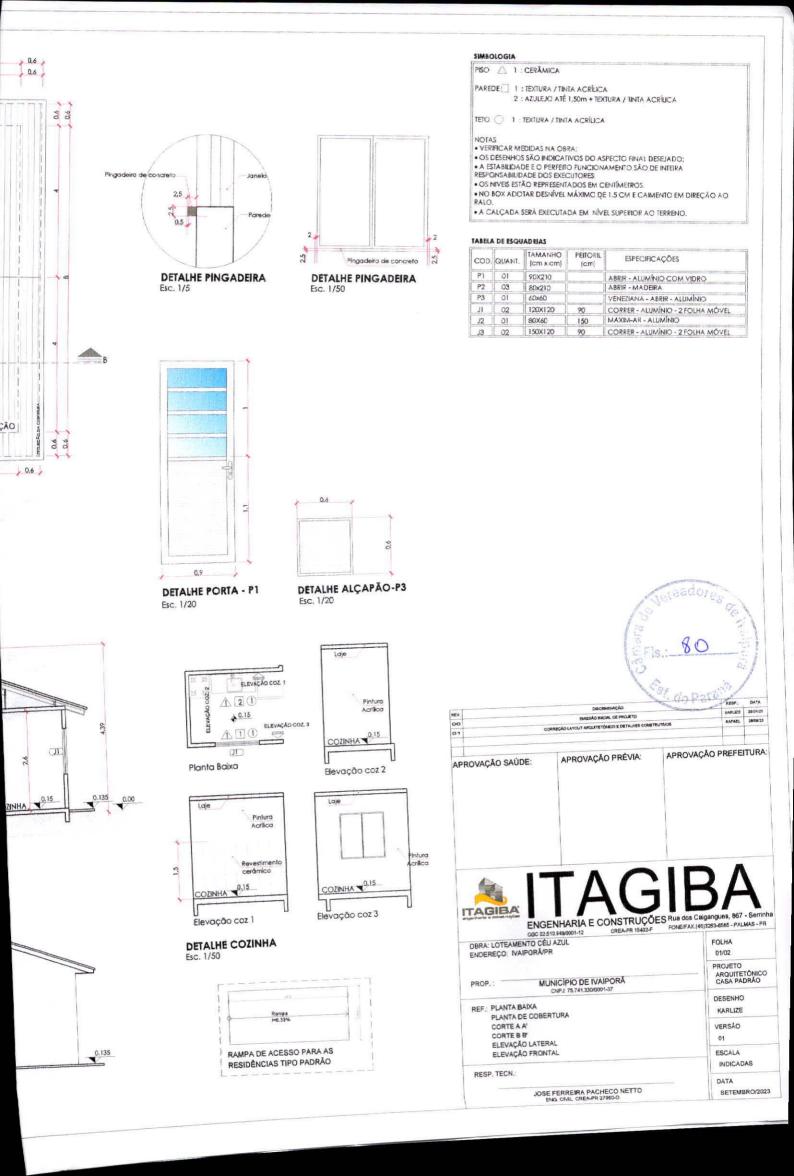

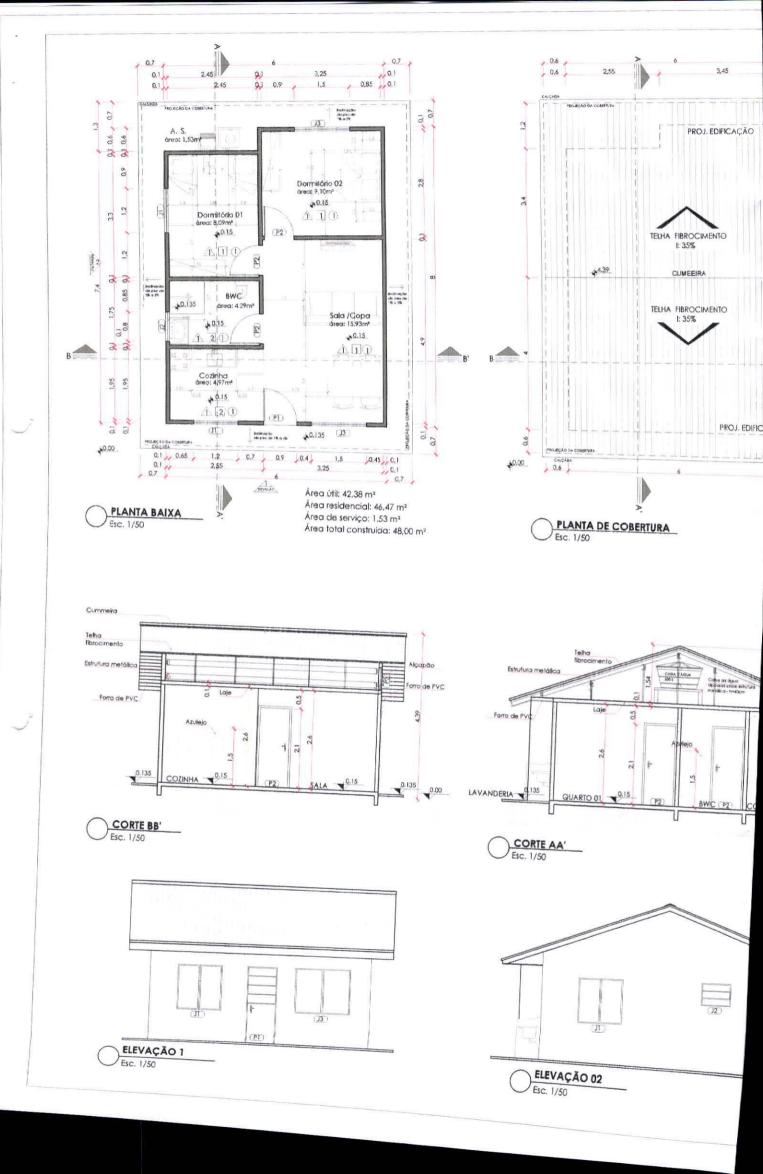


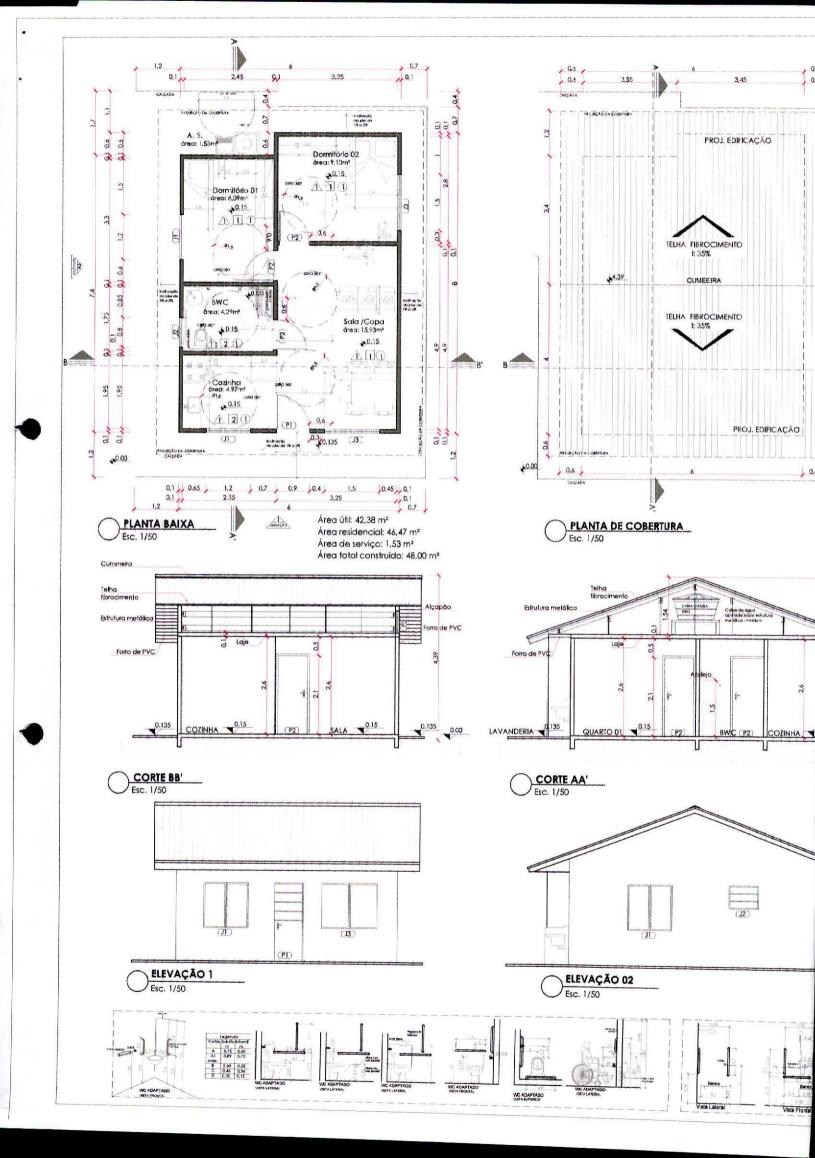

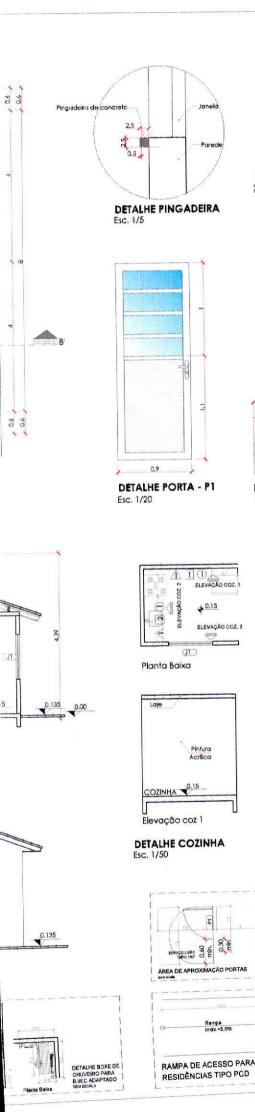







**DETALHE ALÇAPÃO-P3** Esc. 1/20







RAMPA DE ACESSO PARA AS

### SIMBOLOGIA

PISO A 1 : CERÂMICA

PAREDE 1 : TEXTURA / TINTA ACRÍLICA

2 : AZULEJO ATÉ 1.50m + TEXTURA / TINTA A CRÍUCA

TETO 1 : TEXTURA / TINTA ACRÍLICA

- NOTAS

   VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA:

   OS DESENHOS SÃO INDICATIVOS DO ASPECTO RIVAL DESEJADO:


   A ESTABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO SÃO DE INTEIRA
  RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES;

   OS NIVEIS ESTÃO REPRESENTADOS EM CENTIMETROS.

- OB INVEDICATIONE REPORTATIONS EN GENTIMETROS.
   NO BOX ADOTAR DESNÍVEL MÁXIMO DE 1.5 CM E CAIMENTO EM DIREÇÃO AO RALO.
- · A CALÇA DA SERÁ EXECUTADA EM NÍVEL SUPERIOR AO TERRENO.

### TARELA DE ESQUADRIAS

UMERL	Dr rado			
COD.	QUANT.	(cm x cm)	PEITORIL (cm)	ESPECIFICAÇÕES
PI	01	90X210		ABRIR - ALUMÍNIO COM VIDRO
P2	03	80x210		ABRIR - MADEIRA
Р3	01	60x60		VENEZIANA - ABRIR - ALUMÍNIO
JI	02	120X120	90	CORRER - ALUMÍNIO - 2 FOLHA MÓVEL
J2	01	80X60	1.50	MAXIM-AR - ALUMÍNIO
J3	02	150X120	90	CORRER - ALUMÍNIO - 2 FOLHA MÓVEL



DETALHE PORTAS - MACANETAS E PUXADORES



REV.	DISCRIMINAÇÃO	RESP.	DATA				
00	EMISSÃO INICIAL DE PROJETO						
01	CORREÇÃO LAYOUT ARQUITETÓNICO E DETALHEE CONSTRUTIVOS						
APROVAÇÃO SAÚDE	APROVAÇÃO PRÉVIA:	APROVAÇÃO PREFE	ITURA:				



ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Rua dos Caigangues, 867

OBRA: LOTEAMENTO CÉU AZUL ENDEREÇO: IVAIPORĂ/PR FOLHA 02/02 PROJETO ARQUITETÓNICO CASA PoD MUNICIPIO DE IVAIPORĂ CNPJ 75.741.330/0001-37 PROP. :

DETALHES DE ACESSIBILIDADE REF.: PLANTA BAIXA CASA PcD PLANTA DE COBERTURA BWC ACESSIVEL

CORTE A A' CORTE B B' ELEVAÇÃO LATERAL ELEVAÇÃO FRONTAL

RESP. TECN .:

JOSE FERREIRA PACHECO NETTO ENG. CIVIL CREA-PR 27960-D

01 ESCALA INDICADAS SETEMBRO/2023

DESENHO

KARLIZE

VERSÃO





SITUAÇÃO S/ esc.

@ Qua Cuareta Late nº ((01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C)-REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C)-REM-1-B e ((01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C)-REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D)-REM-1-A)-A - ÁREA DE 398,71 m2 Rua Jesus Pontes Paraira Pontes 87,90m 02 03 02 04 LOTE 01 Area: 398,71m2 Rua Ascânio Mendonça OB Rua 05 04 20,0m 09 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 06 (05) (10) Ja Rua Tico Tico 07 Rua Colibri 06 (11) MATRÍCULA: 36.464 Q02 LOTE 02, QUADRA 12 Prolongamento Rua Colibri PROP. MUNICÍPIO DE IVAIPORĂ (CENTRO DA JUVENTUDE) 01 33,30m 07 (02) (01) 12 08 Rua Mangueira 06 5 Prolongamento da R 03 (01) 09 (07) 04 (03) AREA VERDE 02 02 10 08 LOTE nº (01, PARTE DA RUA COLIBRI e 05 04 (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-C)-REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D)-1 03 (1)Rua 06 (05) 125 8.5 LVS 04 (10) AREA VERDE 01 (1) 05 Rua Projetada C 143,21m Lote nº (34-L, 01, 02 e 03)

PLANIALTIMÉTRICO

Esc 1/750

VILA NONA VILĂ JOÃO DE BARISO CONJUNTO HABITACIONAE SEBASTIAO ALVES DE ANDRAD = LEGENDA = LOCALIZAÇÃO ÁREA DESTINADO AO EMPREENDIMENTO.-LOTEAMENTO CÉU AZUL-IVAIPORÁ ereadores o RUA COLIBRI RUA TICO TICO RUA ASCÂNIO MENDONÇA RUA ARARÁS 82 EMESSÃO INICIAL DE PROJETO 00 01 APROVAÇÃO PRÉVIA: APROVAÇÃO PREFEITURA: APROVAÇÃO SAÚDE:

END	Α	

S/ esc.

Perimetro do Imóvel Meio fio existente

Áreas Públicas / Não Incidente

Áreas Verdes

Lotes incidentes - 46 unids. Área total: 10.447,15 m2

GENDA Poste em concreto existente . Rede de energia existente

INDICES URBANÍSTICOS	ZEIS (P)
PARÂMETRO / ZONEAMENTO	200,00
Área mínima do lote (m2) (meio de quadra)	200,00
Área mínima do lote (m2) esquina)	10,00
Testada mínima (m) - p/ lotes de esquina	
Testodo mínimo (m) - p/ lotes meio quadra	10,00
Conficiente de Aproveitamento Minimo (%)	0,10
Coeficiente de Aproveitamento Básico (%)	1,00
Taxa de Ocupação Máxima (%)	70,00
Recup Frontal mínimo (m)	4,00
Recup Lateral minimo (m)	1,50
Recup de Fundos mínimo (m)	1,50
Recuo de Fundos Harrino (%)	20,00
Taxa de Permeabilidade Mínima (%)	2,00
	120,00
Taxa de Permedumados  Número máximo de pavimentos (und)  Dimensão máxima das quadras (m)	



	RESUMO DAS ÁREA LOTEAMENTO CÉU AZUL - ÁREA 1		17.293,36 m2	
ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	PERCENTUAL (%)	Nº DE LOTES (und)
A	ÁREA TOTAL DO TERRENO	17.293,35	100%	-
В	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	1.213,97	7,02%	1,00
C	ÁREAS VERDES (PÚBLICAS)	911.03	5,27%	2,00
0	ÁREAS DE VIAS PÚBLICAS	4.721,21	27,30%	4,00
E	ÁREA DOS LOTES RESIDENCIAIS	10.447,15	60,41%	46,00
	ÁREA TOTAL	17.293,36	100%	

ÁREAS INSTITUCIONAIS (ÁREAS PÚBLICAS)								
Lote 01 - Quadra 02 - Equips. Comunitários	1.213,97	m2						
Lote 11 - Quadra 04 - Área Verde 01	245,78	m2						
Lote 06 - Quadra 05 - Área Verde 02	665,25	m2						
Total	2.125,00	m2						

ÁREAS DE VIAS PÚBLICAS										
RUA PROJETADA A	1.502,92	m2	-							
RUA PROJETADA B	681,76	m2								
RUA PROJETADA C	862,13	m2								
PROLONGAMENTO RUA COLIBRI	1.674,40	m2								
Total	4.721,21	m2								

	Fotal	1.841,93	m2
	Lote 06 - Area Verde 02	665,25	5 m2
	Lote Q5	241,43	m2
Question	Lote 04	225,75	m2
QUARRAGS	Lote 03	225,75	m2
1 1	Lote 02	225,75	m2
	Lote 01	258,00	m2


Rua Ascânio Mendonça MATRÍCULA: 36.464 LOTE 02, QUADRA 12 PROP. MUNICÍPIO DE IVAIPORĂ (CENTRO DA JUVENTUDE) LOTE 01 (01) 02 03 Rua Tico Tico 05 (06) (10) Q02 08 52 07) 42,01 (1) 33,3 12.11 LOTE nº (01, PARTE DA RUA COLIBRI e (35.4-1, 35.8-1, 35.8-2-C)-REM. (35.4-1, 35.8-1, 35.8-2-D)-1 6,15, Prolongamento da Rua Tico Tico. 01 42,18 01)33,57 (02) 02 03 (04) (04) 10 (04) AREA 40,321 143,21 Lote nº (34-L, 01, 02 e 03)


DIMENSÃO DAS VIAS PÚBLICAS
Esc 1/750



ITAC	SIBA
ENGENHARIA E CONSTRU  OGC 025103440001-12 CREA-PR 11  OBRA ; LOTEAMENTO CÉU AZUL  MUNICÍPIO: IVAIPORĂ	JÇÕES Rua dos Caigangues, 867 - Sei 5402-F FONE/FAX, (046)3203-8585 - PALMAS FOLHA
MONECIPIO. IVAIPONA	92/09 PROJETO
PROP.: MUNICÍPIO DE IVAIPORA CNPJ: 75.741,330/0001-37	URBANISTICO
REF.:IMPLANTAÇÃO DOS LOTES PARCELAMENTO DA ÁREA	DESENHO
	EBCALA INDICADAS
RESP. TECN.:	VERSÃO 01
THE POST OF THE PO	DATA

DUTUBRO/2023

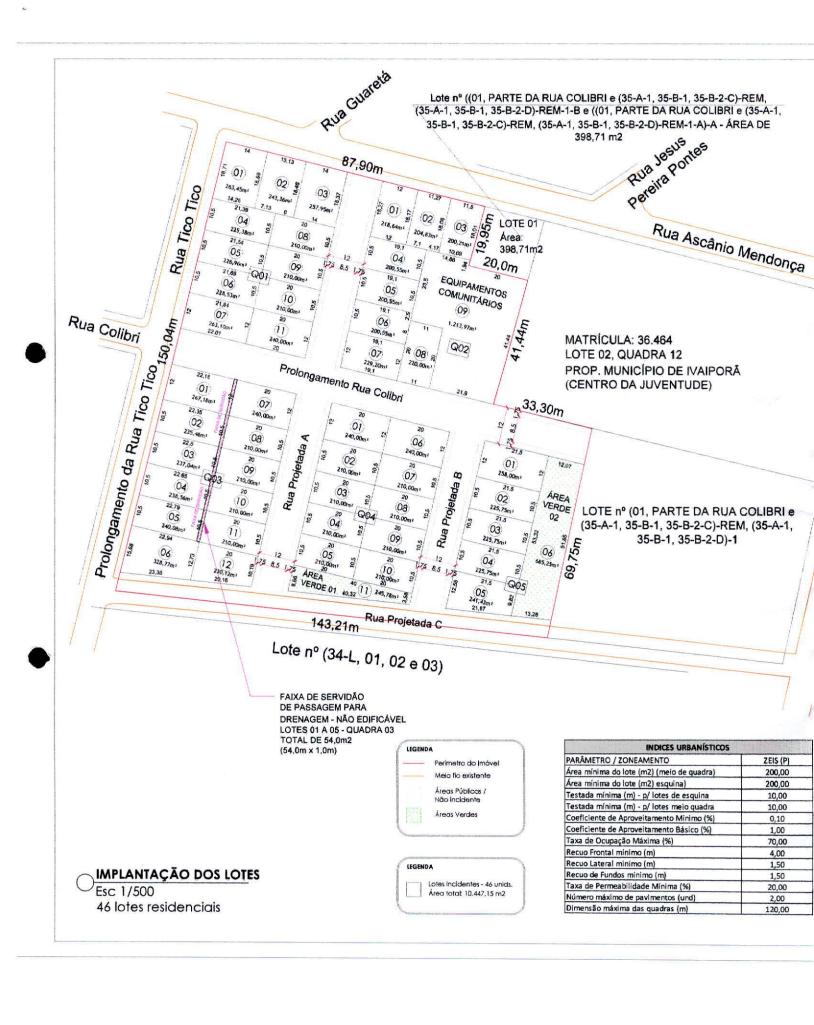

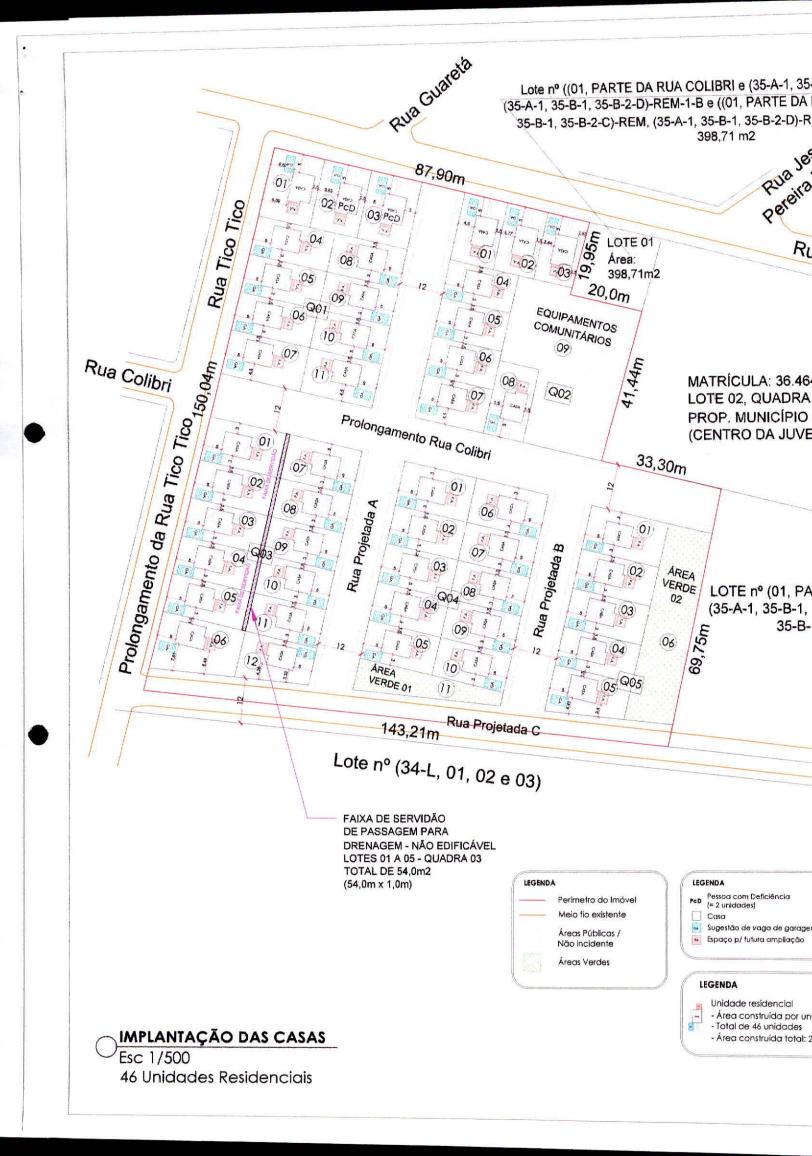

35-B-2-C)-REM, COLIBRI e (35-A-1, 1-A)-A - ÁREA DE

ies



scânio Mendonça

VAIPORÃ DE)

DA RUA COLIBRI e -2-C)-REM, (35-A-1, -B-2-D)-1

			OCUPAÇÃO)	APROV.)	(m2)	(m2)	(m2)
	01	263,45	18,22	0,182	193,92	48,00	69,53
	02	243,36	19,72	0,197	163,64	48,00	79,72
	03	257,95	18,61	0,186	178,23	48,00	79,72
QUADRA 01	04	225,38	21,30	0,213	155,86	48,00	69,53
	05	226,96	21,15	0,211	157,43	48,00	69,53
	06	228,53	21,00	0,210	159,00	48,00	69,53
	07	263,10	18,24	0,182	193,57	48,00	69,53
o	08	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	09	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	10	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	11	240,00	20,00	0,200	170,47	48,00	69,53
	01	218,64	21,95	0,220	149,11	45,00	69,53
8	02	204,83	23,43	0,234	135,30	48,00	69,53
9	03	200,21	23,97	0,240	130,68	48,00	69,53
2	04	200,55	23,93	0,239	131,02	48,00	69,53
QUADRA 02	05	200,55	23,93	0,239	131,02	48,00	69,53
8	08	200,55	23,93	0,239	131,02	48,00	69,53
1	07	229,20	20,94	0,209	159,67	48,00	69,53
	08	220,00	21,82	0,218	150,47	48,00	69,53
	01	267,18	17,97	0,180	197,65	48,00	69,53
m	02	235,46	20,39	0,204	165,93	48,00	69,53
	03	237,04	20,25	0,202	167,51	48,00	69,53
	04	238,56	20,12	0,201	169,03	48,00	69,53
QUADRA 03	05	240,08	19,99	0,200	170,55	48,00	69,53
8	08	328,77	14,60	0,146	259,24	48,00	69,53
₹	07	240,00	20,00	0,200	170,47	48,00	69,53
ŏ	08	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	09	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	10	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	11	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	12	230,12	20,86	0,209	160,59	48,00	69,53
	01	240,00	20,00	0,200	170,47	48,00	69,53
	02	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
4	03	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
QUADRA 04	04	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
8	05	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
3	06	240,00	20,00	0,200	170,47	48,00	69,53
8	07	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	08	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	09	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
	10	210,00	22,86	0,229	140,47	48,00	69,53
8	01	258,00	18,60	0,186	188,47	48,00	69,53
\$	02	225,75	21,26	0,213	156,22	48,00	69,53
Ď	03	225,76	21,26	0,213	156,22	48,00	69,53
QUADRA 05	04	225,75	21,26	0,213	156,22	48,00	69,53
O	05	241,43	19,88	0,199	171,90	48,00	69,53



 REV.
 DBODMENÇÃO
 RESP...
 CATA

 GO
 BMESSÃO PRICIADO DE PROJETO
 KAMUZZ
 BM0023

 O1
 GOMREÇÃO PROPORTA LABAMENTO A COMPATBILIZAÇÃO DE PROJETO
 BMARS.
 641933

APROVAÇÃO SAÚDE: APROVAÇÃO PRÉVIA:

APROVAÇÃO PREFEITURA:

INDICES URBANÍSTICOS	
PARÂMETRO / ZONEAMENTO	ZEIS (P)
Área mínima do lote (m2) (meio de quadra)	200,00
Área mínima do lote (m2) esquina)	200,00
Testada mínima (m) - p/ lotes de esquina	10,00
Testada mínima (m) - p/ lotes meio quadra	10,00
Coeficiente de Aproveitamento Minimo (%)	0,10
Coeficiente de Aproveitamento Básico (%)	1,00
Taxa de Ocupação Máxima (%)	70,00
Recuo Frontal mínimo (m)	4,00
Recuo Lateral minimo (m)	1,50
Recup de Fundos minimo (m)	1,50
Taxa de Permeabilidade Minima (%)	20,00
Número máximo de pavimentos (und)	2,00
Dimensão máxima das quadras (m)	120,00

Rua Mangueira

48,00 m2

0 m2

OBRA : LOTEAMENTO CÉU AZUL
MUNICÍPIO: IVAIPORÁ

PROP. : MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ
CNP. 75.741.330/0001-37

REF.: IMPLANTAÇÃO DAS CASAS


RESP. TECN:

JOSE FERREIRA PACHECO NETTO
ENG. CIVIL CREAPR 27860-0

FOLHA
03/09

PROJETO
URBANISTICO
URBANISTICO
URBANISTICO
URBANISTICO
VERSANO
VERSANO
01

DATA
OUTUBRO/2023

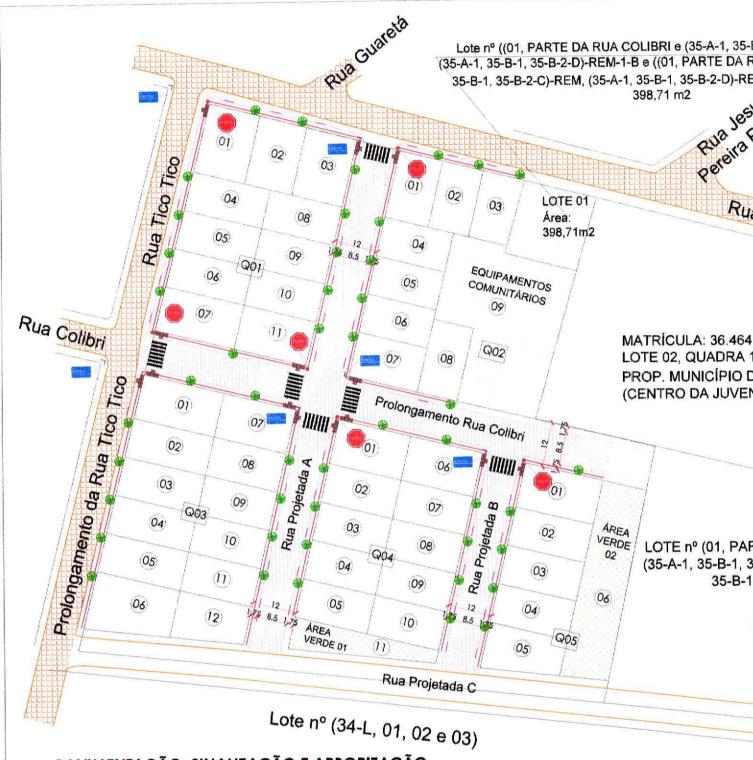

### PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO Esc 1/500



DETALHE TRANSVERSAL VIAS 12,0m - PASSEIO 1,75m

DETALHE REBAIXO Fonte NBR 9050/20: escala 1/50

PASSEID EM CONC

0,15m


0,40m

10m

0,55 0,2 0,5

0,50m




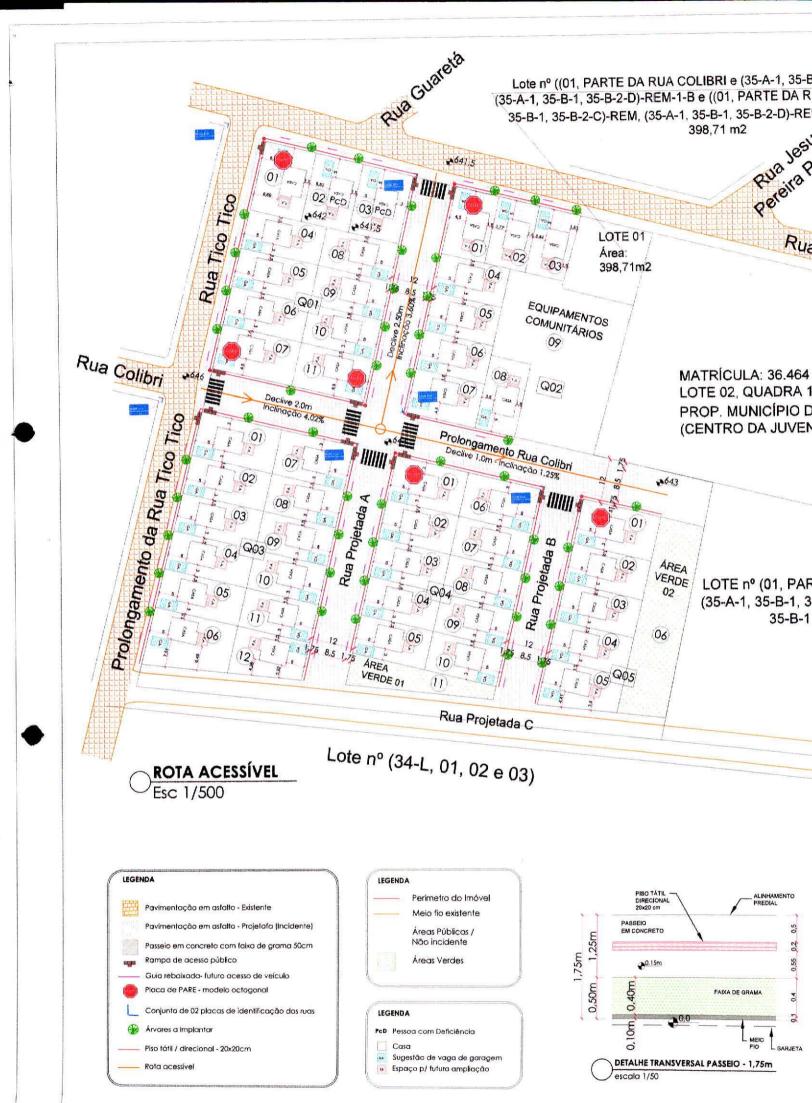






Fonte NBR 9050/2020 escala 1/50




### Detalhe Encontro de Duas Faixas Directonais Ortogonais Escala: 1/50




### Detaihe Encontro de Três Faixas Ortogonals Escala: 1/50

Quando houver a encontra de três latiga directonais, deve hover sinalização totil formando áreas de alerta com dimensão equividente ao tripio da Isagura da sinalização totil. A área de olarta deve ser posticionada monitendo-se pelo menos um dos lados em posição ortogenal a uma das laticas directonais. NBP 1437-2016 - Hem 7.4.4




### Detalhe Corte e Emenda de Piso Direcional Escala: 1/50

Quando houver necesidade de realização de cortes a emendia na sinalização I (rist, é recomendave) preservar ao máximo a continuidade de relevo. NBE 16537/2016 - Iran 8.5.1



### Piso Tátil Directonal (150° ≤ X ≤ 180°) Escala: 1/50

Quando a mudança de direção formar ángulo entre 150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinalização táril de alerta, NSP 14537(2016-1tem 7.4.2






APROVAÇÃO PRÉVIA: APROVAÇÃO SAÚDE:

APROVAÇÃO PREFEITURA:



OBRA : LOTEAMENTO CÉU AZUL MUNICÍPIO: IVAIPORÃ 05/09 PROJETO MUNICÍPIO DE IVAIPORĂ URBANISTICO PROP. : DESENHO REF.: SINALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DETALHES ACESSIBILIDADE INDICADAS 01 RESP. TECN.: DATA JOSE FERREIRA PACHECO NETTO ENG. CIVIL CREA-PR 27950-0

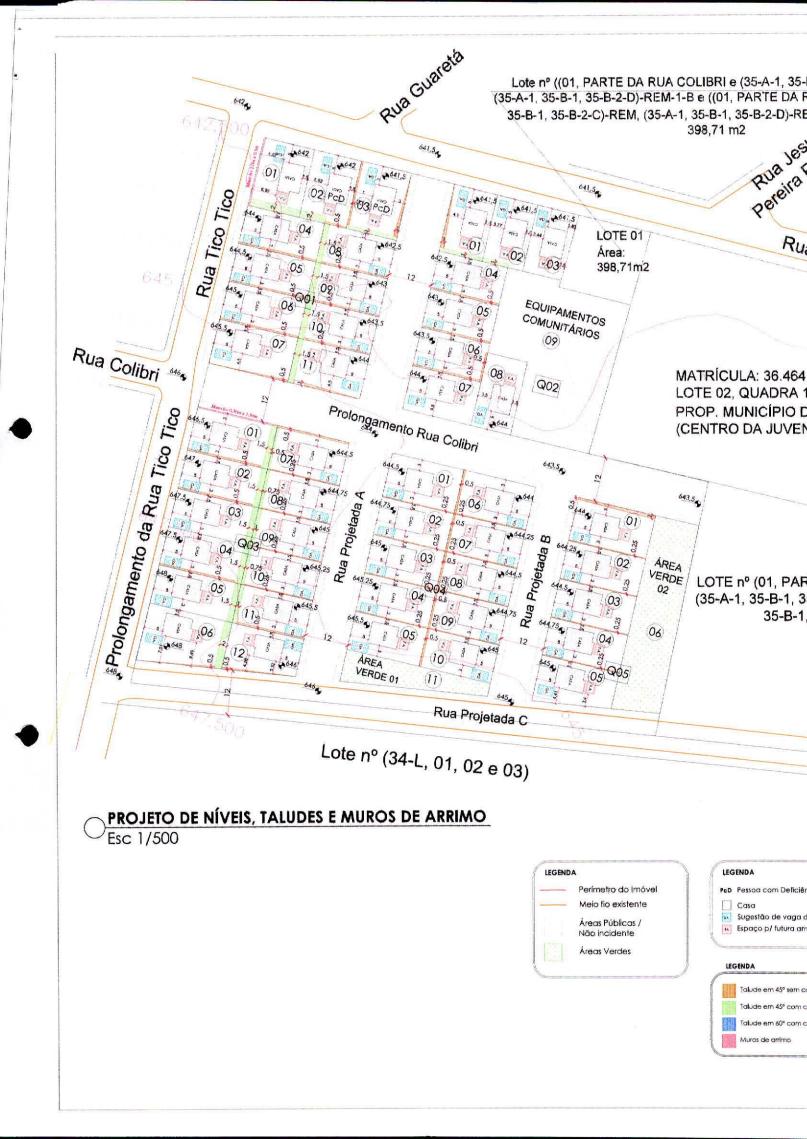

, 35-B-2-C)-REM, A COLIBRI e (35-A-1, -1-A)-A - ÁREA DE





Ascânio Mendonça


**IVAIPORÃ** UDE)

E DA RUA COLIBRI e B-2-C)-REM, (35-A-1, 5-B-2-D)-1

aragem

rtura vegetal

oóşt



DETALHE DOS TALUDES DE FUNDO QUADRA 03

sem escala

			ÁREA DE TA	LUDES		
	NÚMERO	ÁREA DO	ÁREA PI	ROJEÇÃO DO T	ALUDE	% PROJEÇÃO
QUADRA	LOTE	LOTE	TALUDE	TALUDE FUNDOS	TOTAL	LOTE
	1	263,45		27,70	27,70	10,51%
	2	243,36	VOV.415.4775.47	17,26	17,26	7,09%
	3	257,95	16,53	14,00	30,53	11,84%
	4	225,38	10,75		10,75	4,77%
QUADRA 1	5	226,96	10,75		10,75	4,74%
8	6	228,53	10,75		10,75	4,70%
5	7	263,10			0,00	0,00%
O	8	210,00	9,25	15,75	25,00	11,90%
	9	210,00	9,25	15,75	25,00	11,90%
	10	210,00	9,25	15,75	25,00	11,90%
	11	240,00	9,25	12,00	21,25	8,85%
	1	218,64	8,65	12,00	20,65	9,44%
	2	204,83		7,10	7,10	3,47%
~	3	200,21			0,00	0,00%
25	4	200,55	9,55		9,55	4,76%
ā	5	200,55	9,55		9,55	4,76%
QUADRA 2	6	200,55	9,55	3,75	13,30	6,63%
	7	229,20		1	0,00	0,00%
	8	220,00		1	0,00	0,00%
	1	267,18	10,97	17,25	28,22	10,56%
	2	235,46	10,30	15,75	26,05	11,06%
	3	237,04	10,50	15,75	15,75	6,64%
	4	238,56	11,20	15,75	26,95	11,30%
•••	9	240,08	11,40	15,75	15,75	6,56%
5	6	328,77	11,00	25,70	36,70	11,16%
QUADRA 3	7	240,00	15,00	6,00	21,00	8,75%
Ð,			4,75	7,88	12,63	6,01%
-	8	210,00	4,75	10,50	15,25	7,26%
	9	210,00		7,88	12,63	6,01%
	10	210,00	9,50	10,50	20,00	9,52%
	11	210,00		10,50	10,05	4,37%
	12	230,12	10,05	+	5,00	2,08%
	1	240,00	5,00	-	5,00	2,38%
	2	210,00	5,00		5,00	2,38%
-	3	210,00	5,00	+	5,00	2,38%
QUADRA 4	4	210,00	5,00	5,88	10,75	5,12%
5	5	210,00	4,88		10,73	4,53%
5	6	240,00	4,88	6,00		4,53%
0	7	210,00	4,88	5,25	10,13	4,82%
	8	210,00	4,88	5,25		
	9	210,00	4,88	5,25	10,13	4,82%
	10	210,00	-1	5,25	5,25	2,50%
ın	1	258,00	21,50		21,50	8,33%
\$	2	225,75	5,38		5,38	2,38%
QUADRA 5	3	225,75	5,38		5,38	2,38%
3	4	225,75	5,38		5,38	2,38%
_	5	241,43		100	0,00	0,00%

APROVAÇÃO SAÚDE: APROVAÇÃO PRÉVIA: APROVAÇÃO PREFEITURA:



OBRA : LOTEAMENTO CÉU AZUL MUNICÍPIO: IVAIPORĂ

RESP. TECN.:

MUNICÍPIO DE IVAIPORĂ CNPJ. 75.741,330/0001-37

REF.: NÍVEIS, TALUDES E MUROS DE ARRIMO TABELA DE PROJEÇÃO TALUDES SOBRE O TERRENO

URBANISTICO DESENHO

RAFAEL

ESCALA INDICADAS


VERSÃO 01


FOLHA 06/09

PROJETO


JOSE FERREIRA PACHECO NETTO ENG. CIVIL CREA-PR 27960-D

DATA OUTUBRO/2023

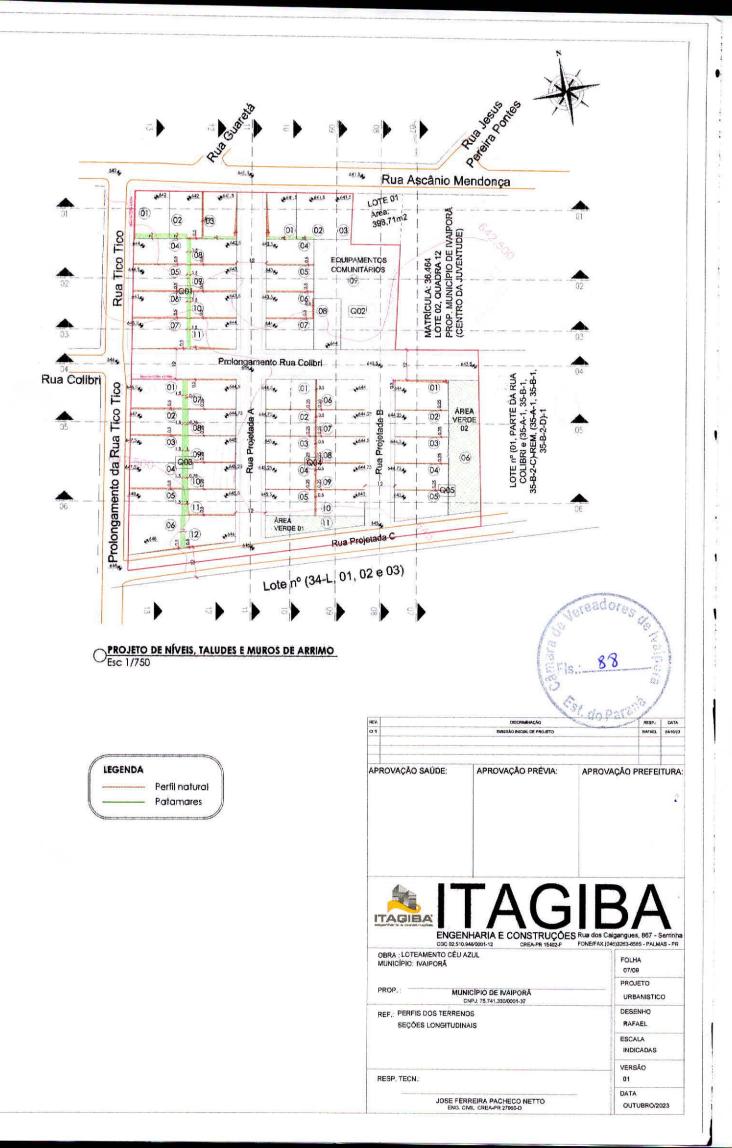


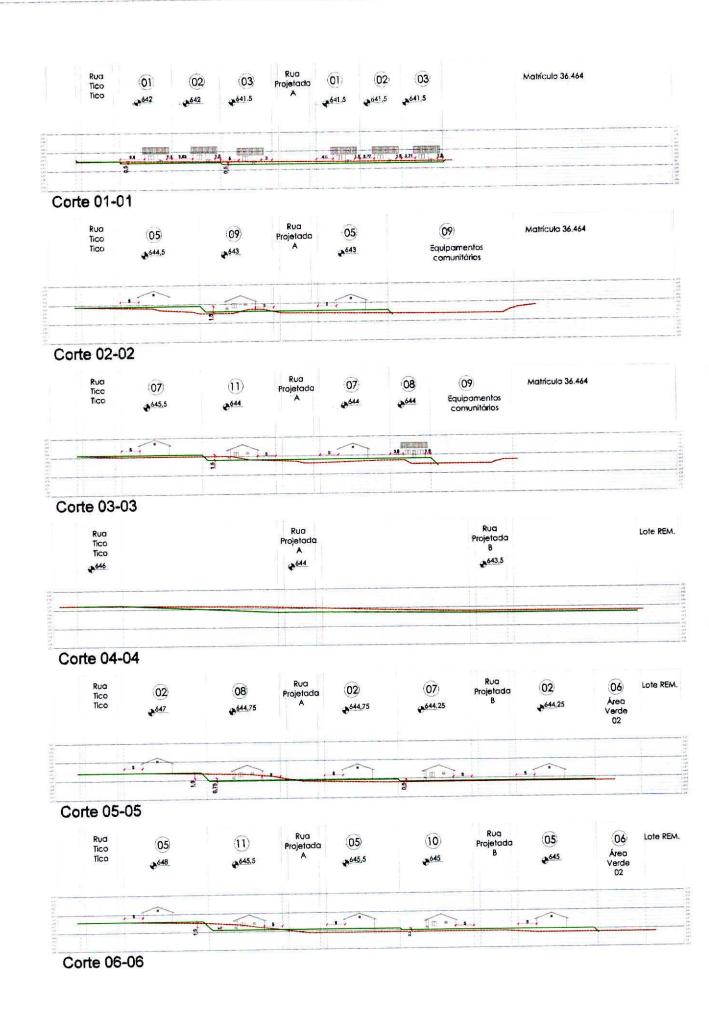


CORTES
Esc 1/500

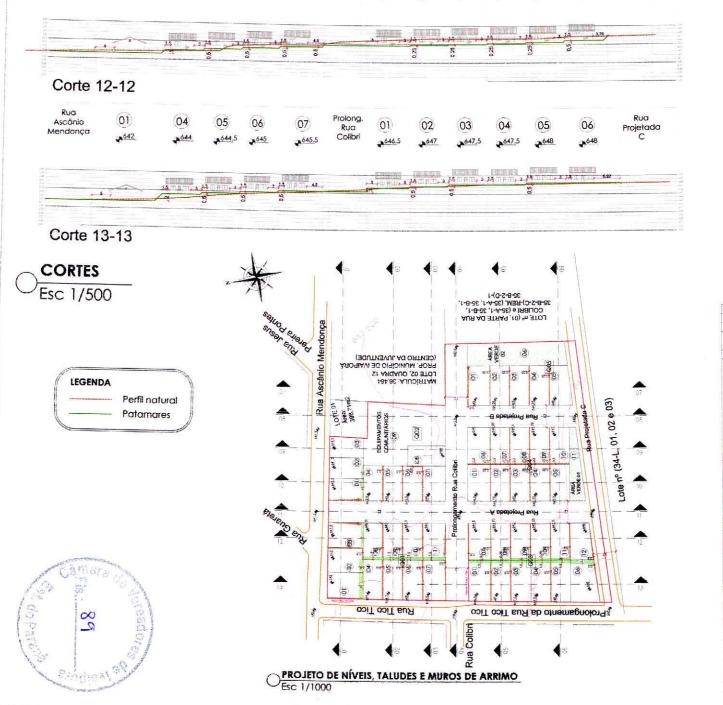




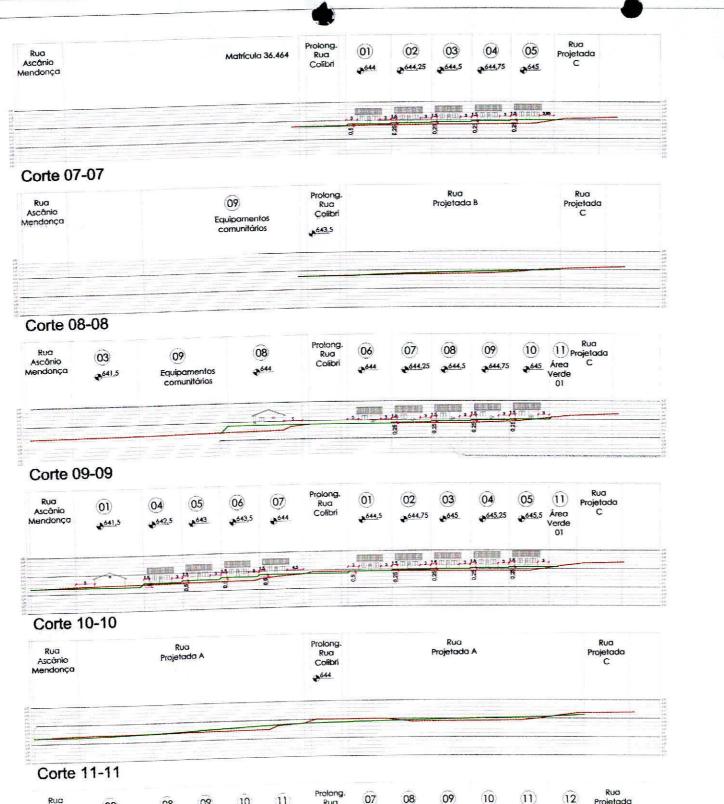

10 (11) (12) (11) Rua

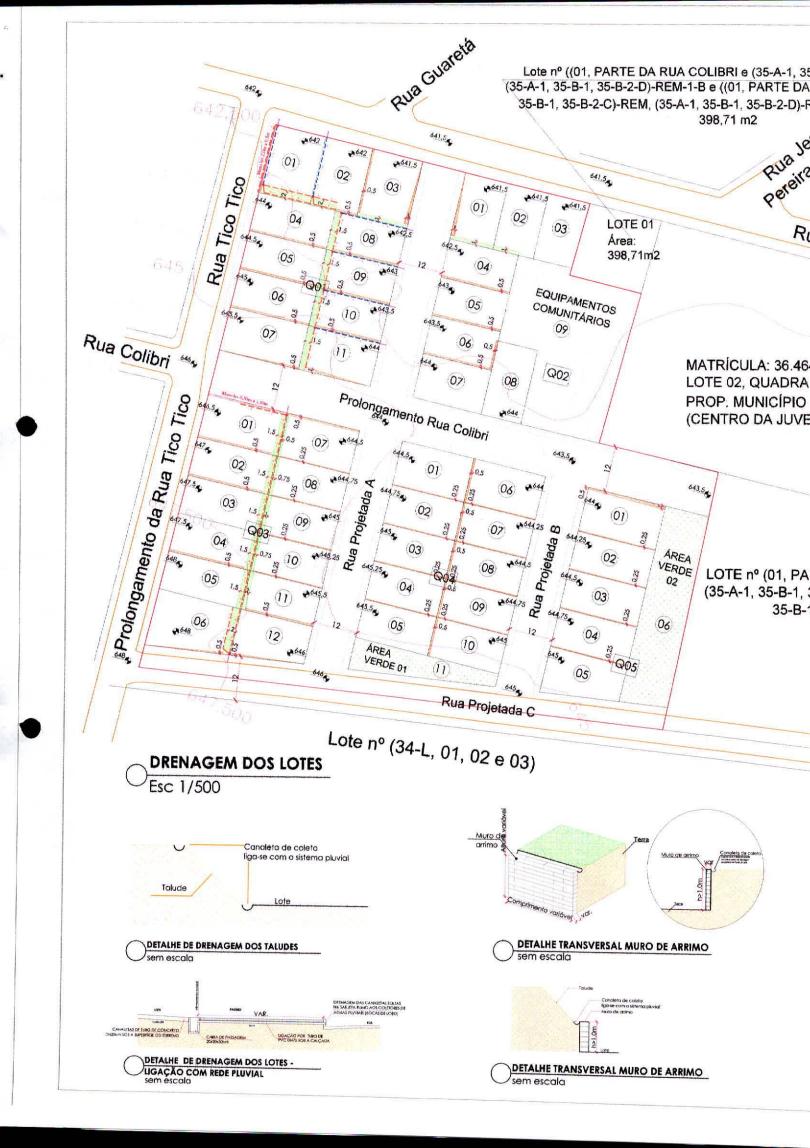





# Perímetra do Imóvel Meio fio existente Áreas Públicas / Não incidente Áreos Verdes

### NOTAS DE PROJETO:


- Taludes ou muros de arrimo com altura até 1,0m não precisam de drenagem superficial com canaletas / tubos;
- Considerar drenagem com canaletas de concreto no pé de taludes com altura acima de 1,0m até 1,50m;
- Considerar drenagem com canaletas de concreto no pé e crista de taludes com altura superior a 1,50m;
- Considerar drenagem com canaletas de concreto em muros de arrimo com altura superior a 1,0m;
- As canaletas de concreto poderão ser moldadas in-loco ou pré-fabricadas em concreto;
- 6) Todos os lotes devem ter drenagem superficial e inclinação de 0,5% sentido ao arruamento.

90

OUTUBRO/2023

RAFAEL 04/10/23 APROVAÇÃO SAÚDE: APROVAÇÃO PRÉVIA: APROVAÇÃO PREFEITURA: OBRA : LOTEAMENTO CÉU AZUL MUNICÍPIO: IVAIPORĂ **FOLHA** PROJETO PROP. : MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ URBANISTICO REF.: DRENAGEM DOS LOTES DESENHO RAFAEL DETALHES EXECUTIVOS ESCALA INDICADAS VERSÃO 01 RESP. TECN.:

> JOSE FERREIRA PACHECO NETTO ENG. CIVIL CREA-PR 27950-D

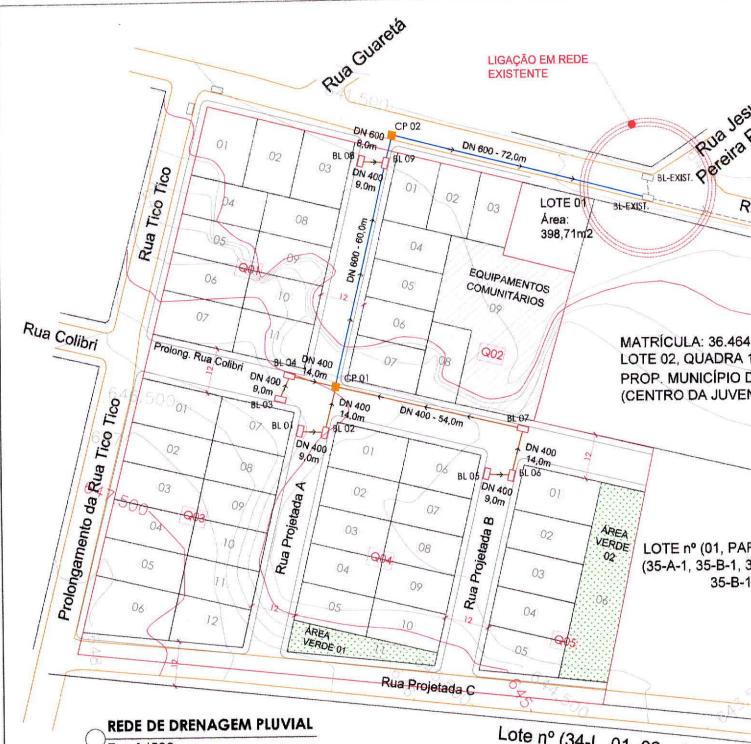

Esc 1/500

Lote nº (34-L, 01, 02 e 03)

### NOTAS

- 01 Este projeto segue as recomendações contidas nas seguites normas:
- NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto Procedimento;

- NBR 6122:2010 Projeto e execução de fundações;
   NBR 14931:2004 Execução de estruturas de concreto Procedimento;
   NBR 8890:2007 Tubos de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários;
- DNIT Álbum de projetos Tipos de dispositivos de drenagem 2010.
- 02 Tubos de concreto com diâmetro mínimo de 400mm;
- 03 Realizar estudo de traço, a fim de que o concreto atenda no mínino fck de 15 Mpa;
- 04 Deverá ser realizada cura do concreto com água ou aditivos para cura química;
- 05 Dimensões das cotas em centímetro cm;
- 06 Verificar profundidade das bocas de lobo e caixas de passagem na tabela de dimensionamento;
- 07 As caixas de passagem podem ser executadas com tubos de concreto com diâmetro superior ao tubo de saida da caixa:

TF	RECHO		DIÂMI
mont	jus	L (m)	(m
BL-01	BL-02	9,0	40
BL-02	CP-01	14,0	40
BL-03	BL-04	9,0	40
BL-04	CP-01	14,0	40
BL-05	BL-06	9,0	40
BL-06	BL-07	14.0	40
BL-07	CP-01	54,0	40
CP-01	BL-09	60,0	60
BL-08	BL-09	9,0	40
BL-09	CP-02	8,0	60
CP-02	BL-EXIST.	72,0	60



200 00 00	COTAS TERRENO (m)		COTAS G. I. (m)		PROFUNDIDADE (m)	
DECLIV. (%)	mont	Jus	mont	jus	mont	Jus
2,22	644,50	644,50	643,30	643,10	1,20	1,40
3,57	644,50	644,00	643,10	642,60	1,40	1,40
2,22	644,00	644,00	642,80	642,60	1,20	1,40
1,43	644,00	644,00	642,60	642,40	1,40	1,60
2,22	644,00	644,00	642,80	642,60	1,20	1,40
3,57	644,00	643,50	642,60	642,10	1,40	1,40
1,11	643,50	644,00	642,10	641,50	1,40	2,50
2,67	644,00	641,50	641,50	639,90	2,50	1,60
2,22	641,50	641,50	640,30	640,10	1,20	1,40
2,50	641,50	641,50	639,90	639,70	1,60	1,80
0.97	641,50	641,00	639,70	639,00	1,80	2,00

## LEGENDA: BL BOCA DE LOBO TG TUBO DE CONCRETO CP CAIXA DE PASSAGEM BOCA DE LOBO PROJETADA BOCA DE LOBO EXISTENTE CAIXA DE PASSAGEM PROJETADA GAP-PROJETADA - Ø 400mm GAP-PROJETADA - Ø 800mm GAP-PROJETADA - Ø 800mm GAP-PROJETADA - Ø 800mm

NOTAS:

- Recobrimento mínimo para tubos DN 0,4m e 0,6m = 0,70m
- Recobrimento mínimo para tubos DN 0,8m = 1,00m
- Declividade mínima: 0,5%
- Velockidade mínima: 0,75m/s
- Velockidade mínima: 0,75m/s

EQUAÇÃO DE CHUVA - IVAIPORÃ -PR

 $Imex = \frac{676,71 \times T_f}{(T_C + 1)^{0.78}}$ 

imáx = 182,04 mm/h
Tempo de concentração inicial = 10min.
Coef. escoamento superficial = 0,60
Período de retorno = 15 anos.

R	ESL	MO	MA	TERL	AIS'	TOT	AL
-	-	-	_	-	-	-	

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA A GALERIA	TOTAL
Tubo de concreto DN 400MM - S/Armadura	132,0 m
Tubo de concreto DN 600MM - S/Armadura	140,0 m
Tubo de concreto DN 800MM - C/Armadura	
Tubo de concreto DN 1000MM - C/Armadura	-

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS P/ B.L. E CX. DE PASSAGEM	TOTAL
Boca de lobo	09 und
Caixa de Passagem	02 und
Grade para bocas de lobo em aço	09 und

### LEGENDA

Perímetro do Imóvel

Melo flo existente

Áreas Públicas / Não incidente

Áreas Verdes



REV.	DISCRIMINAÇÃO	RESP.	DATA
00	EMISSÃO PRICIAL DE PRICIETO	RAFAEL	29092
			- 1


### APROVAÇÃO PREFEITURA:

NOME DA OBRA


### PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL -LOTEAMENTO CÉU AZUL

ENDEREÇO:	RUA ASCÂNIO MENDONÇA - IVAIPORĂ / PR	DESENHO:
CONTEÚDO:	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	RAFAEL ESCALA:
	DETALHE DE LANÇAMENTO DA GALERIA DIMENSIONAMENTO DA REDE NOTAS DE PROJETO	INDICADA
		DATA
RESP. TÉCNI	CO:	SETEMBRO/2023
		REVISÃO:
	RAFAEL AUGUSTO CASAGRANDE ENG* CIVIL CREA PR-151984/D	00
PROPRIETAR	10:	FOLHA:
		0.000 (0.00000)
	MUNICIPIO DE IVAIPORĂ	01/02


# DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM - 1 entrada e 1 saída de água

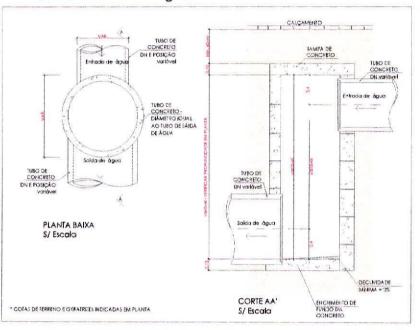

# DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM - 2 entradas e 1 saída de água

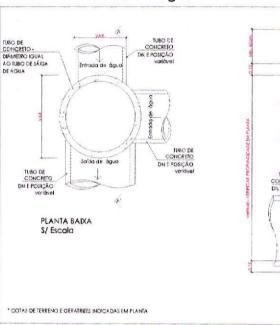

## DETALHE - BOCA DE LOBO

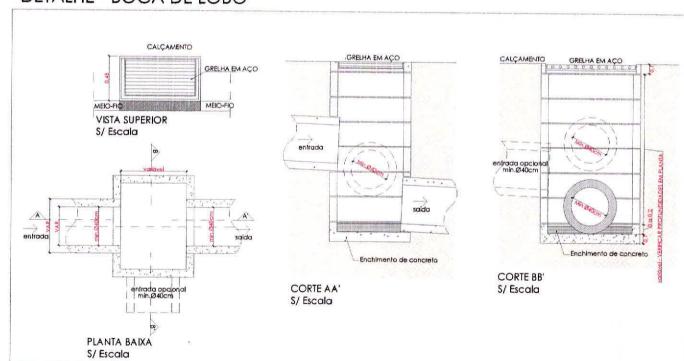




### NOTAS

- 01 Este projeto segue as recomendações contidas nas seguites normas:

- NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto Procedimento;
  NBR 6122:2010 Projeto e execução de fundações;
  NBR 14931:2004 Execução de estruturas de concreto Procedimento;
  NBR 8890:2007 Tubos de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários;
- DNIT Álbum de projetos Tipos de dispositivos de drenagem 2006.
- 02 Tubos de concreto com diâmetro mínimo de 400mm;
- 03 Realizar estudo de traço, a fim de que o concreto atenda no mínino fck de 15 Mpa;
- 04 Deverá ser realizada cura do concreto com água ou aditivos para cura química;
- 05 Dimensões das cotas em centímetro cm;
- 06 Verificar profundidade das bocas de lobo e caixas de passagem na tabela de
- 07 As caixas de passagem podem ser executadas com tubos de concreto com diâmetro superior ao tubo de saida da caixa;

REV.	DISCRIMINAÇÃO	RESP.:	DATA
00	EMISSÃO INICIAL DE PROJETO	RAFAEL	29/09/23
APROVAC	PAO PREFEITURA:	921	(Maipora)
	TO DE DRENAGEM PLUVIAL - MENTO CÉU AZUL		
EUDEDEAA.	RUA ASCÂNIO MENDONÇA - IVAIPORĂ / PR	DESENHO:	
ENDEREÇO:	RUA ASCANIO MENDONÇA - IVAIPORA / FR	RAFAEL	
CONTEÚDO:		ESCALA:	
	DETALHES CAIXA DE PASSAGEM NOTAS DE PROJETO	INDICADA	
		DATA:	
RESP. TÉCNICO:		SETEMBRO/2023	
		REVISÃO:	
	RAFAEL AUGUSTO CASAGRANDE ENG* CIVIL CREA PR-151964/D	00	
PROPRIET	ÁRIO:	FOLHA:	1
	MUNICÍPIO DE IVAIPORĂ CNPJ: 75.741.330/0001-37	02/02	

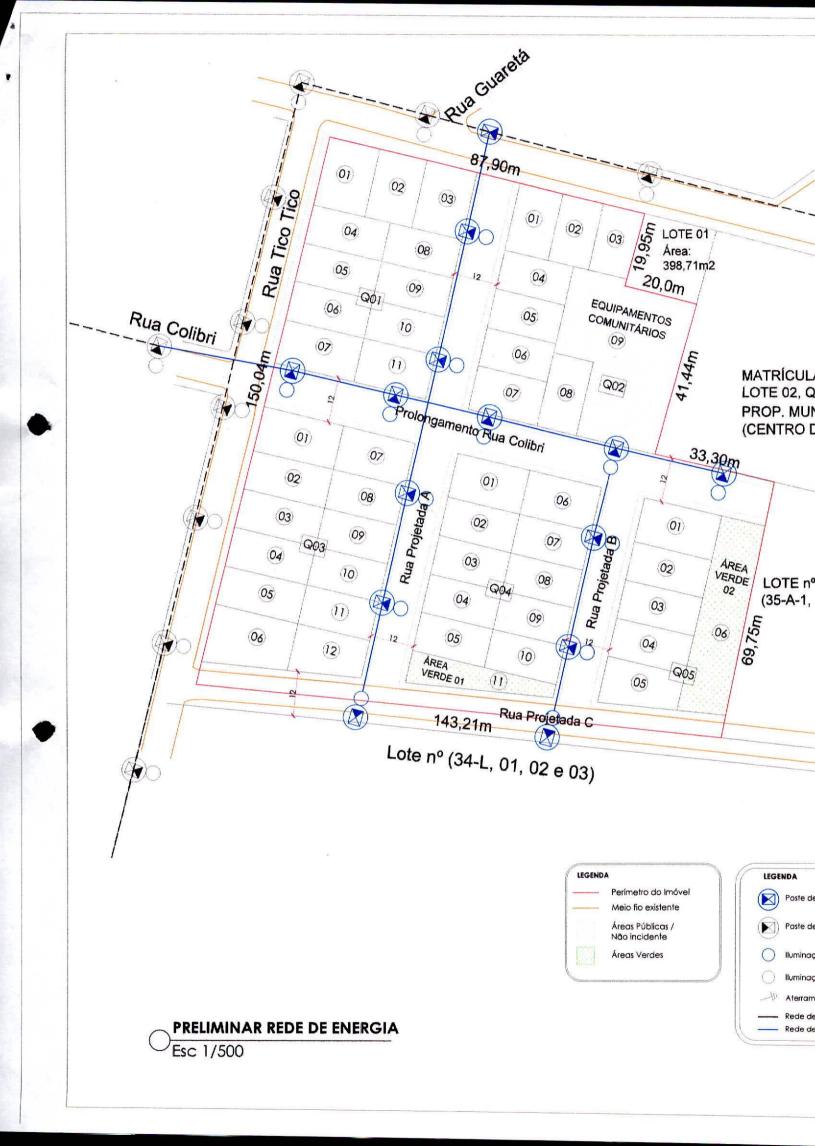

ua Jesus ereira Pontes



Rua Mangueira

Rua Ascânio Mendonça

36.464 ADRA 12 CÍPIO DE IVAIPORÃ JUVENTUDE)

1, PARTE DA RUA COLIBRI e -B-1, 35-B-2-C)-REM, (35-A-1, 35-B-1, 35-B-2-D)-1



REV.	DISCRIMINAÇÃO			HESP. DATA	
00		EMISSÃO INICIAL DE PROJETO		RAFAEL	0410/23
APROV	(ação saúde:	APROVAÇÃO PRÉVIA:	APROVAÇÃO	PREFE	TURA

$A$ IT $\Delta$ $C$	
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕ  COG 02.510.94660001-12  CREAPE 154024	DES Rua dos Caigangues, 867 - Serrin FONE/FAX.(046)3263-8585 - PALMAS - P
OBRA : LOTEAMENTO CÉU AZUL MUNICÍPIO: IVAIPORÁ	FOLHA 01/01
PROP.: MUNICÍPIO DE IVAIPORA CNP. 75.741.330/0001-37	PROJETO REDE DE ENERG
REF.: PRELIMINAR REDE DE ENERGIA	DESENHO RAFAEL
	ESCALA INDICADAS
RESP. TECN.:	VERSÃO 00
JOSE FERREIRA PACHECO NETTO	DATA OUTUBRO/2023

creto projetado

creto existente

ública projetada


ública (Existente)

poste de concreto


rgia existente

rgia executar

### Sumidouro com enchimento




Planta baixa Esc. 1/25

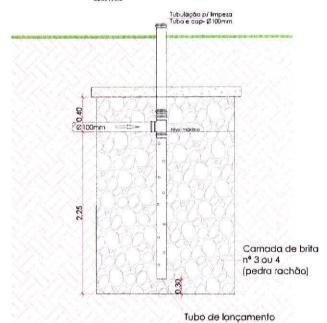

dos efluentes DN 100mm

perfurada

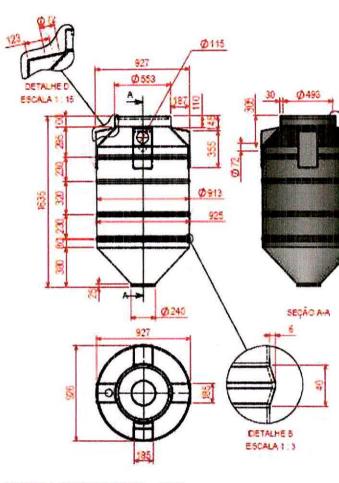

SISTEMA BIODIGESTOR - 700L S/Escala

OBS.: Verificar detalhes construtivos e complementa detalhes do Biodigestor

### Caixa de gordura


Corte longitudinal Esc.1/25



Fundo.
Lastro e concreto simples revestido com agamassa impermeabilizante Praredes:
Alvenaria de tiplos maciços revestidos com agamassa impermeabilizante ou caixa de concreto pré-moldado, dimensão interna 30x3 cm.

Tampa:
Tampa:
Tampa de concreto armado (Ick-18MPa) com pusador em barra redonda trefilada Ø 5 / 16" e reforço em chapa galvanizada 16.

### Caixa de Inspeção

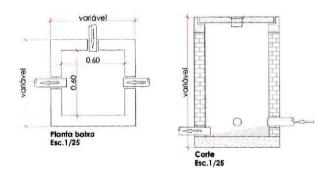

<u>Dimensões:</u>
Forma prismática, de base quadrada ou retangular, de lado interno minimo de 0.60m ou alimática com diametro minimo igual a 0,60m; elindrica com diametro minimo igual a 0.60m; Fundo; Lastro e concreto simples revesticido com argamassa impermeata Izante Romanosa impermeata Izante ou calxa de concreto pré-moldrada. IAMPA; Tampa de concreto armado (fck>15MPa) com puxador em barra recionda frelliada (25 / 18" e reforço em chapa golvanizada 16.

MEMORIAL D NBR - 8160/9

NOTAS:

A CAIXA DE GORI MACIÇO. MEDIDA UTILIZAÇÃO DIÁRIA INTERVALOS ENTRE CAIXA DE GORDUR

CAIXA DE GOR

Para fins de c seguinte refer 5.1.5.1.1. Como gordura peque

- a) Medida inte b) Parte subme
- c) Capacidad
- d) Diametro no

CAIXA DE INSP

Para fins de c 8160:1999, atro devem ter as s

- a) Profundidad b) Dimensão in
- c) Tampa facil
- d) Fundo cons
- a formação de





ESCALA 1: 1

Espessura media 3,5

### no projeto de

### ÁLCULO

DEVERA SER CONSTRUÍDA EM CONCRETO ARMADO OU TIJOLO CENTÍMETROS, EXCETO ANOTADO. DIMENSIONADO PARA PESSOAS.

ZAS:

SPEÇÃO, NÃO SUPERIOR A SEIS MESES.

0,30m

o de volume útil da caixa de gordura utiliza-se a a dada pela NBR 8160:1999, através do item trata apenas de uma cozinha, utiliza-se a caixa de com as seguintes características descritas abaixo:

lo septo: 0,20m

retenção mínima: 18L

al da tubulação de saída: DN 100mm

o, utiliza-se a seguinte referencia dada pela NBR do item 5.1.5.3. Neste sentido as caixas de inspeção ntes características abaixo:

áxima: 1,00m; minima: 0,60m;

e removível, permitindo perfeita vedação;

de modo a assegurar rápido escoamento e evitar ósitos.

MEMORIAL DE CÁLCULO NBR - 7229/93 E NBR - 8160/83

O SUMIDOURO E A CAIXA DE GORDURA DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM

CONCRETO ARMADO OU TLIOLO MACIÇO.MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ANOTADO. DIMENSIONADO PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DE 4 PESSOAS. SEMPRE QUE POSSÍVEL DEVEM SER CONSTRUÍDOS DOIS SUMIDOUROS PARA USO ALTERNADO, DISTANTES A UMA MEDIDA DE 83 VEZES. O DIÂMETRO E NUNCA MENOR QUE 6,00 METROS. INTERVALOS ENTRE LIMPEZAS:

CAIXA DE GORDURA, NÃO SUPERIOR A SEIS MESES.

SUMIDOURO, NÃO SUPERIOR A UM ANO.

COEFICIENTE DE PERCOLAÇÃO: 52.0 I/m2.d

### SUMIDOURO (POÇO ABSORVENTE)

 $V = (N \times C \times T)$ 

A = V / Ci

ONDE:

V = VOLUME DE CONTRIBUIÇÃO DIÁRIA (L/DIA)

N = NÚMERO DE PESSOAS - N = 4 pessoas

C = CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO - C = 100L/pessoa.dia (baixo padrão)

A = ÁREA DE INFILTRAÇÃO MÍNIMA (m²)

CI= COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO - VALOR USADO PARA CALCULO: 52 I/m2.d

T ≈ PERÍODO DE DETENÇÃO (DIAS) - para contribuição diária até 1.500L, T = 1,17 dia - tabela 4 NBR 13969/97

R = RAIO SUMIDOURO

H = ALTURA SUMIDOURO

CÁLCULO:

V= N x C

A inf. = V/C1

 $V = 4 \times 100$ V = 400 L

A inf. = 400 / 52 A inf. calculada = 7.70 m2 A inf. =  $3,14 \times R^2 + 2 \times 3,14 \times R \times H$  $7.70 = 3.14 \times 0.5^{2} + 2 \times 3.14 \times 0.5 \times H$ H = 2,20 m > H usado (útil) = 2,25m

A inf.  $\text{ of il} = 3.14 \times 0.5^2 + 2 \times 3.14 \times 0.5 \times 2.25$ 

L = LARGURA SUMIDOURO

C = COMPRIMENTO SUMIDOURO

H = PROFUNDIDADE SUMIDOURO

REV.	DISCRIMINAÇÃO	RESP.:	DATA
00	EMISSÃO INICIAL DE PROJETO	RAFAEL	28/09/23

APROVAÇÃO SAÚDE:

APROVAÇÃO PRÉVIA:

APROVAÇÃO PREFEITURA:





ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Rua dos Caigangues, 867 - Serrinha FONE/FAX.(046)3263-8585 - PALMAS - PR

OBRA: LOTEAMENTO CÉU AZUL MUNICÍPIO: IVAIPORÃ - PARANÁ

PROP.:

MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

CNPJ: 75.741,330/0001-37

REF .: SISTEMA BIODIGESTOR E SUMIDOURO CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA

NOTAS DE PROJETO

HIDROSSANITÁRIO DESENHO

**FOLHA** 

01/01

PROJETO

RAFAEL

ESCALA INDICADAS

REVISÃO

00

DATA

SETEMBRO/2023

RESP. TECN .:

JOSE FERREIRA PACHECO NETTO ENG. CIVIL CREA-PR 27960-D